
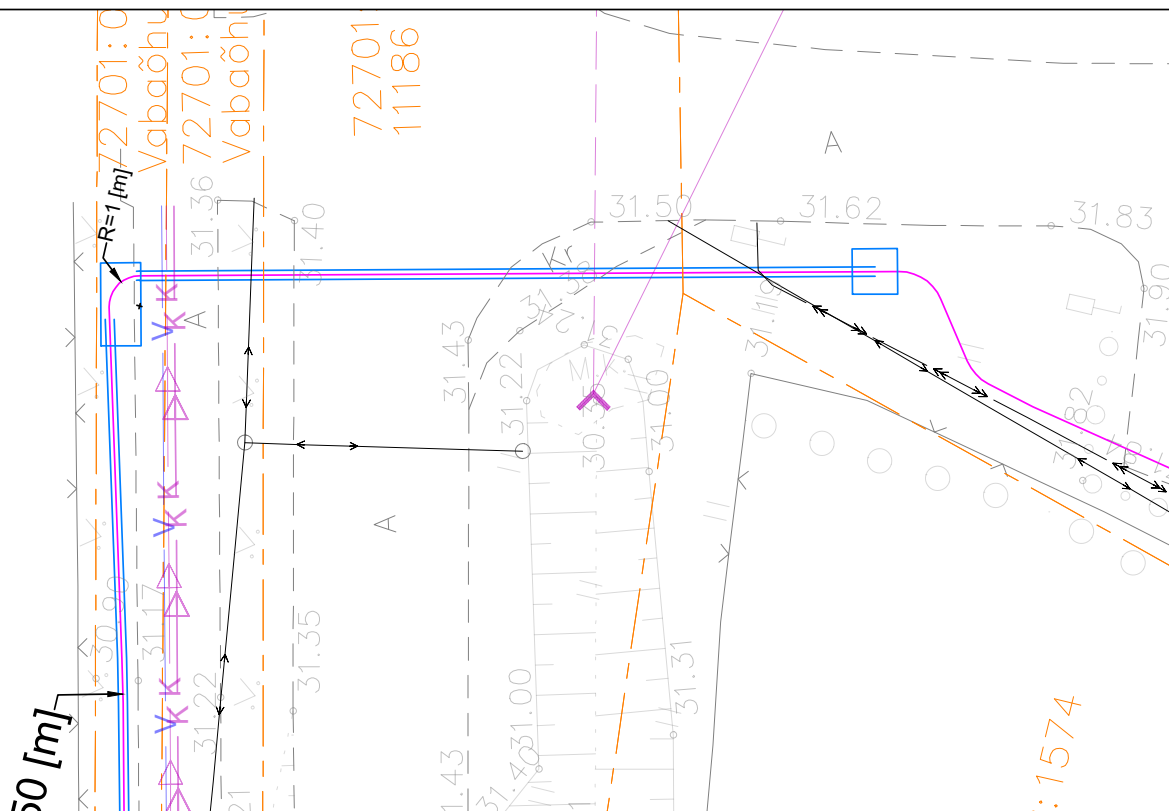



0,4 kV kaabli ristumine maanteega kinnisel meetodil 11186 Tutermaa-Vanamõisa tee 3.64 km

Märkused:

1. Ristumine maanteega teostada kinnisel meetodil
2. Paigaldatav toru peab olema tugevdatud plast- või terastoru
3. Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale
4. Toru paigaldada allapoole jämedast materjalist teemullet
5. Enne kaevetööde algust taotleda tööde teostamise luba
6. Tehnovõrkude sügavused on orienteeruvad
7. Tehnovõrkude täpsed sügavused ja asukohad määrata surfimise teel

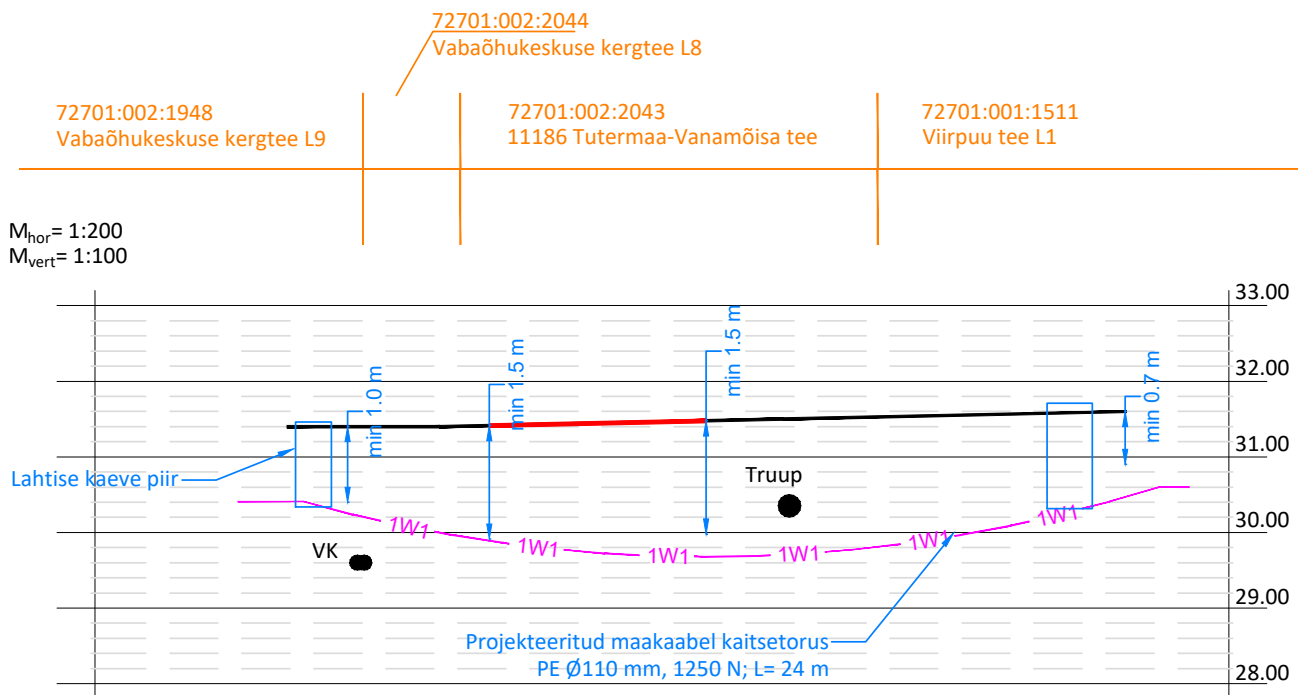

Tellija: ELEKTRILEVI OÜ			Address: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714		Kuupäev: 04.07.2024
Töö nimetus:			MTR: TEL002388		Töö nr: 24-87
		Reg. nr: 12688881		Joonise nr: 011	
		Telefon: +372 553 4119		Mõõtkava: M1:250 A4	
		E-mail: jaanus@stromtec.ee			
		Projekteerija: Rait Valgma; 5855 9845			
		Kontrollis: Jaanus Kaldoja			