


TINGMÄRGID

	Proj. MP kaabel		Ol.olev MP õhuliin
	Proj. liitumiskilp		Ol.olev ELA SA
	Proj. kaitsetoru		Ol.olev sideõhuliin
	Katastriüksuse piir		Riigitee kaitsevöönd
			Haljatuse taastamine

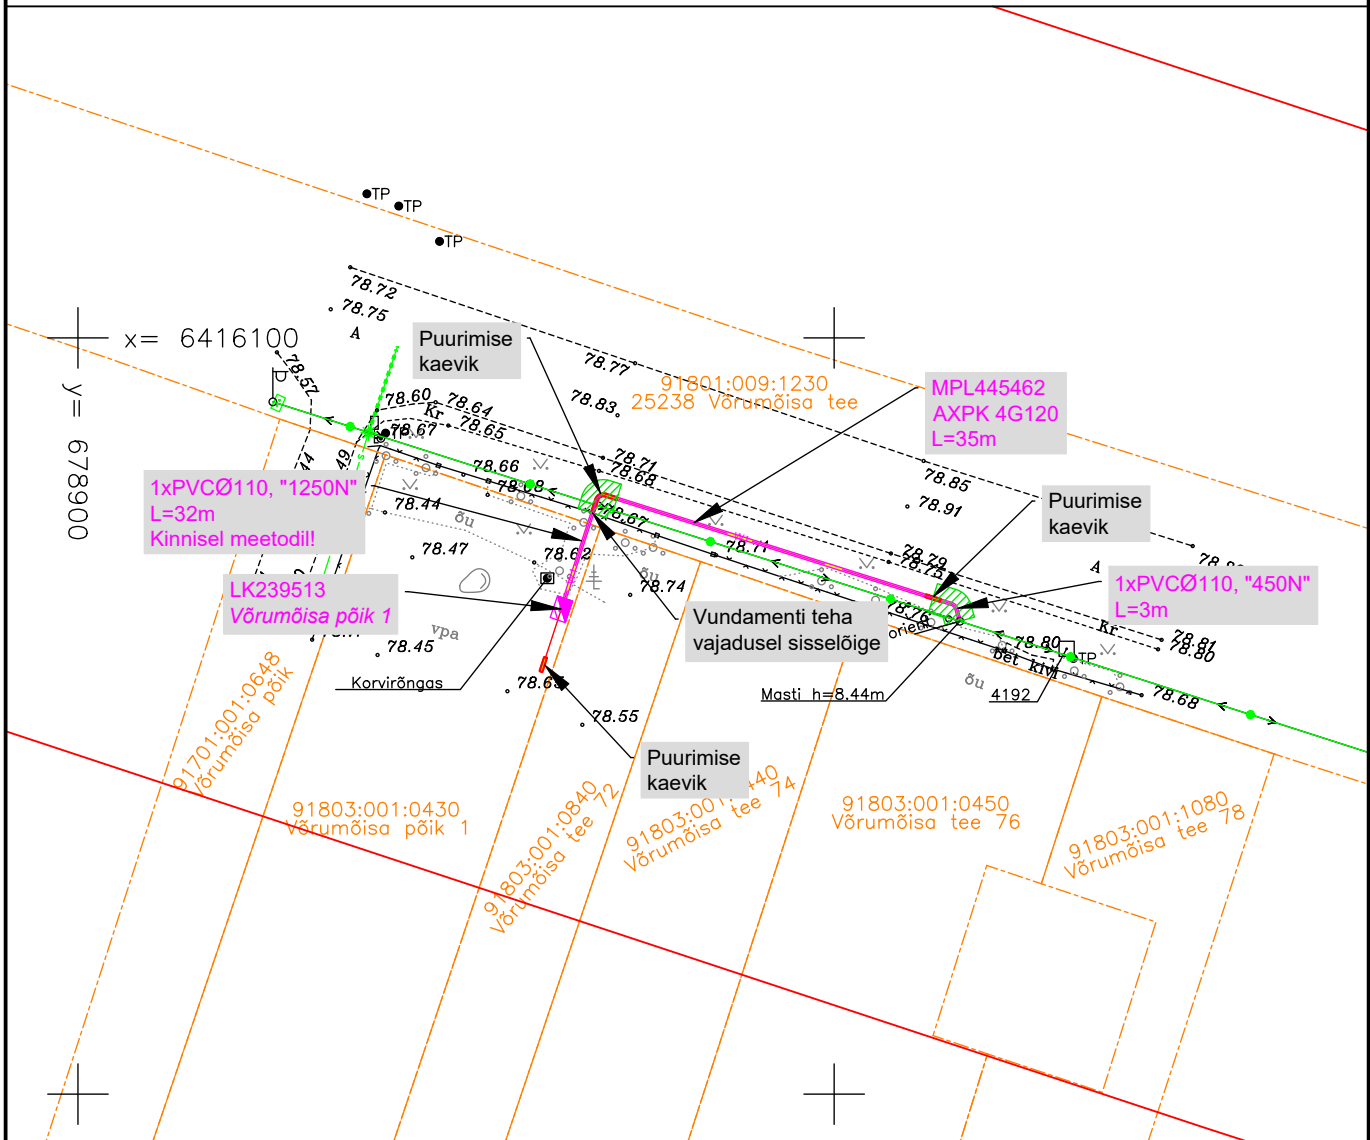

Märkused:

1. Projekteerimisülesanne nr 504804.
2. Rajada kaablitrass ja liitumiskilp vastavalt joonistele LC4701-1 ja LC4701-2.
3. Maakaabel paigaldada pinnases min 0,7 m sügavusele, teemaal min 1,0 m sügavusele.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:	Võrumõisa põik 1 kinnistu liitumine madalpingel, Võrumõisa küla, Võru vald, Võru maakond	Tellija:	Elektrilevi OÜ
Joonis:	0,4 kV elektrivõrgu plaan	Joonise nr:	LC4701-1
 <small>AS Connecto Eesti Registrikood: 17100148 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</small>	Projekteeris	Egert Siigur	11.12.2025
	Kontrollis	Egert Siigur	
Möötkava		1:500	Leht
Staadium		TP	1
			Lehti
			1