


6kV maakaabelliini ristumine 17120 Sõmer-Sõnda-Kiviõli tee maantee 11,440 km-l

6kV maakaabelliini ristumine Tapa-Narva raudtee 232+837 km-l

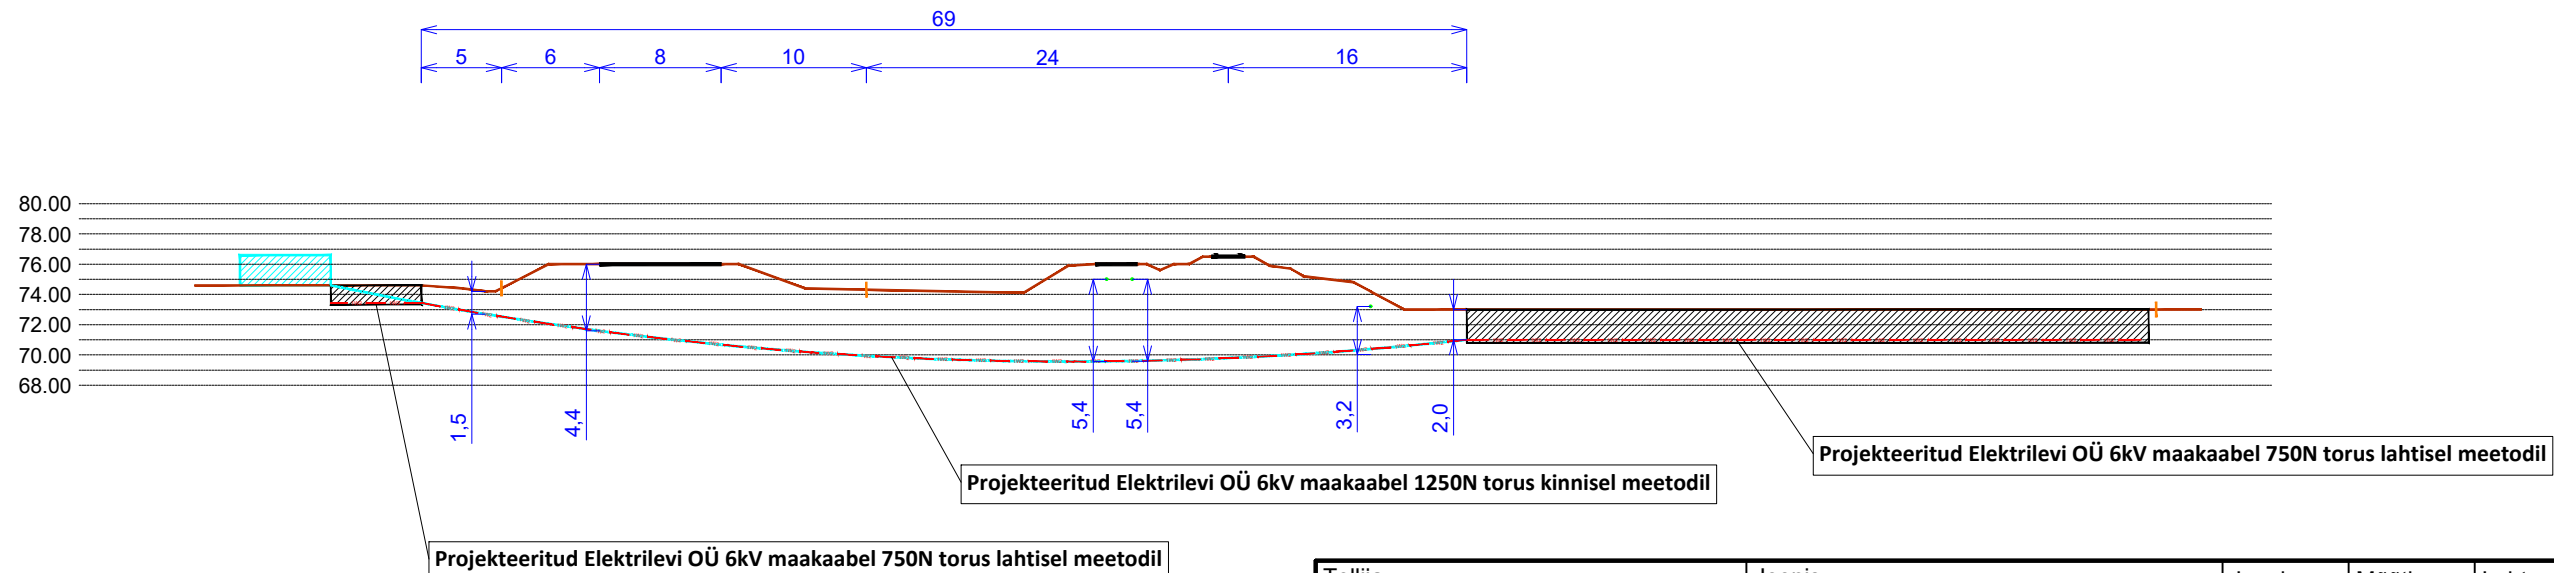

MÄRKUSED:

- 1) Ristuvate trasside sügavused on eeldatavad.
- 2) Enne kaevetööde ja puurimistöode alustamist kutsuda kohale ristuva tehnovõrgu omaniku esindaja.
- 3) Enne kaevetöödega ja puurimistöodega alustamist kontrollida trasside sügavusi, vajadusel teostada projektis muudatus.

Tellija: Elektrilevi OÜ			Joonis: Ristmävälja joonis		Joonise nr. EL-0	Mõõtkava 1:500 / A3	Leht 1/1
Stadium	Tööprojekt		Töö nimetus:		Muudatus		Kuupäev
Koostas	K. Kaarmäe		Sõnda 35/6kV alajaama õhuliini fiidri Üljaste viimine maakaablisse raudtee ületuskohas				
Kontrollis	I. Lillemäe						
Proj. kood	TC0787		Aadress:				
Töö nr.	25_1191		Tapa-Narva 227,1-233,2 km, Üljaste küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond				
Kuupäev	07.05.2025		25_1191 TP_EL-05 RISTUMINE 250507_KK				