


Tehindab III korruse
ventilatsioonisüsteemi
S2/V2.

2 korrus

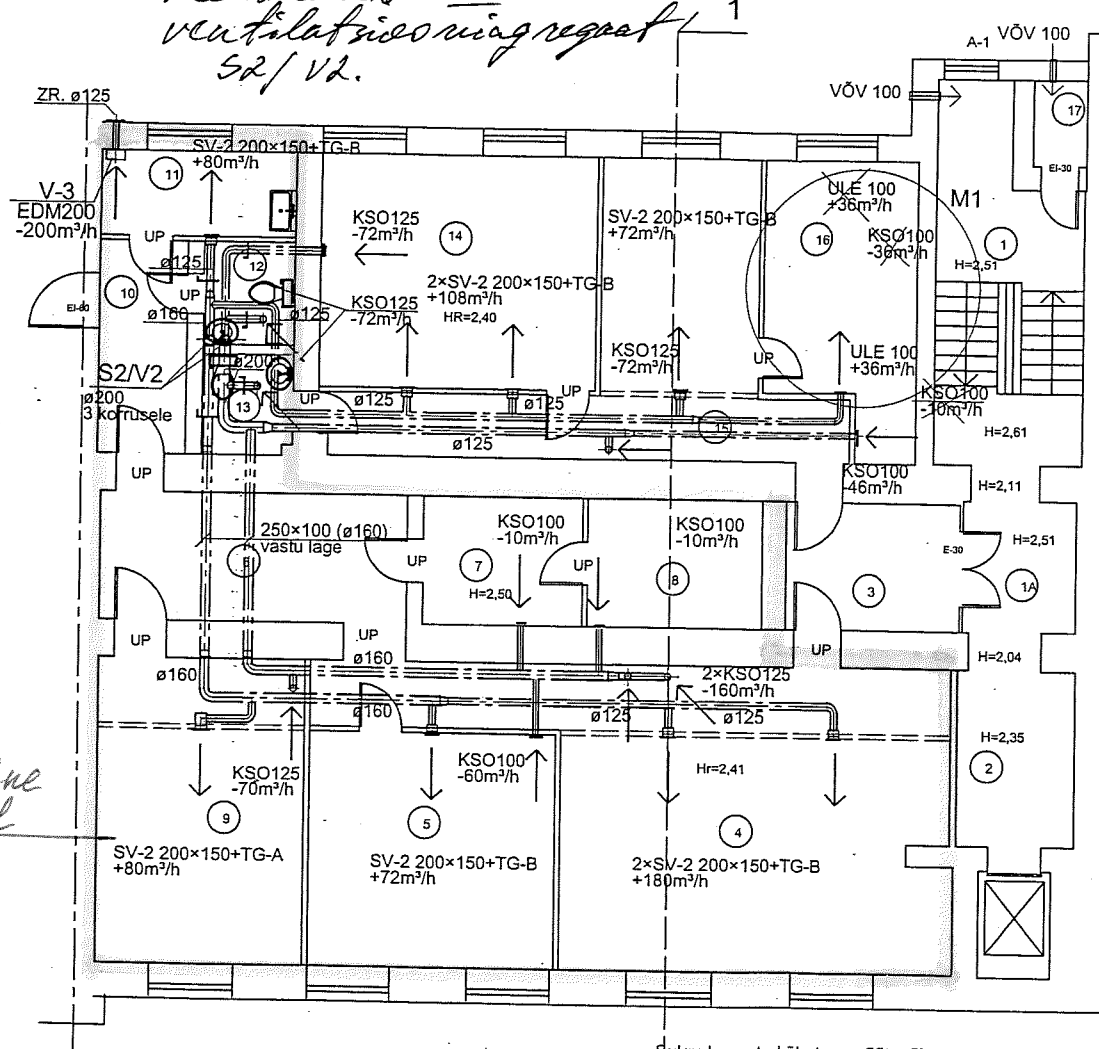

Clean Line
ruumid

Sulgudes antud õhutoru mõõt-võimalusel

Seisuga juuli 2015
ventilatsioonisüsteemi
toimib samal kujul.
Filtrid vahetatud juunis 2015.
WTC Tallinn AS tehnikadirector.
Arman Toob. 31.07.15


Õhuhulgad
vastavad projanteeritud
kogustele.
WTC Kinnisvare AS
tehnikadirector: A Toob.
18.01.2012.

M1- muudatus seoses ruumiprogrammi
korregerimisega 2.10.2002

NR.	RUUMI NIMETUS	PINDALA	MÄRKUSED
1	TREPIKODA	15,7	
1A	VAHERUUM	5,1	
2	VAHERUUM	7,2	
3	VAHERUUM	8,0	
4	AMETIRUUM	47,6	
5	AMETIRUUM	20,4	
6	VAHERUUM	13,7	
7	ABIRUUM	7,2	
8	ABIRUUM	7,8	
9	AMETIRUUM	22,0	
10	VAHERUUM	6,4	
11	OLMERUUM	5,7	
12	WC	3,2	
13	WC	3,1	
14	AMETIRUUM	22,7	
15	AMETIRUUM	24,8	
16	AMETIRUUM	8,6	
17	ELKILP	1,6	
	KOKKU	231,9	

TELLIJA:	TMKK AS	32-02		
OBJEKT:	BÜROOHOONE A-OSA RENOVEERIMINE	PR.JUHT	R.KIIPSAAR	10.02.
	TALLINN, JÕE TN.5	PROJEKT.	E.TREIAL	10.02.
JONIS:	2 KORRUS VENTILATSIOONI PLAAN	LITSENTS EE-8156		
		STAAD	LEHT	LEHTI
			3 M1	6
				PATIKS

3 korrus

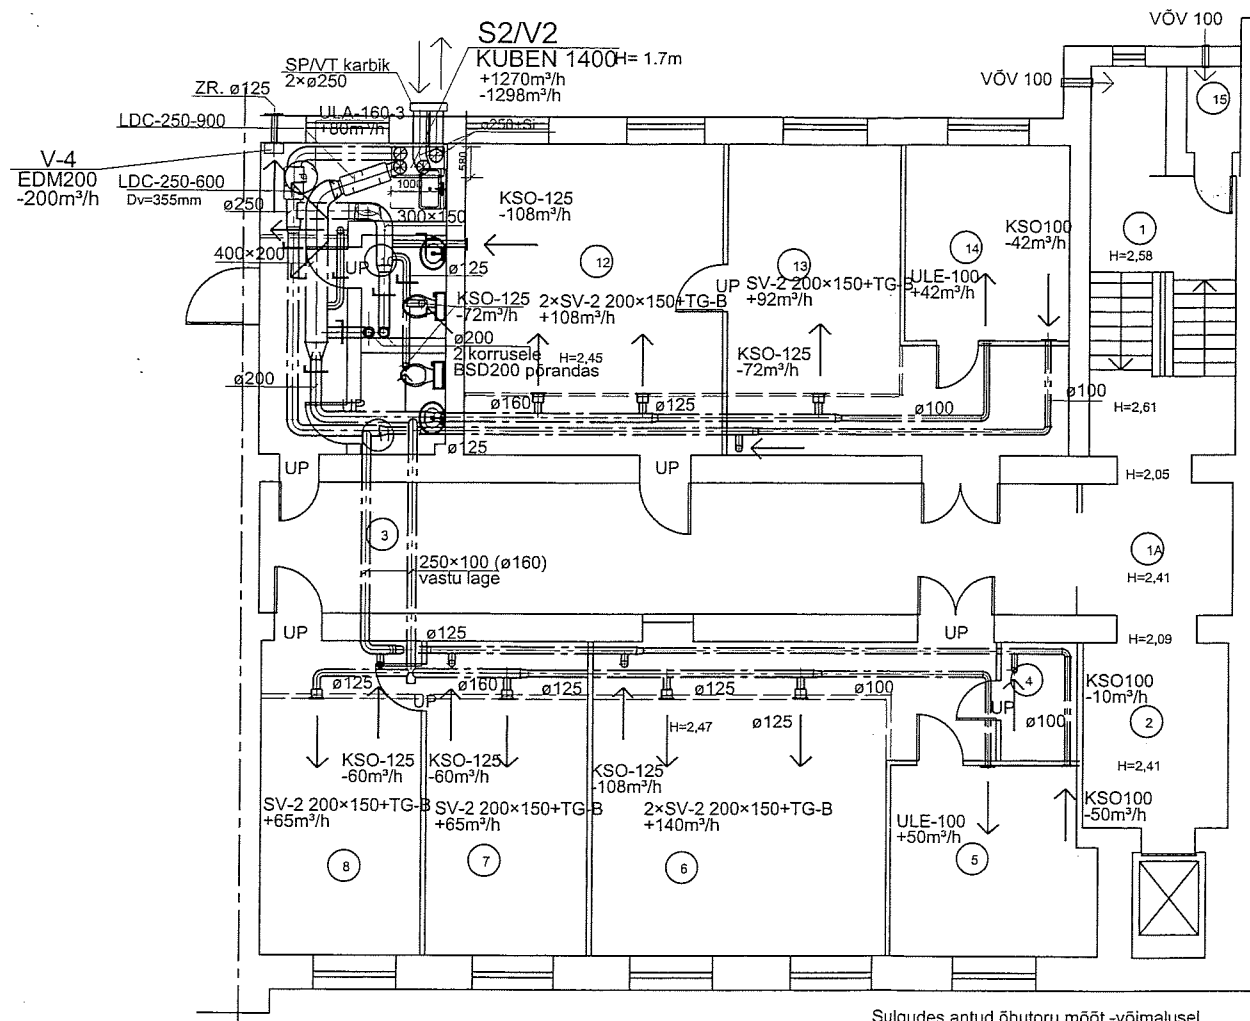

Sulgudes antud õhutoru mōõt -vōimalusel

NR.	RUUMI NIMETUS	PINDALA	MÄRKUSED
1	TREPIKODA	15,5	
1A	VAHERUUM	7,0	
2	VAHERUUM	9,4	
3	KORIDOR	37,8	
4	ABIRUUM	3,2	
5	AMETIRUUM	13,5	
6	AMETIRUUM	37,1	
7	AMETIRUUM	17,8	
8	AMETIRUUM	17,8	
9	OLMERUUM	12,2	
10	WC	3,1	
11	WC	3,1	
12	AMETIRUUM	28,2	
13	AMETIRUUM	25,4	
14	AMETIRUUM	11,5	
15	PANIPAİK	1,6	
	KOKKU	243,9	

Ventspils tēvskolas skolotājs,
31.07.2025 A. Trops.
WTCT tehnika
pāraik.

TELLIJA: TMKK AS		32-02 KV			
OBJEKT: BÜROOHOONE A-OSA RENOVEERIMINE TALLINN, JÕE TN.5		PRJUHT	R.KIIPSAAR		08.2002
		PROJEKT.	E. TREIAL		08.2002
		LITSENTS EE-8156			
JOONIS: 3 KORRUS VENTILATSIOONI PLAAN	STAAD	LEHT	LEHTI	PATIKS	
		4	6		