Maanteega ristumisel kinnisel meetodil
kaitsetorus PVC110/1250N/L=26m

8,41 km

Proj. 0,4 kV maakaabel AXPK 4x120 L=132/144m
Kaitsetorus PVC110/450N/L=106m
Kaevetööde alal maapind tihendada ja siluda

38601:002:0166
Pärna

38601:002:0241
21155 Audla-Saareküla-Tornimäe-Väikese väina tee

Proj. LK229587 (3x20A)
sokliga pinnases.Uksega tee poole,
kilbile paigaldada märketulp.
Tarbijakaablile kaitsetoru
PVC110/450N/L=2/4m

38601:002:0168
Pärna

AJ Saaremetsa F2 õhuliini
mast 7 alates paigaldada 0,4 kV
maakaabel proj. liitumiskilbile.
Hoovialal maapind tihendada ja siluda,
taastada haljastus ca. 6m.

8,29 km

N

KILBI PAIGALDUS



KAABLI PAIGALDUS
KAITSETORUGA KAEVIKUS

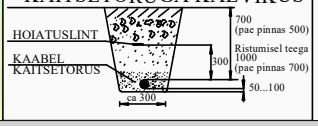

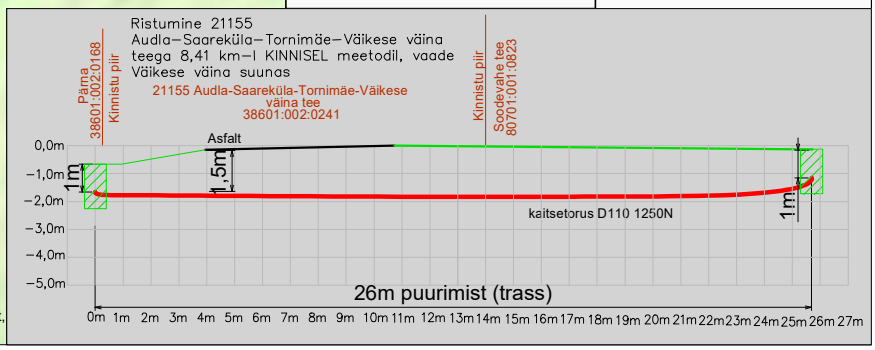

Joonise alusena on kasutatud Kirjanurk OÜ koostatud geodeetilist alusmõõdistust, töö nr. 12497G. Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

TINGMÄRGID
Proj. 0,4 kV maakaabel
Ol.olev 0,4 kV õhukaabel
Proj. liitumiskilp

Tellija: Elektrilevi OÜ	Töövõtja: enersense	Tolli 27 Kuressaare 93813 Reg nr: 11445550 Telefon/fax: 56608103 e-mail: taavi.tuuling@enersense.com	Kuupäev: 09.2024
Töö nimetus: Pärna Saaremetsa küla, Saaremaa vald, Saare maakond. LC1531, 468825, EPP-905931-1			Töö nr: LC1531
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteerija: Taavi Tuuling	Joon nr: 001
			Mõõtkava: 1:800