Sultsi
94901:005:0371

Ettevaatust!
Ristumine drenaaziga!

Ristmeväli 1 ; M 1:125

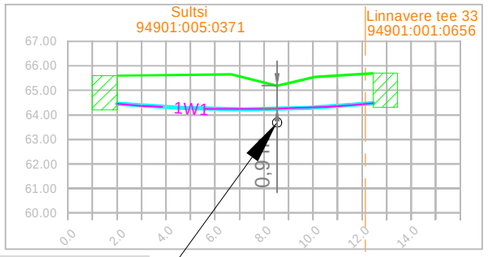

Ristmeväli 2 ; M 1:125

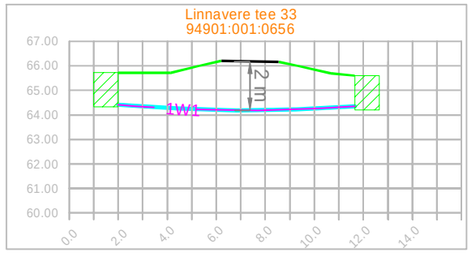

Ettevaatust!
Ristumine drenaaziga!
Orienteeruv sügavus!

Kaitsetoru
1xPVCØ110, "1250N",
kinnisel meetodil
Trass=10m
L=11m
Ettevaatust, Ristumine
drenaaziga! Ristmeväli 1

22129 Tõrvandi-Lemmatsi tee
94901:005:0312

Maakaabel AXPK 4x50
NR: MPL436417
Trass =232m
L=242m

Linnavere tee 33
94901:001:0656

Saaremäe
94901:001:0657

Projekteeritud
LK234436

Kaitsetoru
1xPVCØ75, "450N",
Trass=2m
L=4m

Kaitsetoru
1xPVCØ110, "1250N",
kinnisel meetodil
Trass=48m
L=51m

Tartu-Valga 431,1-435,6 km
94901:005:0034

Kaitsetoru
1xPVCØ110, "1250N",
kinnisel meetodil
Trass=10m
L=11m,
Ristmeväli 2

Kaitsetoru
1xPVCØ110, "750N",
Trass=164m
L=169m

Eesti Raudtee
sidetrassi kaitsevöönd

TINGMÄRGID

- Kinnistu piir
- Projekteeritud MP kaabel
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud kaitsetoru 450N
- Projekteeritud kaitsetoru 750N
- Projekteeritud kaitsetoru 1250N kinniselt
- Olemasolev MP maakaabel
- Olemasolev KP maakaabel
- Puurimiskaevik
- Võsaraie ~35m2
- Eesti Raudtee sidetrassi kaitsevöönd
- AS Eesti Raudtee kaitsevöönd

Märkused:

1. Projekteerimisülesanne nr. 485639
2. Paigaldada AJ Soinaste:(Veeriku) uus MP fiider, millest võtta toide, paigaldades maakaabelliin vastavalt joonistele LC3114-1 ja LC3114-2.
3. Maakaabel paigaldada minimaalselt 1m sügavusele, kaitsetorus.
   Kinnisel meetodil paigaldada maakaabel min. 1,2m sügavuselt või vastavalt ristmevälja joonisele.
   Eesti Raudtee kinnistul paigaldada maakaabel 1,5m sügavusele, veeviimari põhjast.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.
7. Ettevaatust! Projekteeritud maakaabel ristub Drenaazi trassidega! Enne ehitustööde algust teha kindlaks drenaazide sügavused ja täpsed asukohad!
8. Tööd toimuvad riigitee nr 22129 Tõrvandi-Lemmatsi tee km 3,0 - 3,11 kaitsevööndis!

Projekt	Saaremäe elektrivarustus, Lemmatsi küla, Kambja vald, Tartu maakond			Tellija	Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis	0,4kV Elektrivõrgu Asendiplaan		Joonise nr	LC3114-1
	Projekteeris	Karl-Magnus Rebane	59171680	Mõõtkava	M 1:500
	Kontrollis	Karl-Magnus Rebane		Staadium	Tööprojekt
				Keel / Leht / Lehti	EST / 1 / 1

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
www.leonhard-weiss.ee