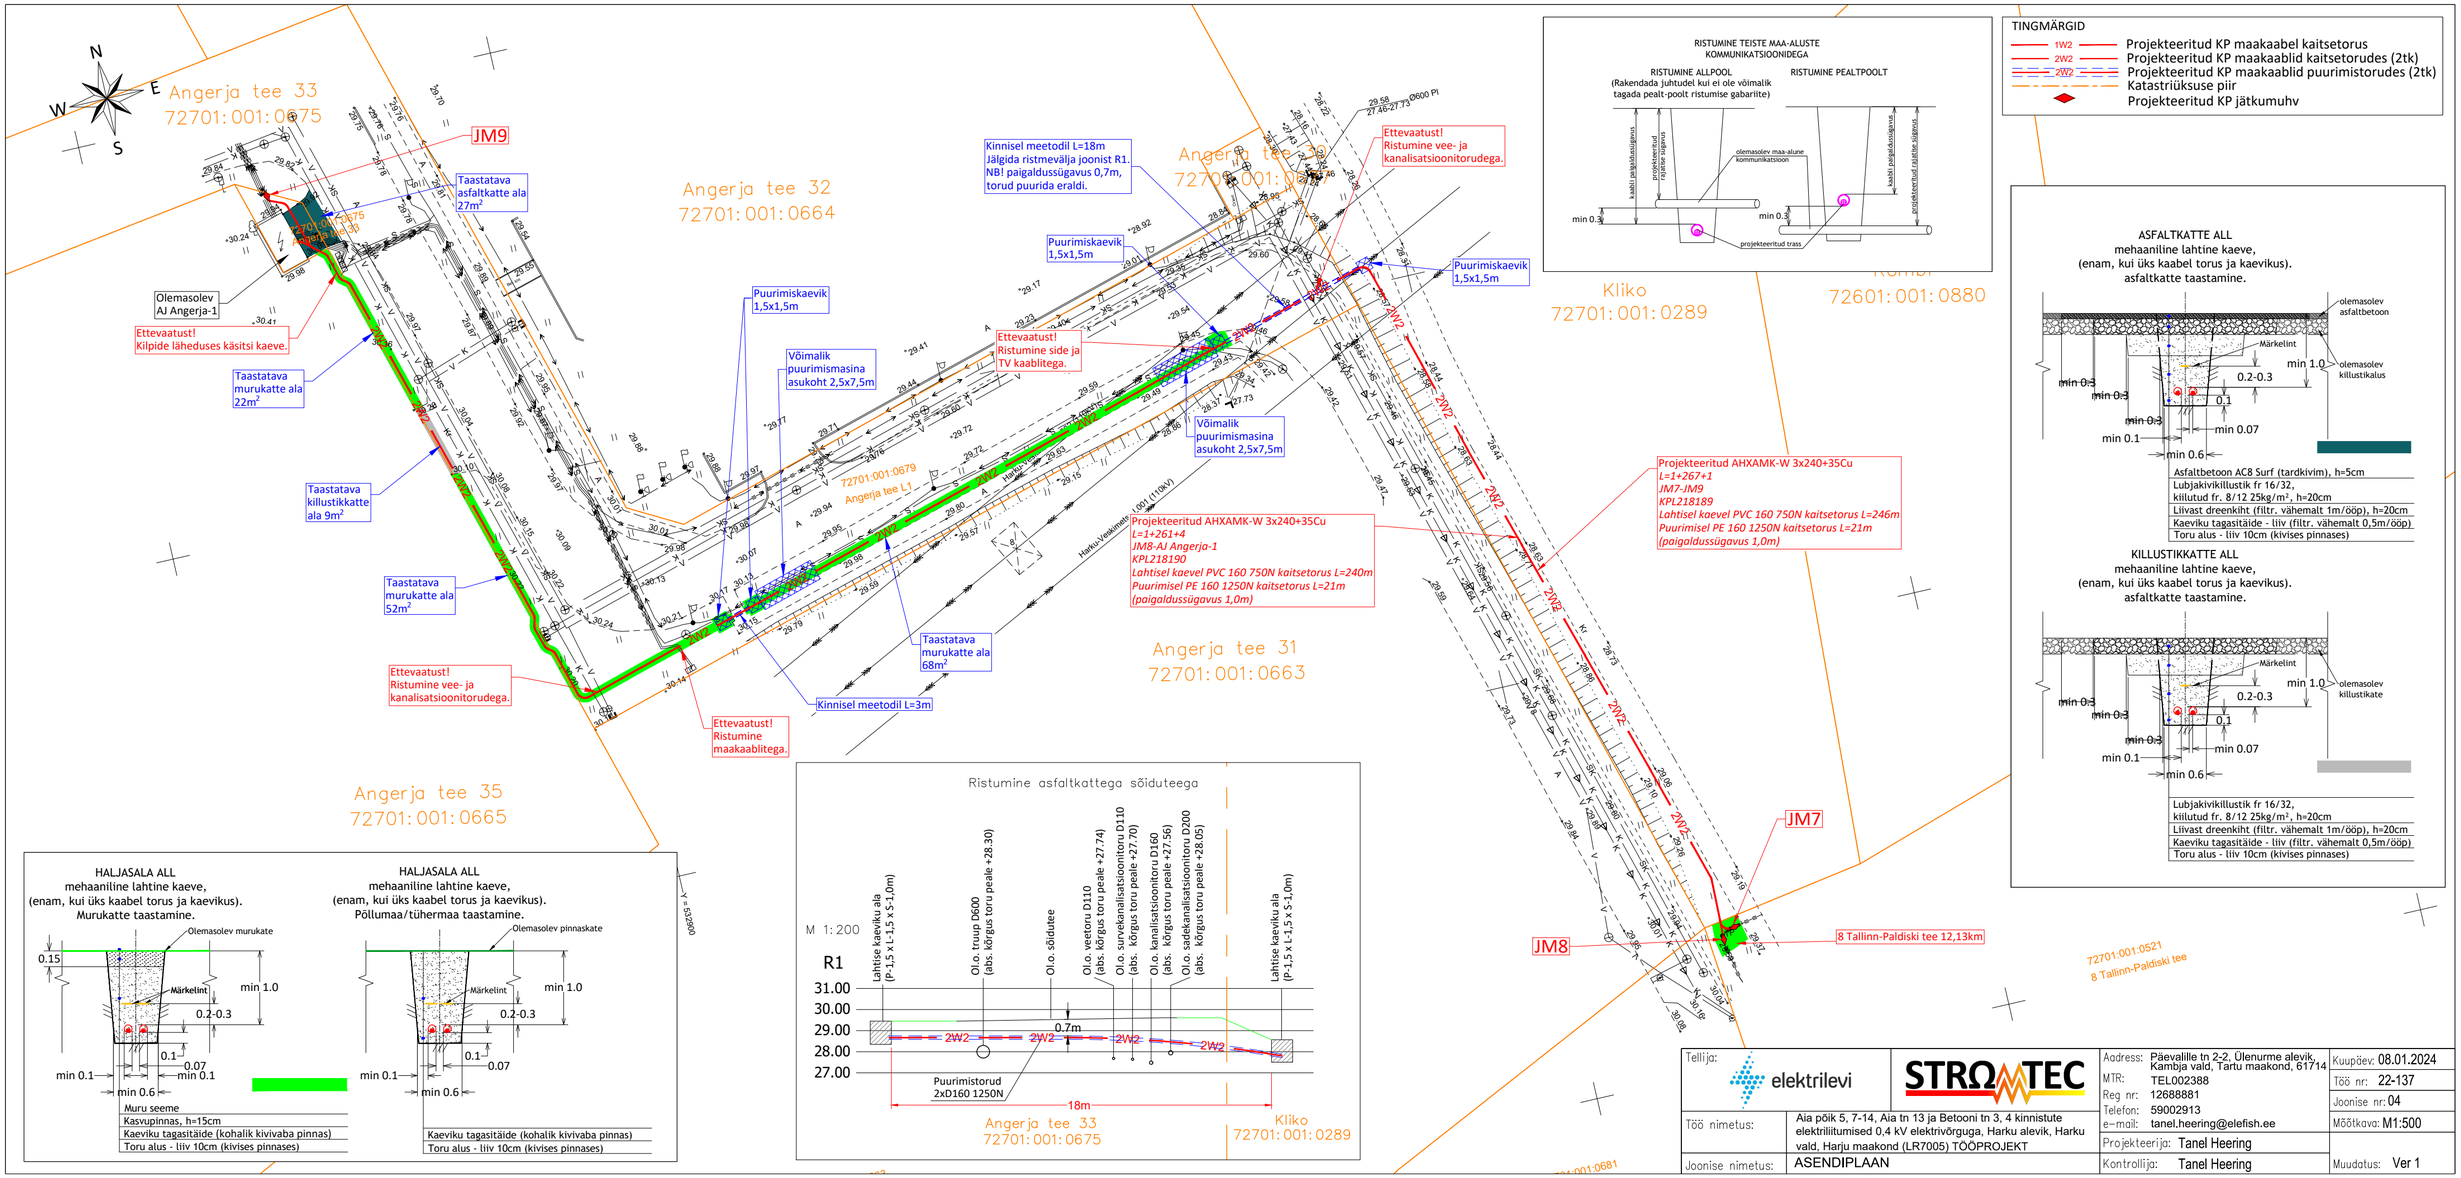
Angerja tee 33
72701:001:0675
Angerja tee 32
72701:001:0664
Angerja tee 31
72701:001:0663
Angerja tee 35
72701:001:0665
Kliko
72701:001:0289
72601:001:0880
JM9
JM7
JM8
Taastatava asfaltkatte ala 27m²
Taastatava murukatte ala 22m²
Taastatava killustikkatte ala 9m²
Taastatava murukatte ala 52m²
Taastatava murukatte ala 68m²
Olemasolev AJ Angerja-1
Ettevaatust! Kilpide läheduses käsitsi kaeve.
Ettevaatust! Ristumine vee- ja kanalisatsioonitorudega.
Ettevaatust! Ristumine maakaablitega.
Ettevaatust! Ristumine side ja TV kaablitega.
Kinnisel meetodil L=18m Jälgida ristmeväljа joonist R1. NB! paigaldussügavus 0,7m, torud puurida eraldi.
Kinnisel meetodil L=3m
Puurimiskaevik 1,5x1,5m
Võimalik puurimismasina asukoht 2,5x7,5m
Projekteeritud AHXAMK-W 3x240+35Cu
L=1+261+4
JM8-AJ Angerja-1
KPL218190
Lahtisel kaevel PVC 160 750N kaitsetorus L=240m
Puurimisel PE 160 1250N kaitsetorus L=21m
(paigaldussügavus 1,0m)
Projekteeritud AHXAMK-W 3x240+35Cu
L=1+267+1
JM7-JM9
KPL218189
Lahtisel kaevel PVC 160 750N kaitsetorus L=246m
Puurimisel PE 160 1250N kaitsetorus L=21m
(paigaldussügavus 1,0m)
72701:001:0679
Angerja tee L1
8 Tallinn-Paldiski tee 12,13km
72701:001:0521
8 Tallinn-Paldiski tee
Harku Veekogumi (L001 (1100))
2W2
RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA
RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik tagada pealt-poolt ristumise gabariite)
RISTUMINE PEALTPOOLT
kaabli paigaldussügavus
projekteeritud rajatise sügavus
olemasolev maa-aluse kommunikatsioon
projekteeritud trass
min 0.3
TINGMÄRGID
1W2 Projekteeritud KP maakaabel kaitsetorus
2W2 Projekteeritud KP maakaablid kaitsetorudes (2tk)
2W2 Projekteeritud KP maakaablid puurimistorudes (2tk)
Katastriüksuse piir
Projekteeritud KP jätkumuhv
ASFALTKATTE ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
(enam, kui üks kaabel torus ja kaevikus).
asfaltkatte taastamine.
olemasolev asfaltbetoon
Märkelint
olemasolev killustikalus
min 1.0
0.2-0.3
0.1
min 0.07
min 0.3
min 0.1
min 0.6
Asfaltbetoon AC8 Surf (tardkivim), h=5cm
Lubjakivikillustik fr 16/32, killutud fr. 8/12 25kg/m², h=20cm
Liivast dreenkiht (filtr. vähemalt 1m/ööp), h=20cm
Kaeviku tagasitäide - liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp)
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)
KILLUSTIKKATTE ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
(enam, kui üks kaabel torus ja kaevikus).
asfaltkatte taastamine.
olemasolev killustikate
Lubjakivikillustik fr 16/32, killutud fr. 8/12 25kg/m², h=20cm
Liivast dreenkiht (filtr. vähemalt 1m/ööp), h=20cm
Kaeviku tagasitäide - liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp)
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)
HALJASALA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
(enam, kui üks kaabel torus ja kaevikus).
Murukatte taastamine.
Olemasolev murukate
0.15
Muru seeme
Kasvupinnas, h=15cm
Kaeviku tagasitäide (kohalik kivivaba pinnas)
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)
HALJASALA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
(enam, kui üks kaabel torus ja kaevikus).
Põllumaa/tühermaa taastamine.
Olemasolev pinnaskate
Kaeviku tagasitäide (kohalik kivivaba pinnas)
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)
Ristumine asfaltkattega sõiduteega
M 1:200
R1
Lahtise kaeviku ala (P-1,5 x L-1,5 x S-1,0m)
O.o. truup D600 (abs. kõrgus toru peale +28.30)
O.o. sõidutee
O.o. veetoru D110 (abs. kõrgus toru peale +27.74)
O.o. survekanalisatsioonitoru D110 (abs. kõrgus toru peale +27.70)
O.o. kanalisatsioonitoru D160 (abs. kõrgus toru peale +27.56)
O.o. sadekanalisatsioonitoru D200 (abs. kõrgus toru peale +28.05)
31.00
30.00
29.00
28.00
27.00
0.7m
Puurimistorud 2xD160 1250N
18m
Angerja tee 33
72701:001:0675
Kliko
72701:001:0289
Tellija: elektrilevi
STRØMTEC
Aadress: Päevalille tn 2-2, Ülenurme alevik, Kambja vald, Tartu maakond, 61714
MTR: TEL002388
Reg nr: 12688881
Telefon: 59002913
e-mail: tanel.heering@elefish.ee
Töö nimetus: Aia põik 5, 7-14, Aia tn 13 ja Betooni tn 3, 4 kinnistute elektriliitumised 0,4 kV elektrivõrguga, Harku alevik, Harku vald, Harju maakond (LR7005) TÖÖPROJEKT
Joonise nimetus: ASENDIPLAAN
Projekteerija: Tanel Heering
Kontrollija: Tanel Heering
Kuupäev: 08.01.2024
Töö nr: 22-137
Joonise nr: 04
Mõõtkava: M1:500
Muudatus: Ver 1