



TINGMÄRGID

- (100) Rek. 10/0,4 kV mastalajaam
- Proj. mast
- ↔ Ol.olev KP-õhuliin
- ↔ Ol.olev MP-õhuliin
- S— Ol.olev ELA SA
- Riigitee kaitsevöönd

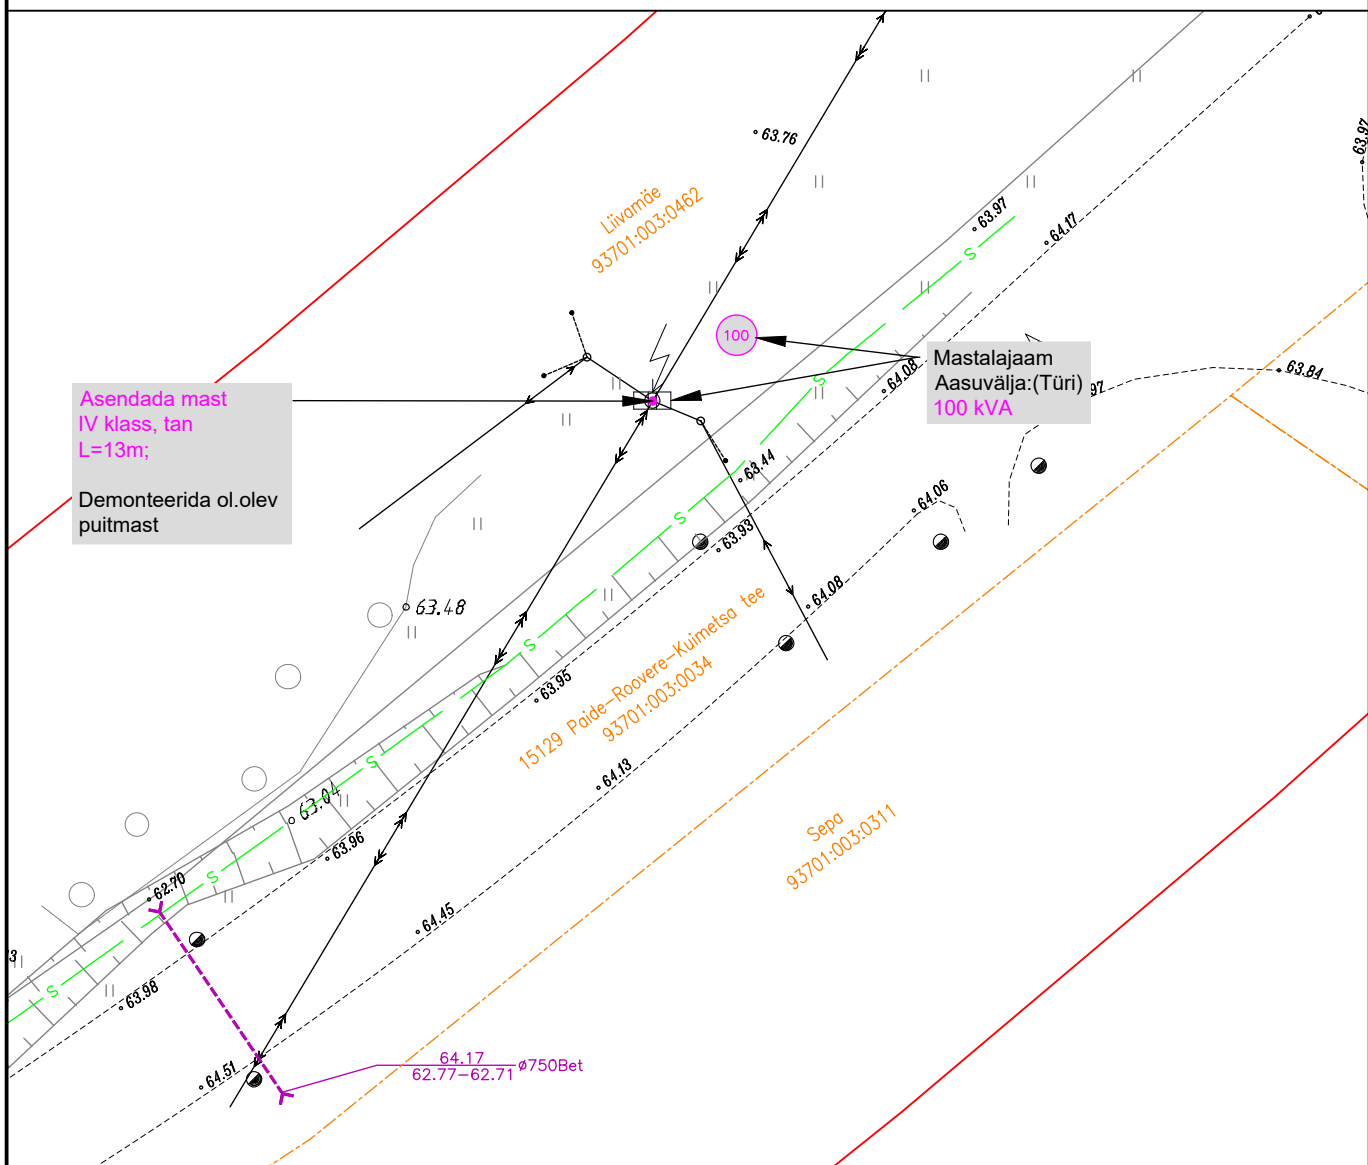

Märkused:

- Projekteerimisülesanne nr. 503524
- Rekonstrueerida 10/0,4 kV mastalajaam vastavalt joonistele LC4467-1, LC4467-2 ja LC4467-3.
- Taastada katted.
- Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
- Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:		Väätsa tugijaama peakaitsme suurendamine Kõrtsimasti kinnistul, Aasuvälja küla, Türi vald, Järva maakond			Tellija:		Elektrilevi OÜ		
Joonis:		10/0,4 kV elektrivõrgu plaan			Joonise nr:		LC4467-1		
<div> CONNECTO</div> <div>AS Connecto Eesti Registrikood: 17100148 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</div>		Projekteeris	Egert Siigur		09.01.2026				
		Kontrollis	Egert Siigur		Möötkava		1:500	Leht	Lehti
					Staadium		TP	1	1