

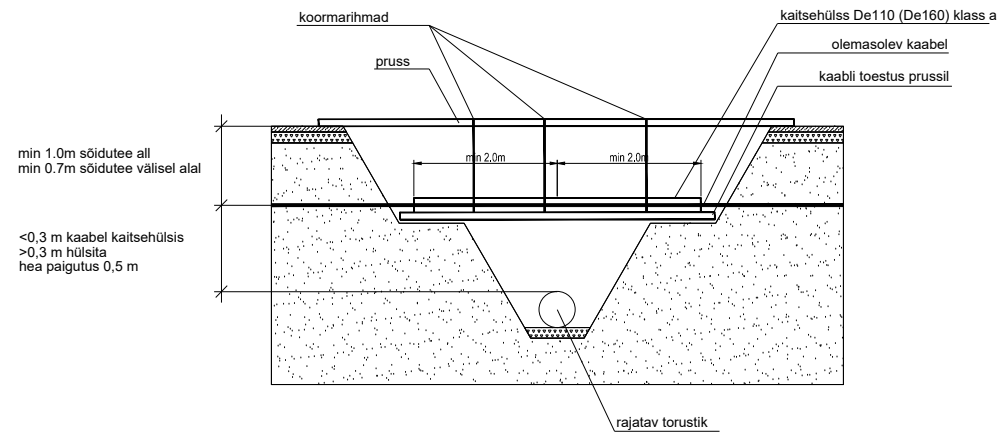


Torustiku paigaldamine ristumisel
ol.ol. elektri- või sidekaabliga

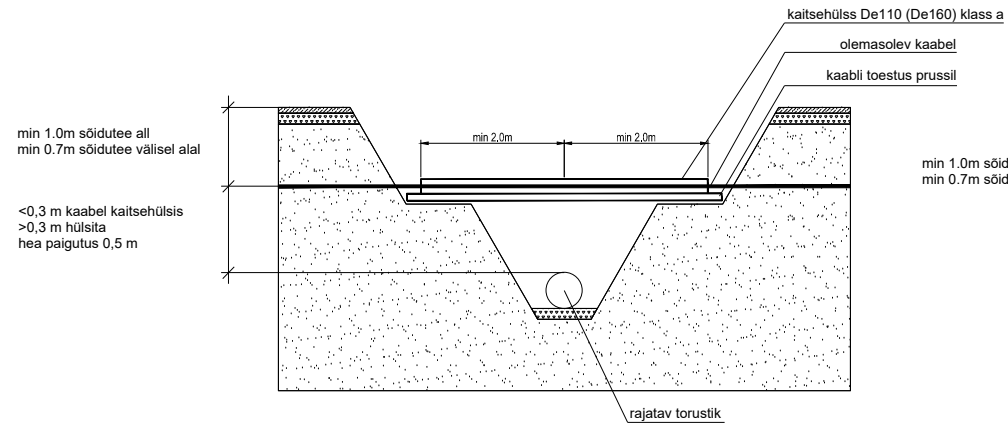

Torustiku paigaldamine paralleelsel
kulgemisel ol.ol. elektri-või sidekaabliga

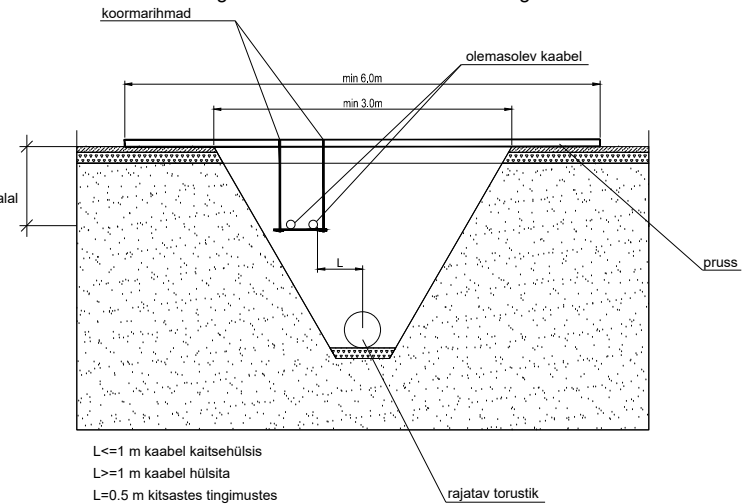

Märkus : kaabel ümbritseda minimaalselt 15 cm paksuse liivakihi-
ja tähistada 30 cm kõrgusel kaablist kollase hoiatuslindiga

MUUDATUS NR	KUUPÄEV	PROJEKTEERIS	SELGITUS		
Projekteerija: OJAVESKI OÜ REG. KOOD. 17016086		Tellija: Avora Capital OÜ	Töö nr: 2026-005	Kuupäev: 08.04 2026	Staadium: PP
			Tähis:	Leht:	Lehti kokku:
Objekt: Kasteheina tee detailplaneeringu ala vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustikud			VK-5-02	2	2
Vastutav spets:	K.Kartau	/digiallkiri/	Kaablite toestamine		Möötkava:
Projekteeris:	K.Kartau	/digiallkiri/			
Kontrollis:	M.Võru	/digiallkiri/			
Projekteeris:					