







MÄRKUSED:

1. GEODEETILISE ALUSPLAANI ON KOOSTANUD Aabenest OÜ, TÖÖ NR. 24004G, (KOOST 03.2024), (kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadi L'Est 97 süsteemis)
2. ENNE KAEVAMISTÖÖDE ALUSTAMIST HANKIDA KAEVAMISTÖÖDE LUBA JA KUTSUDA KOHALE KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJA ESINDAJAD. KAEVAMISTÖÖDE TEOSTAMISEL JÄRGIDA KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJATE JUHISEID
3. KAEVIKUST EEMALDATAV PINNAS UTILISEERIDA ETTEHÄTUT KORRAS
4. ASFALT- VÕI MUU TEEKATE TAASTADA ENDESEL KUJUL VASTAVALT TEEDEEHITUSE NÕUETELE
5. KAEVETÖÖDE TEOSTAJA KAEVETÖÖDE LOA SAAMISEL NÄIDATA UTILISEERITAVA PINNASE LADUSTAMISE KOHT
6. RIIGITEE MAAL ON KÕRVALKALDED KOOSKÖLASTATUD PROJEKTIST KEELATUD.
7. RIIGITEE MAA TULEB PÄRAST TEHNOVÕRGU PAIGALDAMIST KORRASTADA JA TAASTADA HALJASTUS KASVUMULLA JA MURUKÜLVIGA VASTAVALT " TEETÖÖDE TEHNILISE KIRJELDUSE " VIIMASE REDAKTSIOONI PEATÜKKIS - " MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD " TOODUD KVALITEEDINÕUETELE.

MÄRKUS: Koordinaadid L-EST süsteemis, kõrgused EH2000. Jooniselt võidvd puududa andmeteta trassid. Katastripiirid Maa-amet, seisuga 11.01.2024. Kihli"PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.			
	Ujala tn 1, Tõrva linn Tõrva vald, 68606 Valgamaa Tel.: 55 650 767, 76 79499 E-mail: Tõrva@aabenest.ee	TOO NR. 24004G	TELLUJA: Keskkonnaprojekt OÜ
	Litsents: 879 MA MTR nr: EEG000084	OBJEKT: Kasepää küla ÜVK projekti alusplaan	
AABENEST OÜ www.aabenest.ee		AADRESS: Jõgeva maakond, Mustvee vald, Kasepää küla	LEHT: 1 LEHTI: 4 MOOT: 1:500
AMET: NIM: ALLKIRI: KUUPÄEV:		JOONIS: maa-ala plaan tehno võrkudega	
Moodistas: K.Kivloja	30.01.2024		
Koostas: K.Kasepää	10.02.2024		
Pr. juht: K.Kasepää	11.03.2024		

Tingmärgid:	
	Projekteeritud m/p kaabel kaevikus kaablikaitsetorus.
	Projekteeritud kaablitoru paigaldamine kinnisel meetodil
	Projekteeritud maandus
	Projekteeritud liitumiskilp
	Olemasolev õhuliini puitmast

ETTEVAATUST  
ristumine vee- ja kanalisatsiooni trassiga !  
Kanalisatsiooni toru ~30,83  
Veetoru ~30,63

14110 Murru-Mustvee teega ristumisel kaabli paigaldus teostada kinnisel meetodil.  
Kaabel paigaldada min 1,5m sügavusele olemasolevast teekattest.  
D110 PE 1250N, L=10m

Projekteeritud ühekohaline liitumiskilp LK240540  
Vainuserva kinnistu elektrivarustuse tarvis.  
Kilbi ukse avanemise suund ida suunas.  
Peakaitse kilbis: 3x20A, PLC arvesti.  
EIC kood: 38ZEE-00808745-B.  
Maapinna kõrgus ±0,00=32,70

Paigaldada maandus liitumiskilbile,  $R_m \leq 100\Omega$   
Tarbijakaabli tarvis paigaldada D50 PVC  
450N toru, min 2m kilbi seinast! Ots tuua  
maapinnale ja sulgeda.

Projekteeritud maakaabel AXPk 4G50 (Kuldkala AJ F2 M13 - LK240540),  $L_{trass}=12m$  ( $L_{kaabel}=24m$ ), nr MPL447566.  
Maapinnas kaabel terves ulatuses D110 750N kaablikaitsetorus.  
v.a. kinnisel meetodil kaabli paigaldus D110 1250N kaablikaitsetorus.

Lahtise kaeviku piirid!  
Lüüsu  
65701:002:1372



Olemasolev Kuldkala AJ F2 õhuliini puitmast.  
Mastile paigaldada kaablikaitsekarbik !  
Mastil Enefit OÜ sideõhuliin!

ETTEVAATUST !  
Ristumine ELA SA sidetrassiga !  
Enne puurimistööde algust sidetorstiku kõrgus kontrollida kohapeal ja vajadusel välja šurfida!

Haljasala taastamine ~13m<sup>2</sup>

Sõpruse tn 183  
65701:002:1371

Ristumine 14110 Murru-Mustvee tee km 0,15 teega

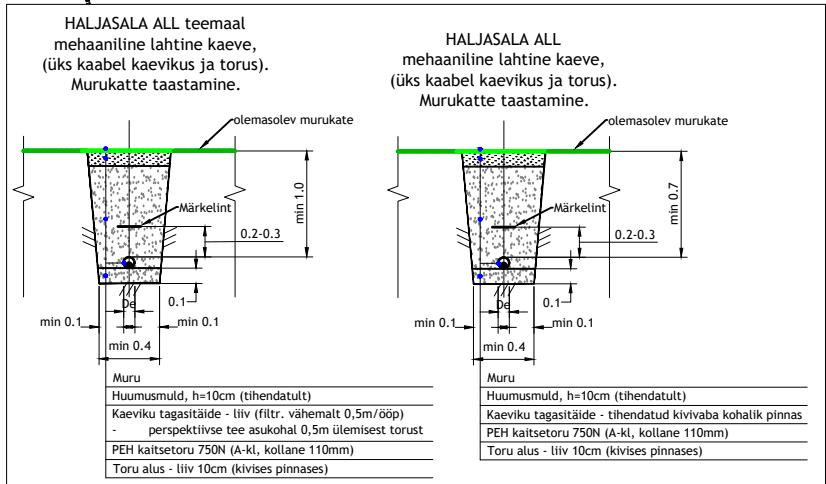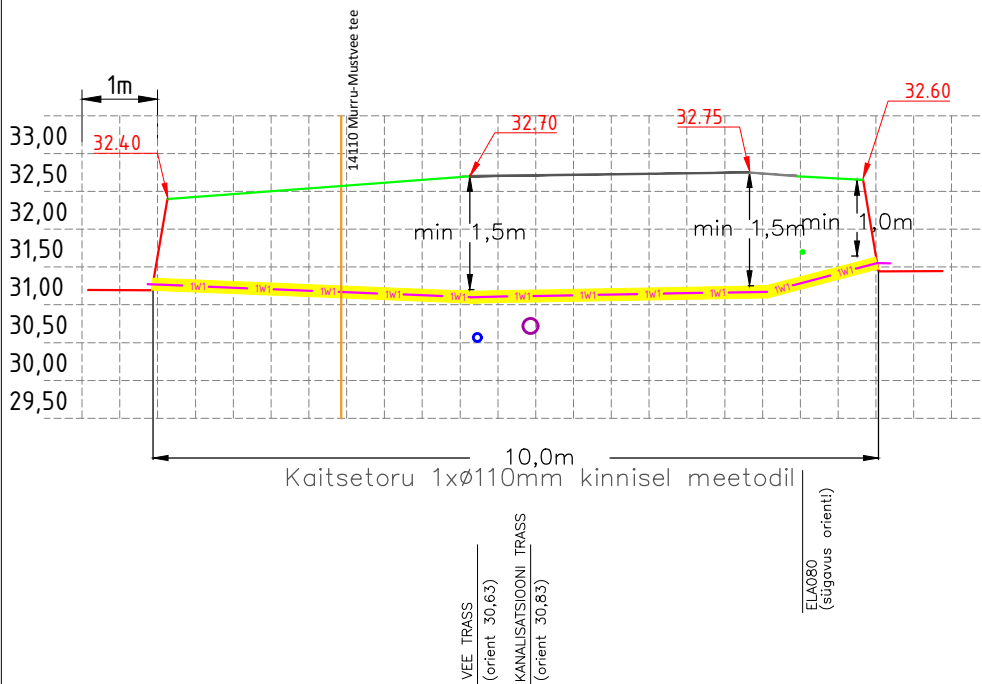

Projekteeris: J.Lütt	TELLUJA: ELEKTRILEVI OÜ	JOONISE LIIK TÖÖJOONIS	
Projekti juht: H. Lomp		JOONISE NIMI: Asendiplaan	MÖÖTKAVA
TOIMING VÄLISELEKTRIVÕRGU PROJEKT		MOOTKAVA: M1:500	
PROJEKTI NIMI: Vainuserva kinnistu liitumine elektrivõrguga Kasepää küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond		MOUDAT.	
AS STIK-ELEKTER Pargi tn 1, Roosna-Alliku alevik Paide linn, Järva maakond Tel.: 38 95451; e-post: stik-elekter@stik-elekter.ee		KOOD: EL-1	LEHT: 1
KUUPÄEV: 10.04.2026 TÖÖ NR: LC4995		LEHTI: 1	