

















TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:

-  1W1  1W1  1W1 Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus
-  1W2  1W2  1W2 Projekteeritud 20 kV kaablitrass kaitsetorus
-  Paigaldus kinnisel meetodil
-  Projekteeritud jaotuskilp
-  Projekteeritud liitumiskilp
-  Projekteeritud keskpinge harukilp
-  Projekteeritud komplektalajaam
-  Projekteeritud jätkumuhv
-  Projekteeritud mast, tugi, tõmmits
-  Katastriüksuse piir
-  Projekteeritud maanduskontuur
-  Demontaaž



Demonteerida Katase küla:(Jõhvi) MAJ alajaam koos 0,4kV JS kilbiga

Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-50 vahemikus M47A kuni M53
L_{trass}=525m
Vt demontaaži plaane

Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-50 vahemikus M16A kuni M47A
L_{trass}=3076m
Vt demontaaži plaane

12201:001:1031
Rannasalu tee 40a

12201:001:0232
Rebase

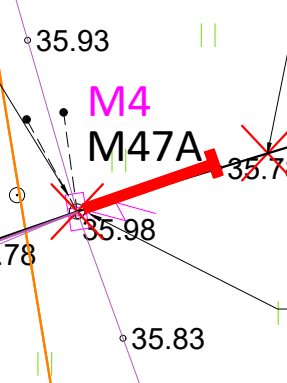

Katase küla:(Jõhvi) MAJ mast säilitada
Paigaldada 1 tõmmits vastavalt liini tõmbele

Tellija: Elektrilevi OÜ		STRÖMTEC	Address: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714	Kuupäev: 27.01.2026
Töö nimetus: Kauksi fiidri 20kV pingele üle viimine 1. osa Alutaguse vald, Ida-Viru maakond. Tööprojekt LR8973			MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee	Töö nr: 23-92 Joon nr: 011 Mõõtkava: M1:250 A3
Joonise nimetus: Asendiplaani osa	Kontrollis: Jaanus Kaldoja			