

From: "Andres Tammeveski" <andres.tammeveski@rmk.ee>
Sent: 2/18/2025 12:15:16 PM
To: "Avo Sipelgas" <Avo.Sipelgas@Envir.ee>
Cc: "Anu Laas" <anu.laas@rmk.ee>, "Jürgen Kusmin" <jyrgen.kusmin@rmk.ee>
Subject: Vs: Saaremaa radari uus võimalik asukoht

Tere!

RMK-le sobivad mõlemad variandid ja ootame ametlikku taotlust.

Lisak informeerime, et 1. juulist 2024 jõustus keskkonnatasude seaduse muudatus ja metsamaa raadamise eest tuleb tasuda raadamisõiguse tasu. Tasu suurus on 4464€ ha. Raadamisõiguse tasu tuleb tasuda enne (Keskkonnaamet saadab kirja) ja alles siis Keskkonnaamet menetleb metsateatise. Lisaks muutus 1. juulil ka metsaseadus – raiuma tohib hakata 11-dal päeval peale Keskkonnaameti poolt metsateatise kinnitamist.

Lugupidamisega,
Andres Tammeveski
metsaülem
RMK Edela regioon
5300 4942

Saatja: Avo Sipelgas <Avo.Sipelgas@Envir.ee>
Saatmisaeg: 13 February 2025 14:10
Adressaat: Andres Tammeveski <andres.tammeveski@rmk.ee>
Koopia: Aivar Laud | RMK <aivar.laud@rmk.ee>
Teema: Saaremaa radari uus võimalik asukoht

Mõnele selle sõnumi saanud inimestele ei saadeta aadressilt avo.sipelgas@envir.eesageli meilisõnumeid. [Lugege täpsemat teavet selle kohta, miks see on oluline](#)

Tere

Meil on Saaremaa vallaga käimas läbirääkimised, mille tulemusena vald pakkus välja radaritorni nihutamise põhja suunas. Valla pakutud koha tähis on 0, meie pakutud asukohad on tähisega 1 ja 2. Variant 1 oleks sama kaugusel kui valla pakutu, ainult suure tee ääres, mis võimaldab ka mahasõidu suurele kraanale. Variant 2 on meile lihtsalt soodsam. Punane ring on kokkulepitud planeeritud radaritorni asukoht.

Meie küsimus on, et kas RMK poolt vaadatuna on mingit vahet 1 ja 2 variandil? Maakasutuse osas räägin teie majas eraldi läbi, tuleb teha uus kasutuskokkulepe.

From: Raudsepp Jaan <jaan.raudsepp@connecto.ee>
Sent: Thursday, February 13, 2025 2:01 PM
To: Avo Sipelgas <Avo.Sipelgas@Envir.ee>
Cc: Külaots Raido <raido.kylaots@connecto.ee>; Pihel Priit <Priit.Pihel@connecto.ee>; Tuuli Kull <Tuuli.Kull@Envir.ee>
Subject: RE: Saaremaa

Tere


Variant 0 – Saaremaa kompromiss variant 2

Variant 1 KAUR

1. Masti tsenter <https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/REnQeWy>
2. Tee ristumine <https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/drAisW3u>

Variant 2 KAUR

1. Masti tsenter <https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/suGoMCdI>
2. Tee ristumine <https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/H7TKYNvi>

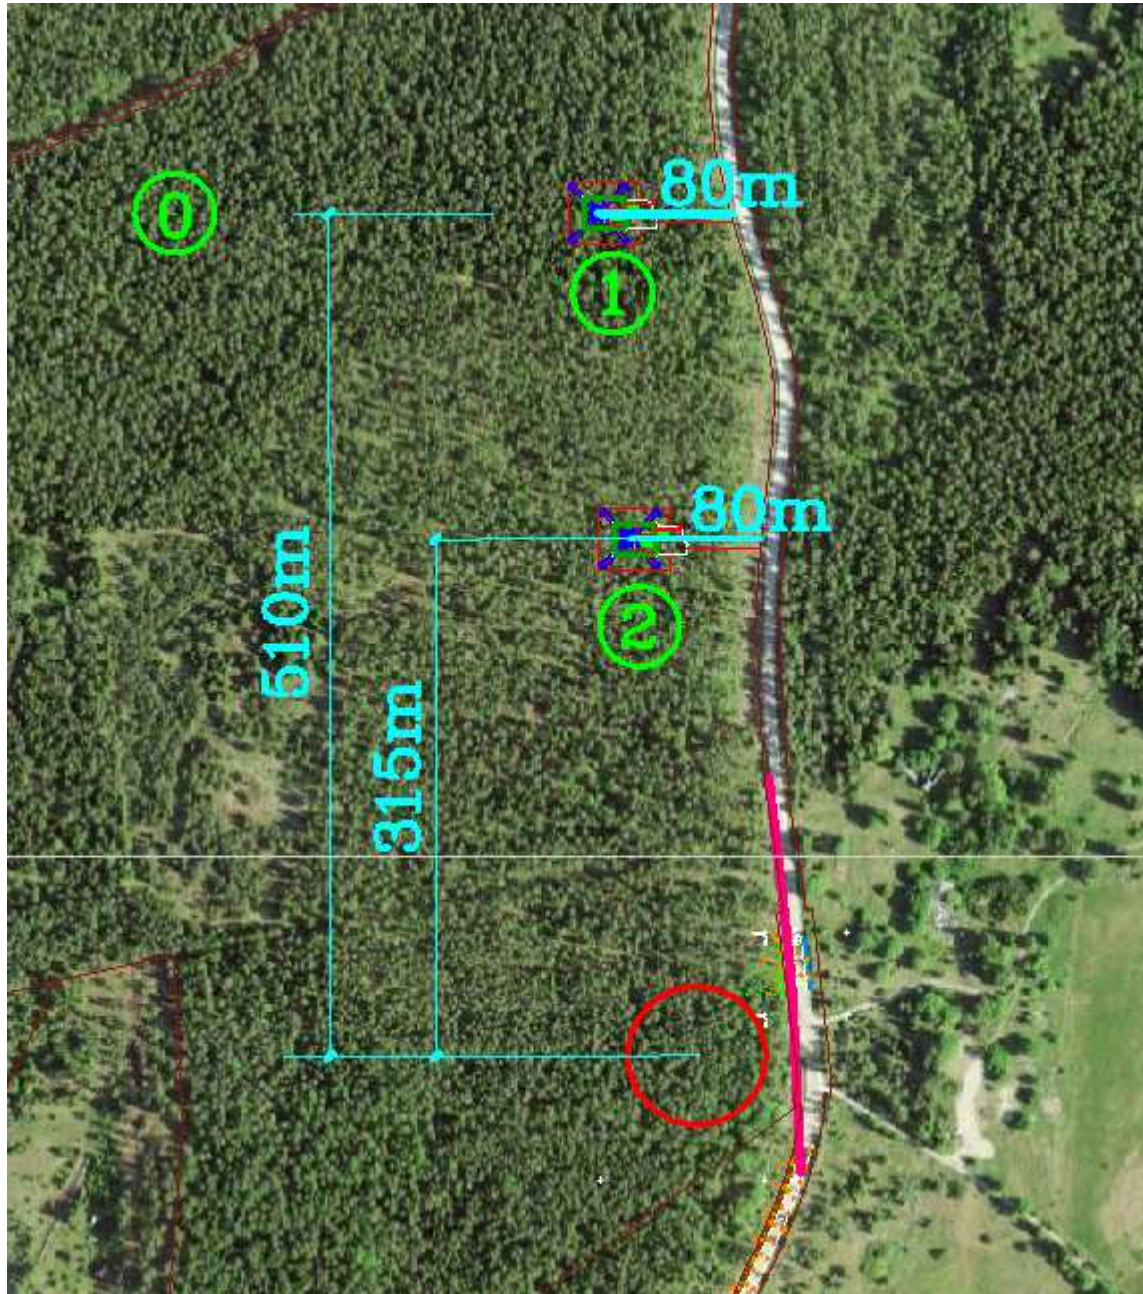

Lugupidamisega
Jaan Raudsepp
Arendusjuht
Suurprojektide osakond

AS Connecto Infra
Tuisu 19
11314 Tallinn
jaan.raudsepp@connecto.ee
+372 5029 665
www.connecto.ee

