

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject: FW: Viljandi-Puiatu_15kV õhuliini hooldustööd

Saatja: Eskolar Kooskõlastused <eskolar.kooskolastused@gmail.com>

Saadetud: esmaspäev, 13. jaanuar 2025 15:05

Adressaat: Heiki Ärm <heiki.arm@rmk.ee>

Teema: Viljandi-Puiatu_15kV õhuliini hooldustööd

eskolar.kooskolastused@gmail.com saada teile sageli meilisõnumeid. [Lugege täpsemat teavet selle kohta, miks see on oluline](#)

Tere,


võtsite meie ettevõtte esindajaga 8-ndal Jaanuaril telefoni teel ühendust, et saada täpsustust Elektrilevi poolt saadetud kirjale, kus olid ainult katastritunnused.

Meie ettevõtte poolt hooldatav Viljandi-Puiatu liin, mille elektrooniline aadress on PUIATU:VIL - RMK kinnistuid läbivad haruliinid on Põdraaugu:(Viljandi) haruliin ning Käära:(Viljandi) haruliin.

Hetkel vaadates ortofotosid ning kasutades Maakatte kõrguskaarti (lidar), siis RMK kinnistutel suuri elektriliini liinikaitsevööndi laiendustöid hetkel teostama ei pea. Kui looduses mõõdulindiga elektriliini kaitsevööndi laiust määrates selgub, et kuskil kinnistul on vaja laiendada suuremas mahu puid siis anname Teile sellest teada ning edastame raiutava mahu ning joonise.

Lisame ka kirja manusesse riigihankes kaasas olnud RMK nõuded. Kui Teie konkreetses piirkonnas soovite, et teostaksime enda tööd teisiti, siis palume sellest meid teavitada.

Allolevatel pildidel on punase joonega hooldusesse minev liinikaitsevöönd RMK kinnistutel:

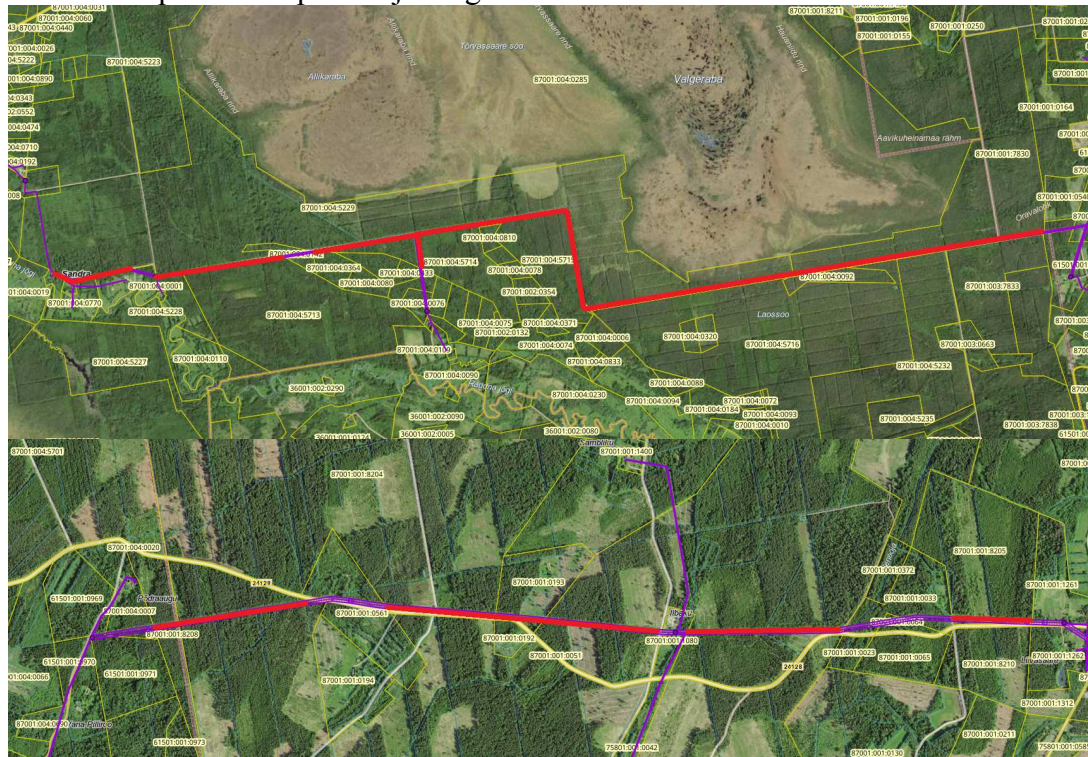

--

Lugupidamisega
Mehis Lillipuu
Eskolar OÜ

Tel: 55 00 1000

I ei: 55 92 1939

Külastage meid: www.eskolar.ee