TINGMÄRGID

- Katastriüksuse piir
- 1W2 — Projekteeritud 10 kV maakaabel
- 1W2 — Ümbertõstetav 10 kV maakaabel
- Projekteeritud jaotuspunkt maanduskontuuriga
- Olemasolev puitmasti tugi
- Olemasolev puitmast
- Ümbertõstetav puitmasti tugi
- Ümbertõstetav puitmast
- Projekteeritud maanduspaigaldis
- Transpordiameti kaitsevöönd
- Perspektiivne tarbija alajaama asukoht
- Projekteeritud tarbijakaabli toru
- Projekteeritud 10 kV jätkumuhv

Lõigus Mast "5"-Punkt "A" tõmmata kaabel torust välja ja paigaldada jätkumuhv JM1 suunal.

Olemasolev puitmast koos toe, traaversi ja isolaatoritega tõsta ümber masti "3" asemele.

Ümbertõstetav AHXAMK-W 3x120+35Cu
L=15m
Punkt "A"-Jätkumuhv JM1
Kaabli nr: KPL118959
Lahtisel kaevel, PVC 160 450N, L=15m
(paigaldussügavus 0,7m)

Jätkumuhv JM1

Lõigus Mast "3"-Mast "5" demonteerida olemasolev õhuliin A-50. L=135m

Olemasolev puitmast demonteerida.

Perspektiivne tarbija alajaama asukoht.

Projekteeritud jaotuspunkt "AJ26472"
Jaotuspunkti paigaldamisel juhinduda joonisest 07.
Tarbijakaablile paigaldada toru D160 450N, L=3m *(paigaldussügavus 0,7m)*

Ristumine kraaviga!
Kaablid paigaldada 1m sügavusele kraavi põhjast.
Kraavi endine seisukord taastada.

Projekteeritud AHXAMK-W 3x120+35Cu
L=4+252+1m
AJ26472-Jätkumuhv JM1
Kaabli nr: KPL118959
Lahtisel kaevel, PVC 160 450N, L=252m
(paigaldussügavus 0,7m)

Ettevaatust!
Ristumine drnaažitorudega.

Olemasolev puitmast demonteerida.
Paigaldada uus toega mast (kasutada demonteeritavat masti "5").

Projekteeritud AHXAMK-W 3x120+35Cu
L=10+186+4m
Mast "3"-AJ26472
Kaabli nr: KPL414147
Lahtisel kaevel, PVC 160 450N, L=186m
(paigaldussügavus lõigus mast "3"-punkt "B" 1,0m)
(paigaldussügavus lõigus punkt "B"-AJ26472 0,7m)

Jõgeva mnt 23
61801:001:1288

Jõgeva mnt 23a
61801:001:1289

Viljapõllu
61801:001:0087

Võhma–Kooli
61605:001:0410

2 Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa tee
61605:001:2012

Maakütte õhnaaskolektori paigaldamise ala

Tuletõrjevee mahuti 70m³

TÜHERMAA/PÕLLUMAA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,

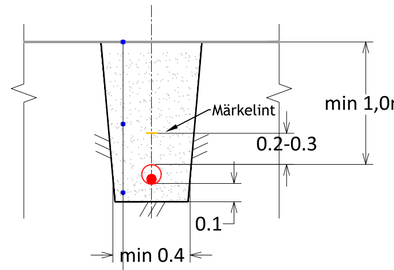

Kaeviku tagasitäide (Kt=0.92, Kf≥0.5 m/ööp)
PVC kaitsetoru
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

TÜHERMAA/HEINAMAA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,

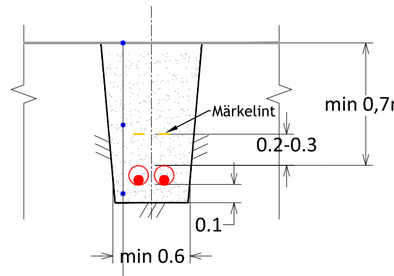

Kaeviku tagasitäide (Kt=0.92, Kf≥0.5 m/ööp)
PVC kaitsetoru
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

MÄRKUSED:
1. Pärast ehitustöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

Alusplaanina on kasutatud:
- Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 13838G). Koostamise aeg: 26.06.2025; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.
- Maainsener OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr GEO 6724_4). Koostamise aeg: 11.2024; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

Tellija: elektrilevi	ELEFISH	Aadress: Pillikoori põik 2/2-6, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond, 62207	Kuupäev: 21.07.2025
		MTR: TEL003344	Töö nr: LC3861
		Reg nr: 14217559	Joonise nr: 01
Töö nimetus:	Jõgeva mnt 23a kinnistu elektriautode laadimisjaama liitumine 10 kV elektrivõrguga, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond TÖÖPROJEKT	Telefon: 59002913 e–mail: tanel.heering@elefish.ee	Mõõtkava: M 1:500/A2
		Projekteerija: Tanel Heering	
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Kontrollija: Tanel Heering	Muudatus: Ver 1