

TINGMÄRGID (LEONHARD WEISS OÜ töö nr. LR8118)

- Projekteeritav 0,4kV maakaabel
- Projekteeritav liitumiskilp
- Projekteeritav kaitsetoru kinniselt 1250N
- Olemasolev MP maakaabel
- Olemasolev KP maakaabel
- Olemasolev Sidetrass
- Puurimiskaevik


Märkused:

1. Maakaabel paigaldada minimaalselt 1m sügavusele, kaitsetorus. Ristudes teede/maanteega, paigaldada kaabel kinnisel meetodil, vastavalt ristmevälja joonisele. Ristumisel veekoguga, paigaldada kaabel kinnisel meetodil. Veekogu sügavus teha kindlaks enne ehitustööd.
2. Taastada katted.
3. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide koostööstamise eelostatud nõuetest.
4. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.
5. Elektrikaabli sügavus riigitee maalkusel minimaalselt 1,0m, ristumisel riigiteega 1,5m.

TINGMÄRGID

- Projekteeritav keskpinge maakaabel
- Kinnisel meetodil paigaldatav 1250N toru
- Projekteeritav 750N toru
- Puurimiskaevik
- Projekteeritav kompleksalajaam
- Projekteeritav jätkumuhv
- Taastatav kõnnitee asfaltkate
- Olemasolev keskpinge maakaabel
- Olemasolev side õhuliin
- Olemasolev survekanalisatsioonitrass
- Olemasolev sidekanalisatsioon
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev sädveekanalisatsioon
- Olemasolev madalpingekaabel
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev sidekaabel
- Olemasolev drenaaž
- Olemasolev kanalisatsioonitrass

TAASTATAV JALGTEE ASFALKATE

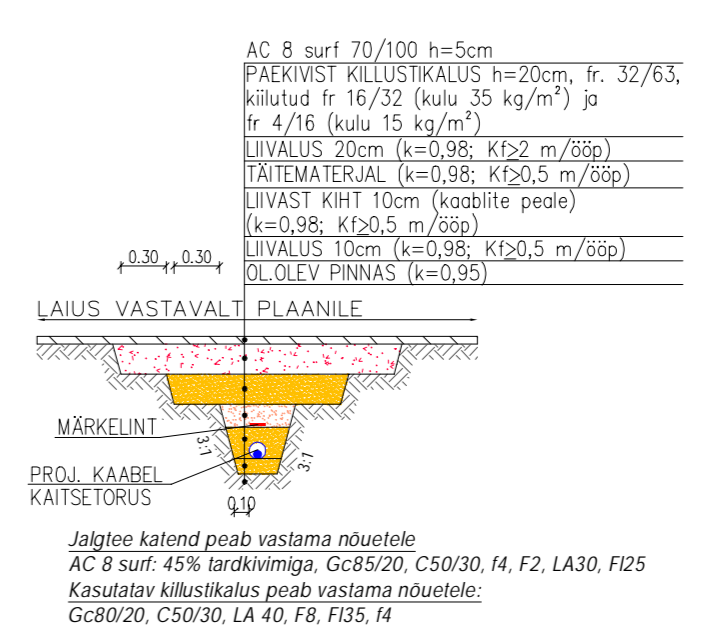

Projekt	Tehvandi 2 kinnistu 0,4 kV elektrivarustus, Nüppi küla, Otepää vald, Valga maakond		Töö nr.	LE8174-1		
Juunis	Elektripaigaldise plaan		Joone nr.	LE8174-1-1		
LEONHARD WEISS	Projektant	Keio Aaltoja	Tel.	53626415	Möödumise	18.11.2020
E-posti aadress @ leonhard-weiss.com	Projektant	Keio Aaltoja	Staudum	Tööpinger	Keio	Lehto
Tel. +372 601 2266	Kontroll	Keio Aaltoja	Keio	Lehto	Lehto	1
Registrikood 1268384			157	1	2	