
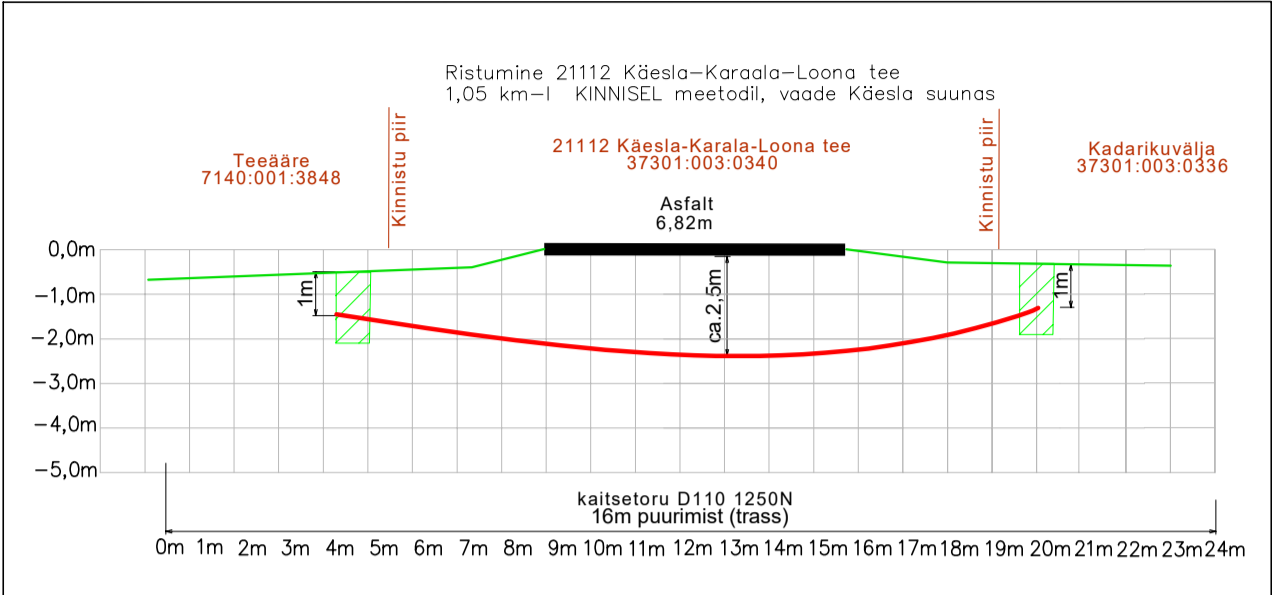


ASENDIPLAAN



43301:001:0065
Kadariku

Inva 10/0,4 kV aj. F1 0,4 kV fiidril
nurgamastile nr.6 paigaldada mastilüliti
LP17192 (3x40A sulardi).

Invaaj. F1 fiidri immutatud puitmastile nr.4
paigaldada AXP4G120 maakaabel. Kaabel
kaitsta vähemalt 2m kõrguseni, metallkattega.
Mastile ehitada maandus.

Proj. AXP4G120 maakaabel (56/70m)
mast nr.4-LK226926 kaabel (MPL421499)
Kaitsetorus 450N/110mm/40m (0,7m sügavusel)
Kaitsetorus 1250N/110mm/16

37301:003:0336
Kadrikuvälja

