TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

1W2 1W2 1W2 — Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetorus

Paigaldus kinnisel meetodil

Projekteeritud mast

Katastriüksuse piir

Projekteeritud maanduskontuur

24505:001:0251
Metsahundi tee 1a

24505:001:0249
Laheranna

24505:001:1076
Jõesuu puhkeala

24501:001:0153
11262 Ruu-Ihasalu tee

24505:001:1008
11262 Ruu-Ihasalu tee

24505:001:1007
Anija metskond 6

Mets ja vesine ala

X = 6594900

Y = 566400

Eemaldada võsa vajaduspõhiselt

Soovitatav vajaduspõhise vahekaeviku asukoht
Pikkus mere suunal 195m, teisele poole 77m

km
5,74

Ettevaatust ristumine ELA SA sidetrassiga ning k/p kaabliga
Ennem puurimist selgitada sügavused ohutuks ristumiseks

Vahetada välja 36a vana betoonmast M31
uue puitmasti vastu H=12m, klass 3 KREO
Kaabel viia õhuliinile
Mastile rajada maandus

M31

Eemaldada võsa vajaduspõhiselt

Katendid taastada vähemalt eelnevasse seisukorda

Projekteeritud 10(24)kV kaabel:
nr KPL218763 AXLJ-3x25+16, L=12+296+12m, M31-M28
Paigaldussügavus lahtise kaevega 0,7m, kinnisel meetodil 1,0m
v.a. ristumisel riigiteega, kus sügavus min 1,5m
Kaitsetorus 750/1250N

Ristumine 11262 Ruu-Ihasalu tee
maanteega 5,74 km
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud 1x PE De160 1250N L=271m
Vajadusel teostada vahekaevik
Ristumisel min 1,5m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2
Vt ristmeväljajoonis 1

RISTMEVÄLJA JOONIS 1 Vahekaeviku puhul
11262 Ruu-Ihasalu tee
Ristumine kinnisel meetodil
km 5,74 L=77m

Keskpinge kaabli sügavus on teadmata ja kujutatud tinglikult!
Sidekaabli sügavus on teadmata ja kujutatud tinglikult!

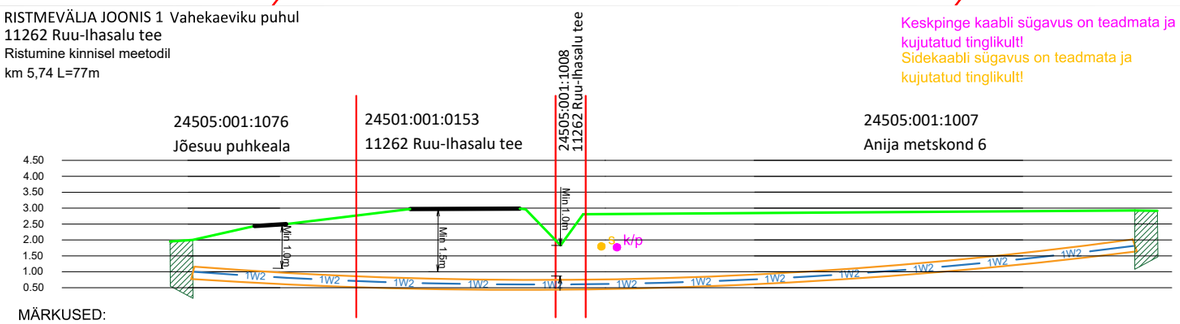

MÄRKUSED:
Puurimiseks vajalikud lahtised kaevikud tähistatakse tööde tegemise perioodil puittähistega ja nende vahele tõmmatud värvilise märkelindiga. Lahtised kaevikud ei tohi olla avatud üle 3 päeva.

Tellija: Enefit Connect OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 18.11.2022
Töö nimetus:	Merevaate kinnistu ja lähipiirkonna võrgu ümberehitus. Jõesuu küla, Jõelähtme vald, Harju maakond. Tööprojekt TR0852, IP5505	Projekteeris: Ivo Rohula 56761280	Töö nr: 22-175 Joon nr: 001
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	Mõõtkava: M1:500 A3