

Käesolevat katseprotokollit käsitletakse tervikliku dokumendina, mis koosneb:

seletuskirjast, mõõtetulemustest, seadmete tabelist, joonistest ja akrediteerimisdokumentatsioonist.

leht 1 (6)



AMECON
ADJUSTING · MEASURING · CONSULTING

Objekti nimetus:

Haapsalu Montessori Keskus, 2. korrus

Objekti aadress:

Jaama 15, Haapsalu

ÕHUHULKADE MÕÕTEPROTOKOLL

Süsteemi
osajaotis(t)e
tähistus(ed):

SV1

Projekt:

-

Ventilatsioonisüsteemid tagavad katseprotokollis toodud õhuhulgad, kui õhujaoturite, reguleerorganite ja ventilatsiooniseadmete seadistust ei muudeta.

Töö koostas: David Haiba, mõõtetehnik

20.03.2026

kuupäev

allkiri

Töö kinnitas: Martti Uhtjärv, juhataja

20.03.2026

kuupäev

allkiri

Tellija: Haapsalu Montessori Kool MTÜ, Epp Linke

haapsalumontessorikool@gmail.com

kuupäev

allkiri

AMECON OÜ Peterburi tee 53/1 11415 Tallinn, tallinn@amecon.ee

EAK poolt akrediteeritud katselabor L041. Akrediteeritud on mõõtmised.

MTR: EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-0001; FPR 000233

Tööst on lubatud teha koopia ainult tervikuna.

Töö üksikute lehtede ja nendest tehtud koopiate kasutamine on keelatud.



Käesolevat katseprotokolli käsitletakse tervikliku dokumendina, mis koosneb:

seletuskirjast, mõõtetulemustest, seadmete tabelist, joonistest ja akrediteerimisdokumentatsioonist

leht 2 (6)

Seletuskiri

Alused ja kasutatud metoodika :

AMECON OÜ Keskkonnatingimuste mõõtmise ja süsteemide justeerimise laboratooriumi poolt väljastatud "Õhuhulkade mõõteprotokolli nr 260127" koostamisel on aluseks võetud standard EVS-EN 12599:2012. Mõõtepunktide plaanile on aluseks võetud tellija poolt edastatud joonised. Vastavalt standardile EVS-EN 12599:2012 on lubatav mõõtemääramatus ruumi õhuhulka mõõtes 15%. Mõõtmiste metoodika ja mõõtekohad on valitud selliselt, et mõõtemääramatus ei ületaks 15%-i.

Objekt :

Katsetuste teostajad, kasutatud mõõtevahendid ja mõõtmise aeg:

David Haiba (Õhuparameetrite mõõtur: VelociCalc 9630, S/N:T96302233003), 20.03.2026

Aruanne:

1. Ventilatsioonisüsteemi projekt puudub. Õhuhulgad on seadistatud vastama EVS 906:2018 nõuetele.
2. Hoonet teenindavad ka teised ventilatsiooniseadmed, mida antud töö käigus ei ole mõõdetud.
3. Ventilatsiooniseade SV1 teenindab ka hoone teisi osasid, mida antud töö käigus ei ole mõõdetud.

AMECON OÜ Peterburi tee 53/1 11415 Tallinn, tallinn@amecon.ee

EAK poolt akrediteeritud katselabor L041. Akrediteeritud on mõõtmised.

MTR: EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-0001; FPR 000233



Käesolevat katseprotokollit käsitletakse tervikliku dokumendina, mis koosneb:

seletuskirjast, mõõtetulemustest, seadmete tabelist, joonistest ja akrediteerimisdokumentatsioonist


leht 3 (6)



AMECON OÜ tegevusaladeks on
Mõõtmised
Ventilatsiooni- ja Suitsueemaldussüsteemide reguleerimine,
mõõtmine, surveastamine ja õhutihedusklassi määramine
Kütte- ja Jahutussüsteemide reguleerimine mõõtmine
Mürataseme mõõtmine k.a. oktaavribades

Projekteerimised ja konsultatsioonid
Ventilatsioonisüsteemid
Jahutussüsteemid
Küttesüsteemid
Vee ja kanalisatsioonisüsteemid
Veevarustuse, kanalisatsiooni ja kaugkütte välisvõrgud
Automaatsed kustutussüsteemid (sprinklerkustutus)
Energiaühuse arvutused
Ekspertiisid
Eriosad teostusjooniste joonestamine

Meie asume:
Tallinn: Peterburi tee 53/1; tallinn@amecon.ee
Tartu: Tähe 127A; tartu@amecon.ee
Soomes: Kirvuntie 22, Espoo; suomi@adecon.fi
Internetis: http://www.amecon.ee

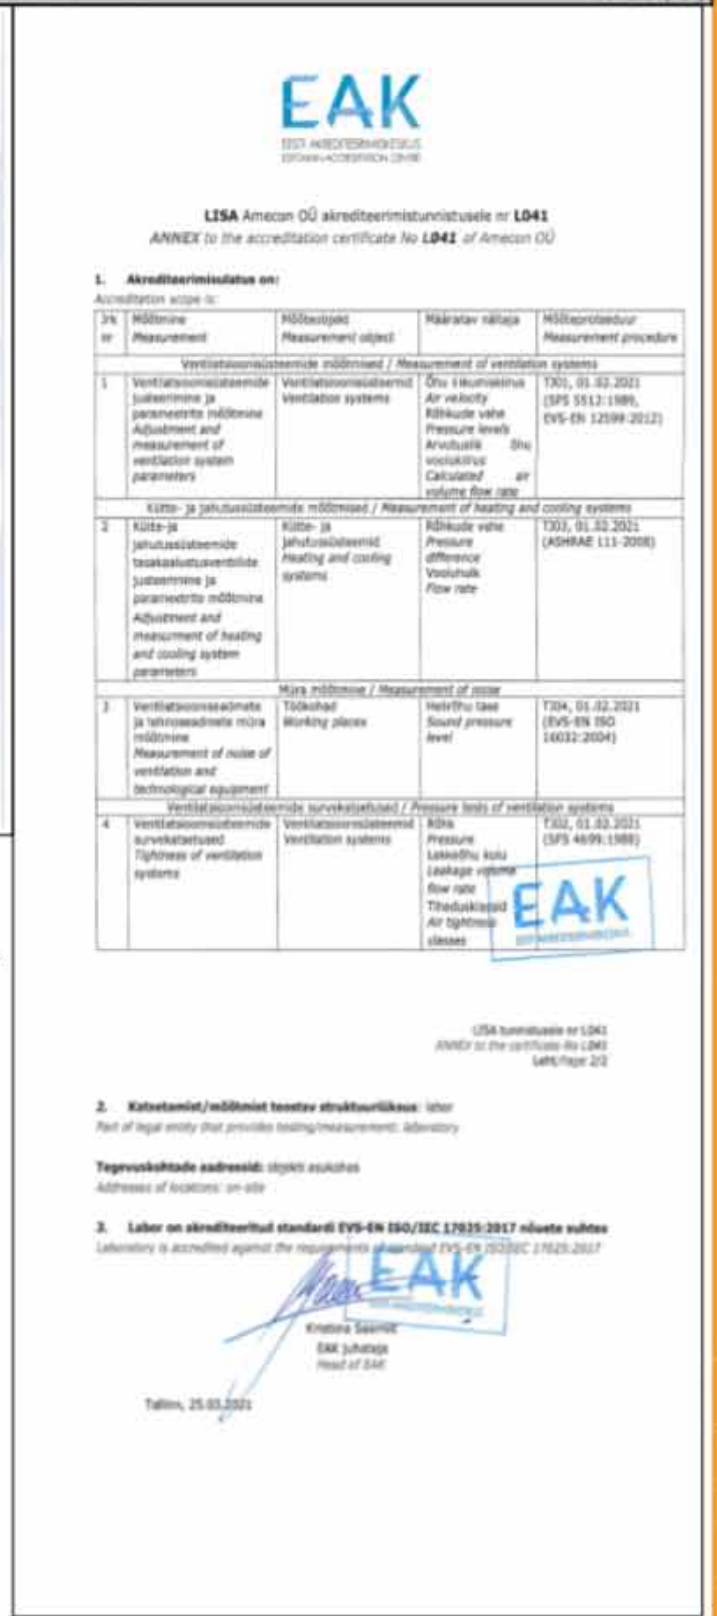



Töö nr: 260127

seletuskirjast, mõõtetulemustest, seadmete tabelist, joonistest ja akrediteerimisdokumentatsioonist

leht 4 (6)

[illegible]

MTR: EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-0001; FPR 000233

Töö üksikute lehtede ja nendest tehtud koopiade kasutamine on keelatud.




seletuskirjast, mõttelemu test, seadmete tabelist, joonistest ja akrediteerimis dokumendatsiooni

Ventilatsioonisüsteemides kasutatavad ventilatsiooniseadmed

[illegible]

MTR: EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-000; FPR 000233

Töö üksikute lehtede ja nendest tehtud koopiade kasutamine on keelatud.

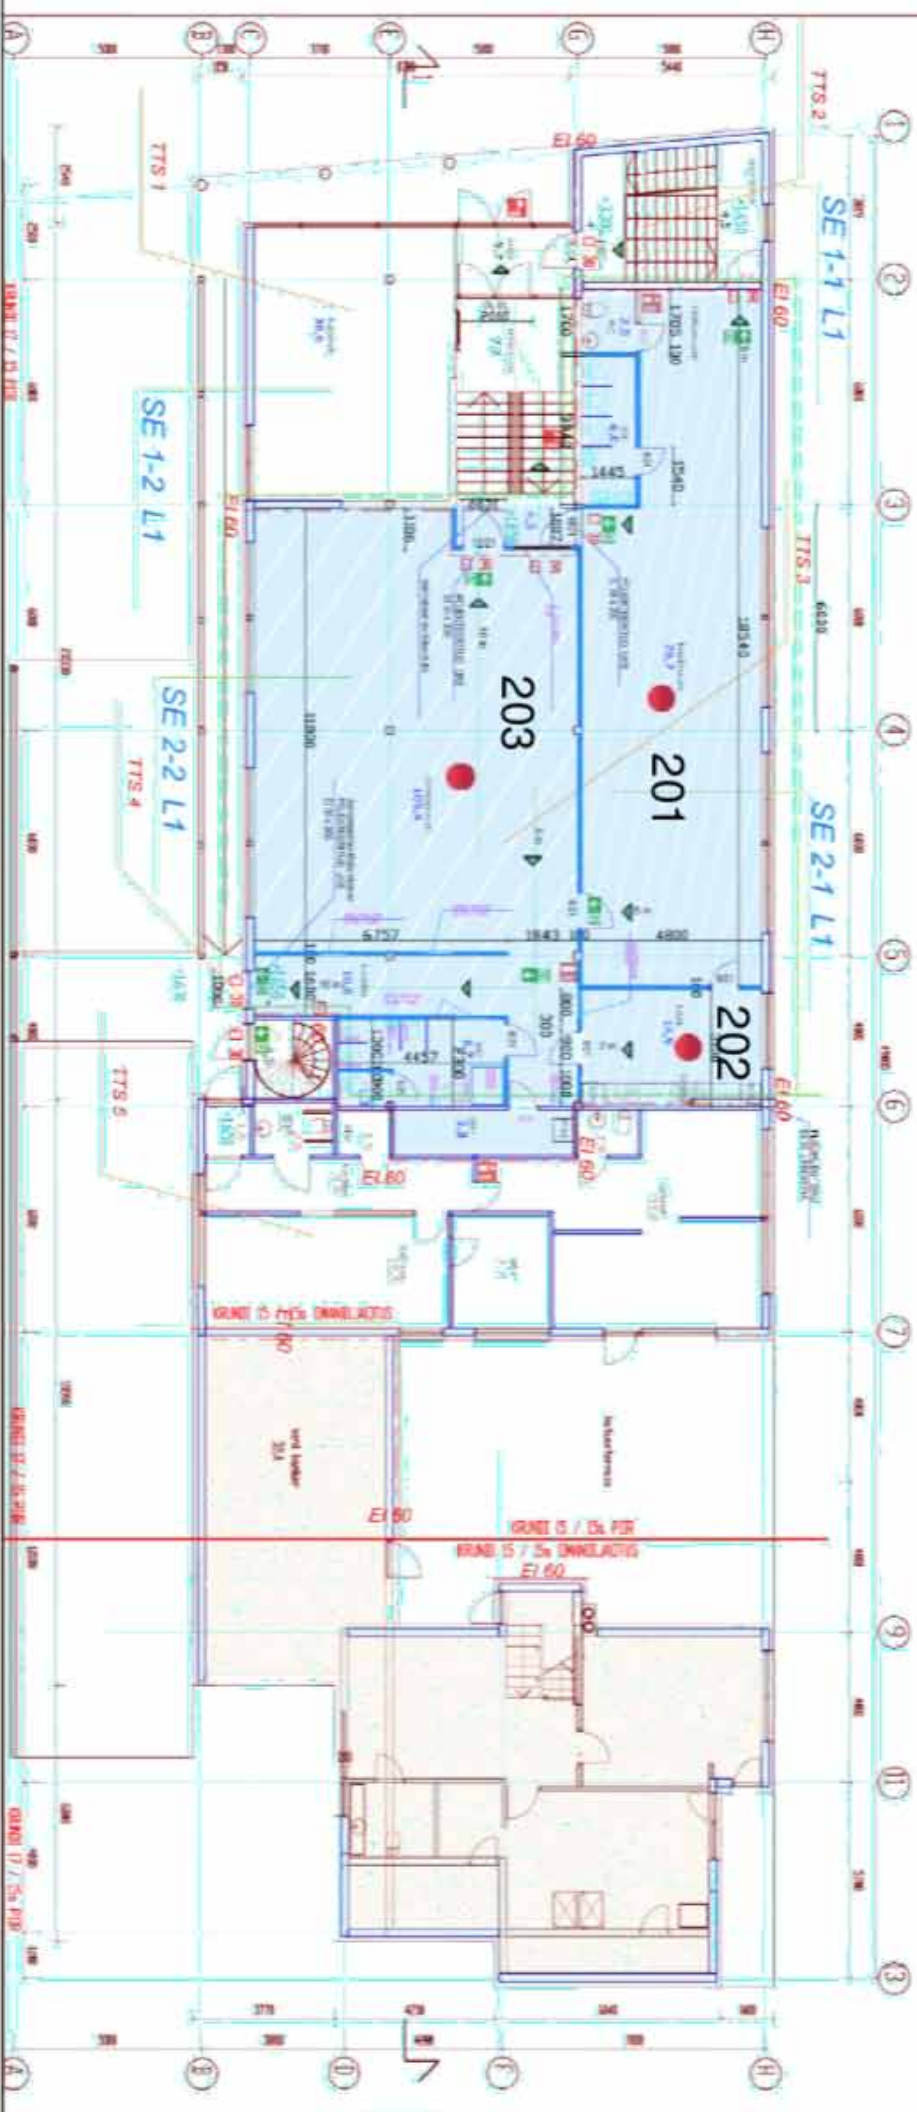

AMECON

A OÜSITTEKES MÄRKENDINE - CONSTRUCTION

Peterburi tee 53/1, 11415 Tallinn

Tel: (372) 640 5001

www.amecon.ee

Haapsalu Montessori keskus, 2. korrus

Jaama 15, Haapsalu

2. korruse plaan

Töö nr:
260127

Leht

6

Lehti

6