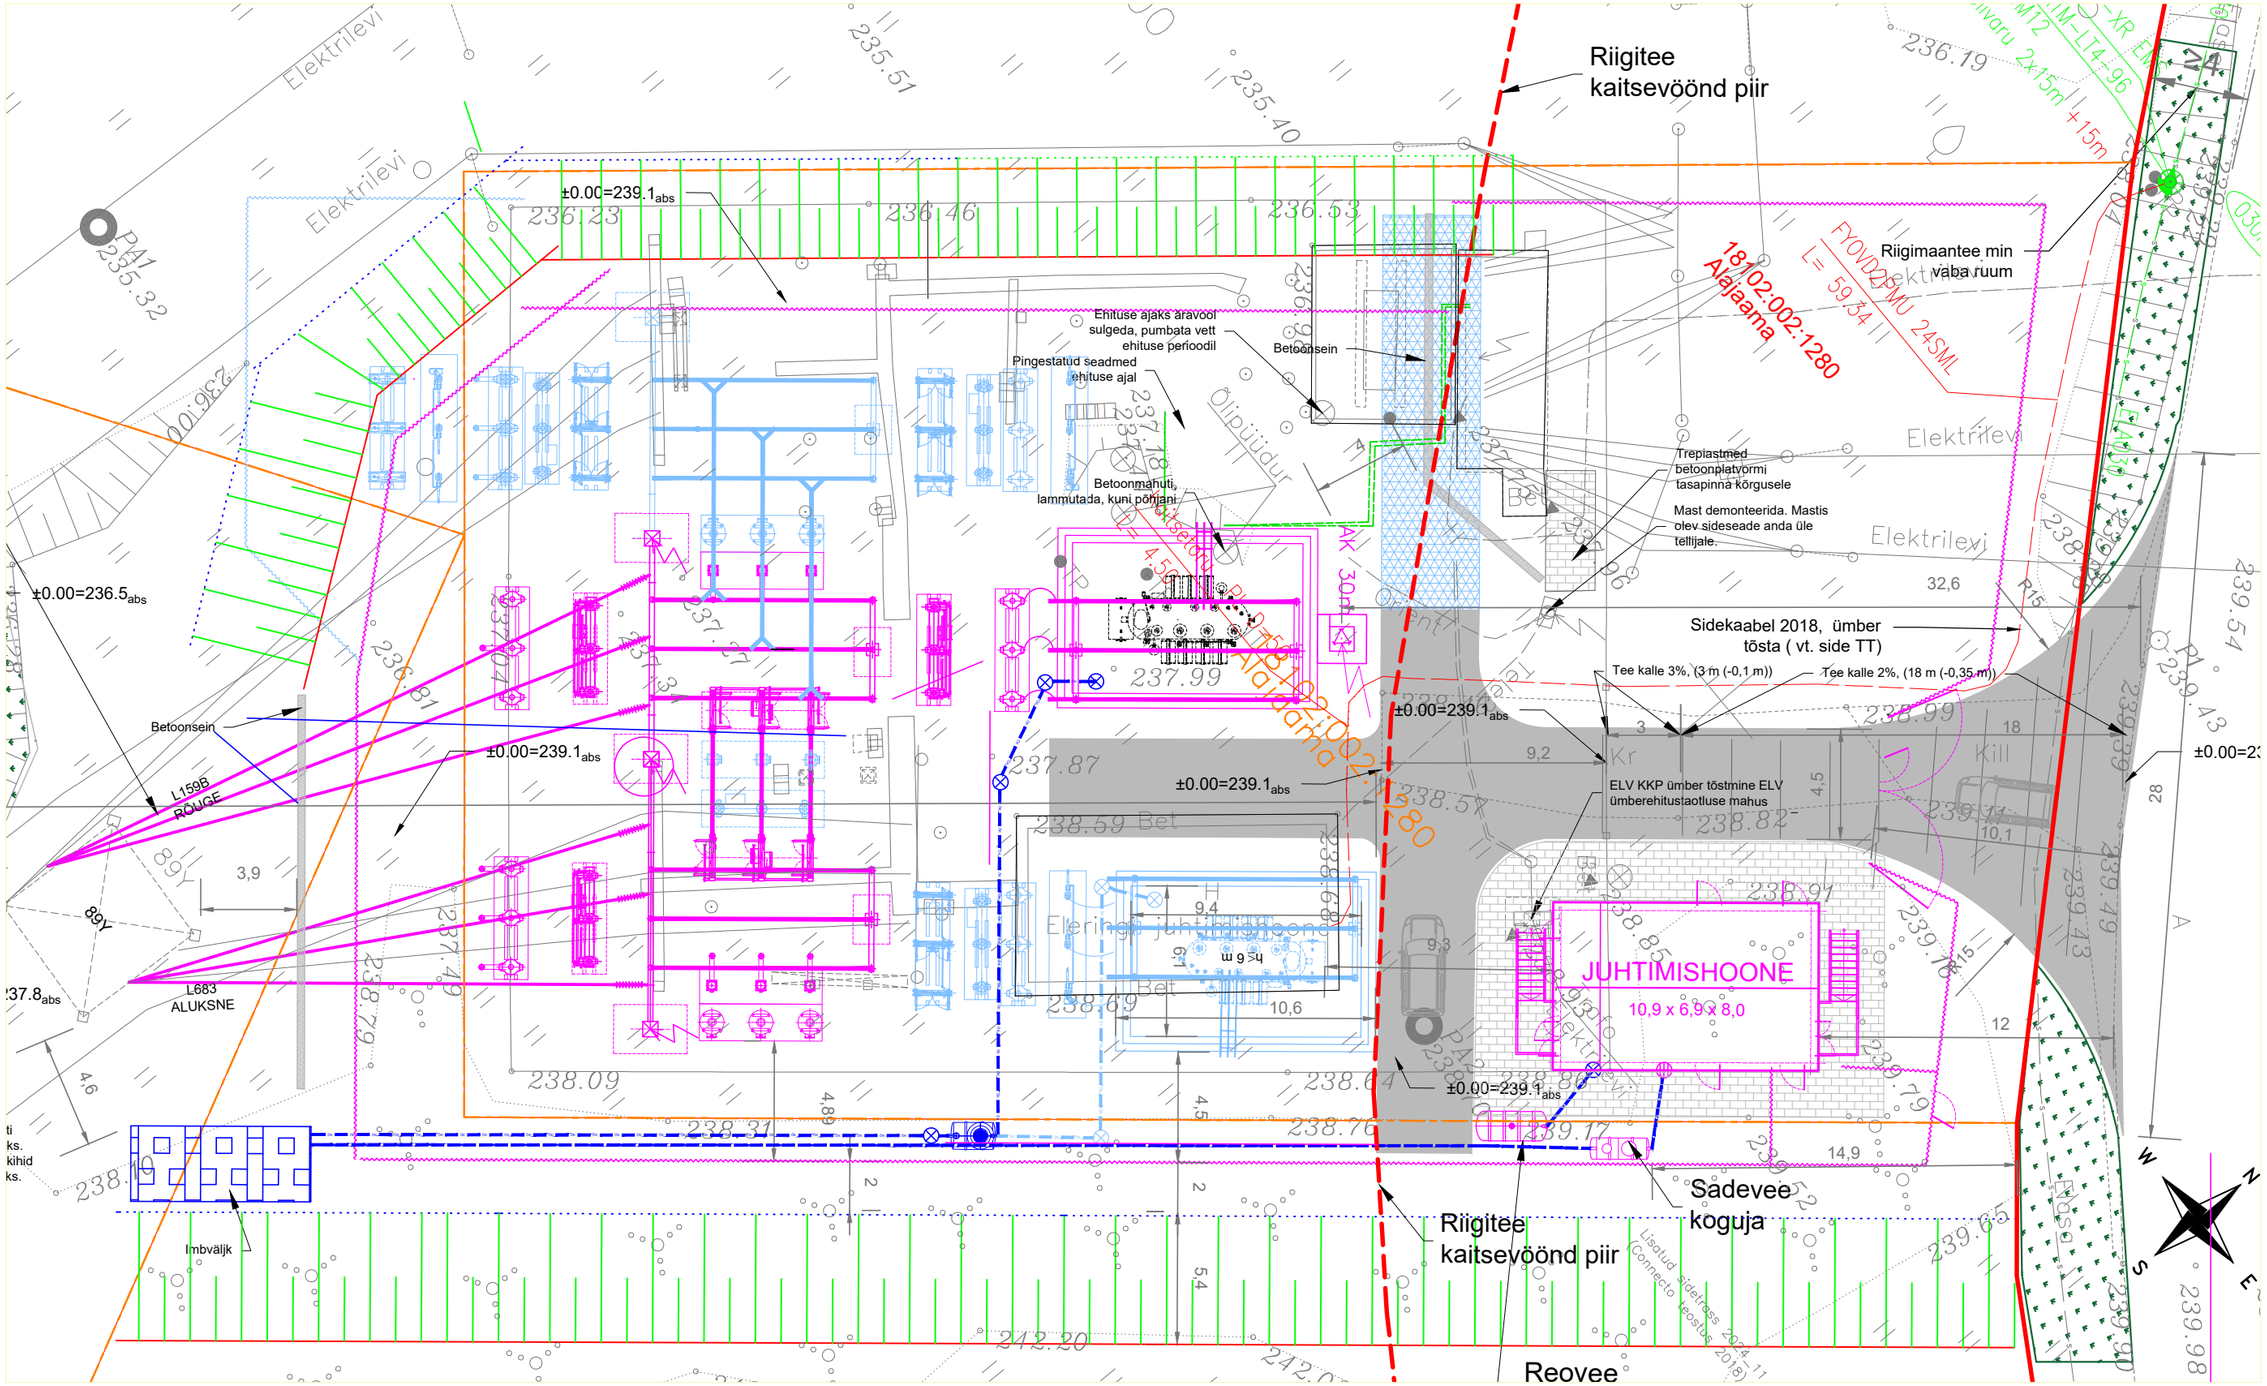

Legend:

Ruusmäe 110 kV alajaama renoveerimiseks vajalik puuduolev krundiosa 2000 m² (nõlvade planeerimine).

Savimäe	650 m²
Esamäe	350 m²
Kalde	1000 m²

Riigitee kaitsevööndi piir

ER HD mahus
ER HD perspektiivne
ER olemasolev
ER HD demonteeritav
Pingestatud seadmed renoveerimise ajal
ELV mahus

elering KINDLAMAD ENERGIAD	Alajaama nimi/liini nr. Ruusmäe 110 kV alajaam			Dok. tähis:	
	Nimi	Kuupäev	Allkiri	Dokumendi nimetus	Mõõt:
Kinnitas				Ruusmäe alajaama HD plaan	1:250 (A3)
Koostas	R. Kõiv	26.03.2025			
Üle vaatas				CAD fail: Ruusmäe HD_PLAAN 2025_03_25.dwg	Leht/Lehti 1/1
Kooskõlastas					