

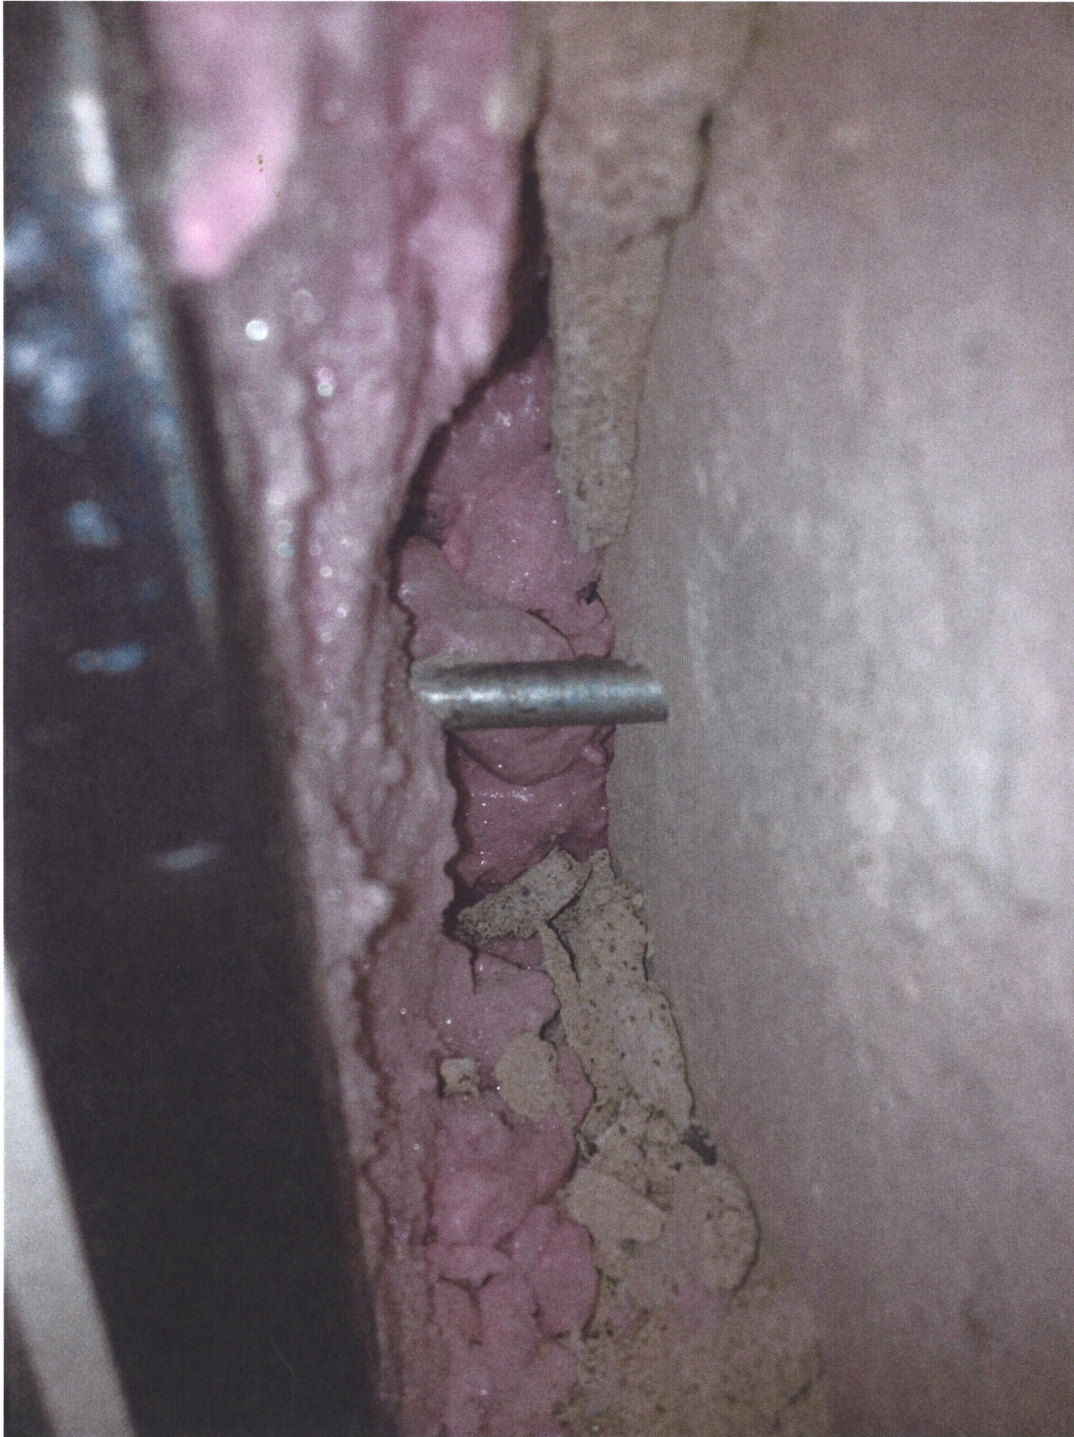


Ehitusettevõtja: OU Valnes-NV	<b>KAETUD TÖÖDE AKT</b>		Kuupäev: 13.05.2020
Ehitise nimetus ja asukoht: Enefit Energiatootmine AS Õlitootmine, utmisosakond, kõrgus 6,9m			
Kaetud tööde ülevaatuse teostajad:			
Töövõtja vastutav pädev isik:	Nimi Alekssei Kurotškin	Kuupäev 13.05.2020	Allkiri 
Tellija poolt vastutav isik:	Viktor Bezzubov	13.05.2020	
<p>Ülevaatuse teostajate poolt koostatud akt alljärgnevas:</p> <p>1. Ülevaatuseks ja vastuvõtmiseks on esitatud järgmised tööd:</p> <p>1.1 Tööde nimetus: Ventilatsioonikambri ruumi siseukse asendamine kõrgusel 6,9m Enefit140 utmisosakonna hoones. Paigaldati uus tulekindel uks tulekindluse klassiga EI-60</p> <p>2. Tööd on teostatud (ettevõtte nimetus): OU Valnes-NV</p> <p>3. Tööde tegemisel on kasutatud (materjalide, toodete nimetused, parameetrid):</p> <p>3.1 Tuletõkkevaht PENOSIL Premium Fire Rated Gunfoam B1, vastavussertifikaat 1527-0092</p> <p>3.2 Betoonikruvi ZN PP 7,5*182 TORX-30, vastavusdeklaratsioon põhineb standardil ISO 17050-1</p> <p>3.3 FIBOKRUVI 8*200 TX-30 RUSPERT, vastavusdeklaratsioon põhineb standardil ISO 17050-1</p> <p>3.4 SEIB D125A ZN M 7 (7.4) 140HV, vastavusdeklaratsioon põhineb standardil ISO 17050-1</p> <p>3.5 Tuletõkkeuks, vastavussertifikaat ET-0197-17-01</p> <p>3.6 Assa lukk 565: SS-EN 12209:2004, SS-EN 12209:2004/AC:2005</p> <p>4. Tööde alustamise kuupäev: 13.05.2020                      tööde lõpetamise kuupäev: 13.05.2020</p>			
5. Akti lisad: (joonised, fotod, vms)			
5.1 Fotod: 1, 2, 3			

Lisad:

1.



2.



3.

