



Märkused:

- Paigaldada uus soklil liitumiskilp LK234421 Kose mnt 9 piiri lähisel, peakaitse 3x80 A. Paigaldada arvesti P2P;
- LK234421 toide võtta maakaabliga AXPk 4G50 masti nr "3" liinist;
- Haljasalal paigaldada kaabel lahtisel meetodil min 0,7 m sügavusele Ø110 450 N kaitsetorus, asfaldi all ning riigiteemaal min 1,5 m sügavusel Ø110 1250 N kaitsetorus kinnisel meetodil;
- Riigiteemaal on kõrvalekalded kooskõlastatud projektis keelatud;
- Paigaldada LK234421-sse tarbijakaabli kaitsekõri (Ø75 mm) ca 2 m kilbist kaugemale. Toru ots tuua nähtavale ning isoleerida;
- LK paigaldada vastavalt tootja juhiste;
- Tööde käigus rikunud katted taastada endisel tasemel.

TINGMÄRGID	
	MP maakaabel
	liitumiskilp
	elektrikilbi tegelik suurus
	kaevik
	projekteeritud maanduspaigaldis
	projekt. kaablikaitsetoru (1250N)
	projekt. kaablikaitsetoru (450N)
	projekt. tarbijakaablikaitsetoru
	katastri piir
	tööst väljas sidekaabel
	tööst väljas veetorustik
	haljasala taastamine 20 m ²

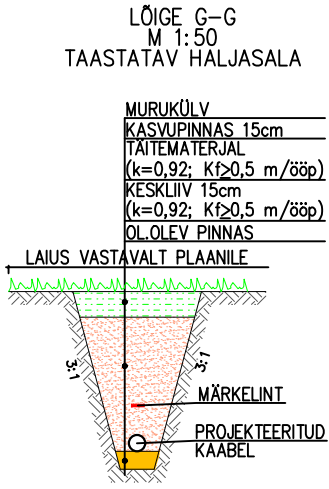

Märkused: Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH-2000 Amsterdami süsteemis. Piirid maa-ametist seisuga jaanuar 2025.a. Piirid on informatiivsed. Lumikatte paksus 20cm.		
Aadress: HARJU MAAKOND ANJIA VALD KEHRA LINN	Objekt: KOSE MNT 9 LC3037 TOPO-GEODEETILINE ALUSPLAAN TEHNOVÕRKUDEGA	Töö nr. 25-G004
AMET NIMI	Geoalus OÜ Tel. +372 5138451 mart@geoalus.eu Registrikood:16552517 Kutsetunnistus:164285	Kuup. 15.01.2025.a.
Koostas Hannes Sillard		Mõõtkava Kaardi nr. 63.774
Vastutab Mart Kalm		M 1:500
		Leht 1

TÄHIS	HULK	MUUDATUS		MUUTJA	KUUPÄEV
<div><div>KH ENERGIA</div><div>Tallinn, Laki tn. 13 EL10303995-0001 tel 6598970, email kh@energia-konsult.ee</div></div>			Tellija		Projekt nr.
			Elektrilevi OÜ		LC3037
			Töö nimi		Joonise nr.
			LIITUMINE KINDLAKSMÄÄRATUD PIIRKONNAS MADALPINGEL		EL-4-01
KONTROLL.			Aadress		Staad
					Leht/Lehti
PROJEKT.			Joonise nimi		Mõõtkava
R.RAIDLA			Asendiplaan		
04.2025					
Faili nimi					
LC3037_TP_EL-4-01_asend.dwg					