



10kV õhuliini ristumine kõrvalmaanteega nr 18157 Miiaste - Kanassaare tee (3,06km)
(juhe CCST ASCR 62 temperatuuril +60°C, taandatud visang 101,4m)

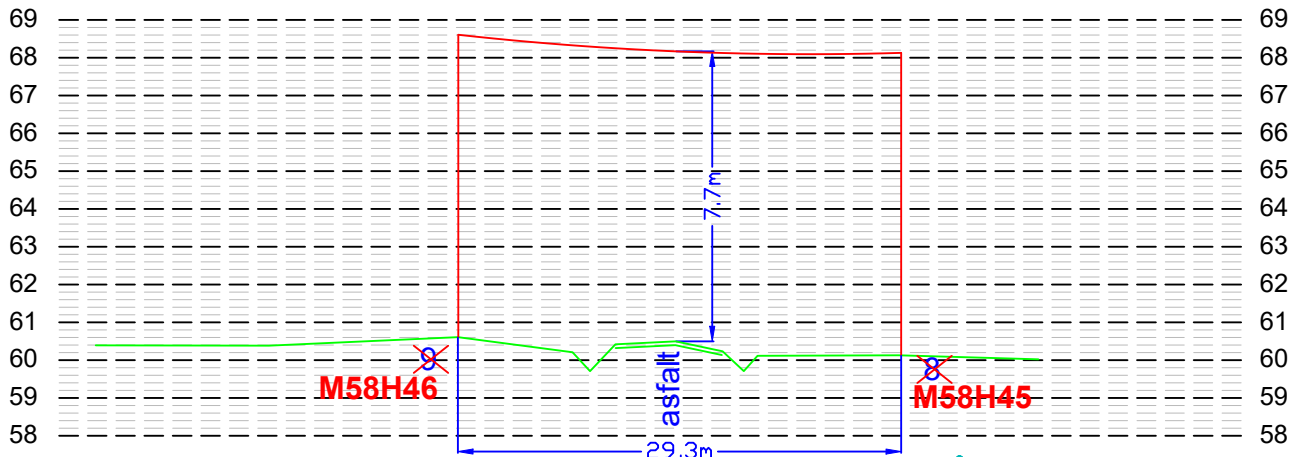


Mõõtkavad: Horisontaalne 1:500
Vertikaalne 1:200

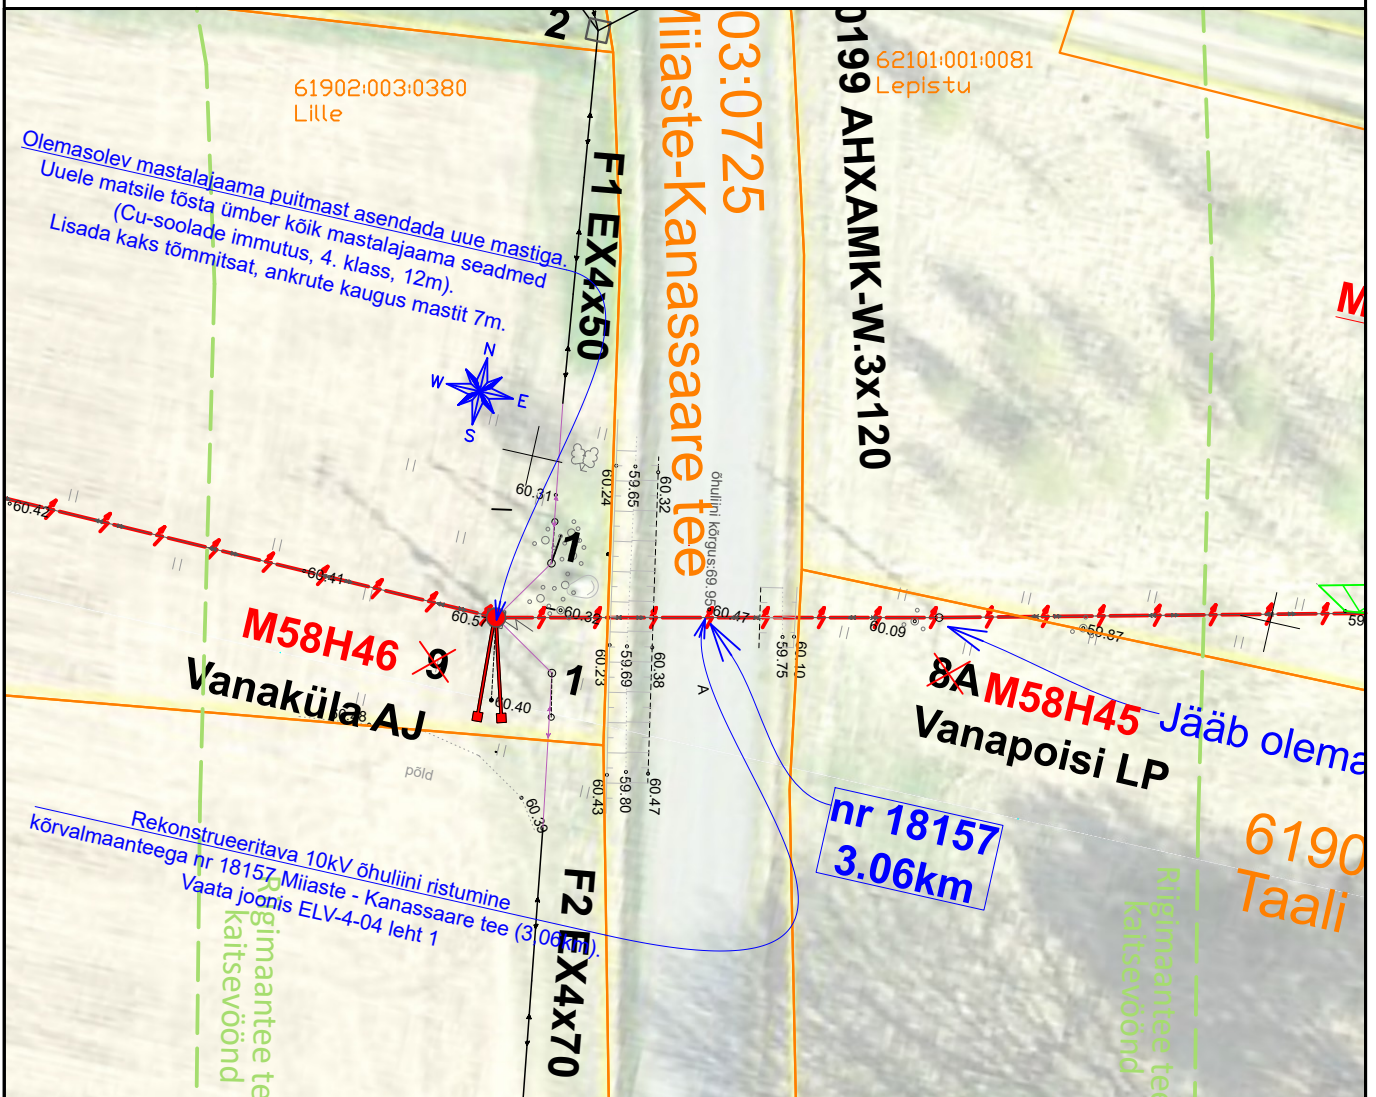


Projekt		Põlva-Eoste 10kV fiidri rekonstrueerimine 2. etapp. Põlva vald, Põlva maakond			Tellija Elektrilevi OÜ		
Joonis		Ristumised riigimaanteedega			Joonise nr IP7275K2_TP_ELV-4-04		
LEONHARD WEISS		Projekteerija	H.Vissel	12/12/2024	51967694	Mõõtkava	M 1: 500
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348		Kontrollija	A.Mee	12.12.2024	5119005	Stadium	Tööprojekt
		Projektijuht				Keel	Leht 1 Lehti 6
						EST	

10kV õhuliini ristumine kõrvalmaanteega nr 18157 Miiaste - Kanassaare tee (5,42km)
(juhe CCST ASCR 99 temperatuuril +60°C, taandatud visang 91,3m)

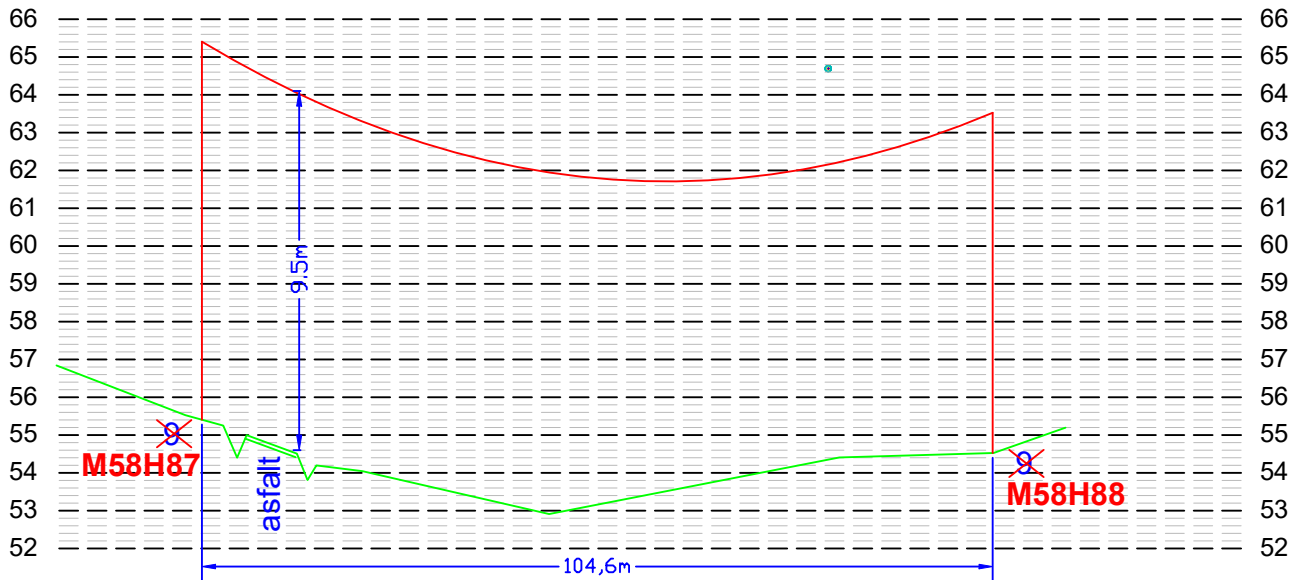


Mõõtkavad: Horisontaalne 1:1000
Vertikaalne 1:200

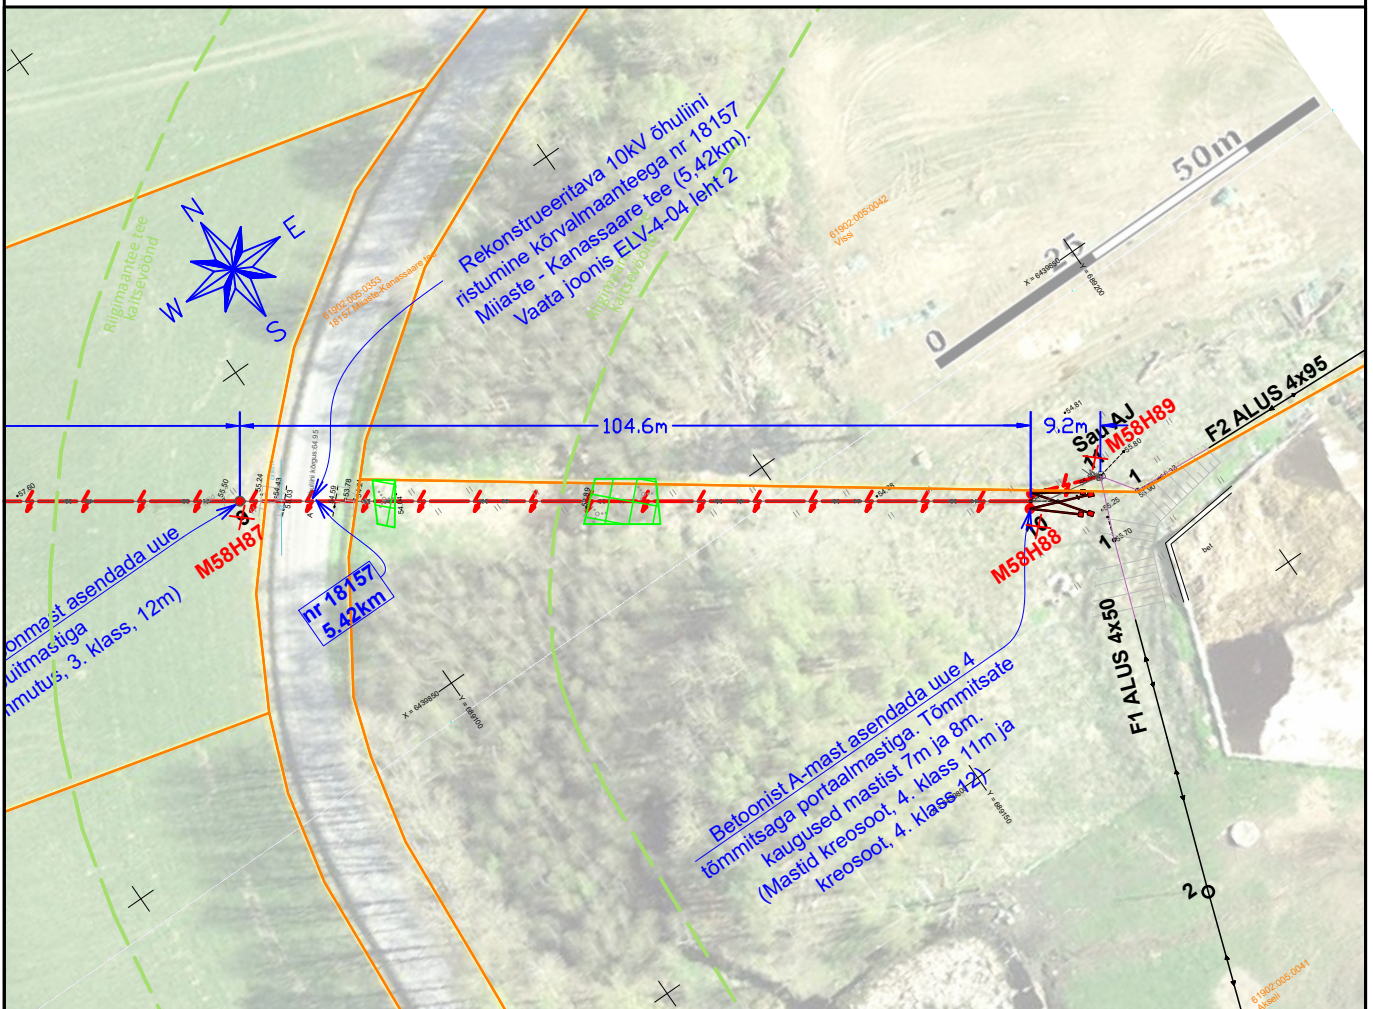

Projekt		Põlva-Eoste 10kV fiidri rekonstrueerimine 2. etapp. Põlva vald, Põlva maakond			Tellija		
Joonis		Ristumised riigimaanteedega			Elektrilevi OÜ		
LEONHARD WEISS		Joonise nr			IP7275K2_TP_ELV-4-04		
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348		Projekteerija	H.Vissel	12/12/2024	51967694	Mõõtkava	M 1: 1000
	Kontrollija	A.Mee	12.12.2024	5119005	Stadium	Tööprojekt	
	Projektijuht				Keel	Leht	Lehti
					EST	2	6


10kV õhuliini ristumine kõrvalmaanteega nr 18157 Miiaste - Kanassaare tee (5,04km)


(juhe CCST ASCR 99 temperatuuril +60°C, taandatud visang 92m)

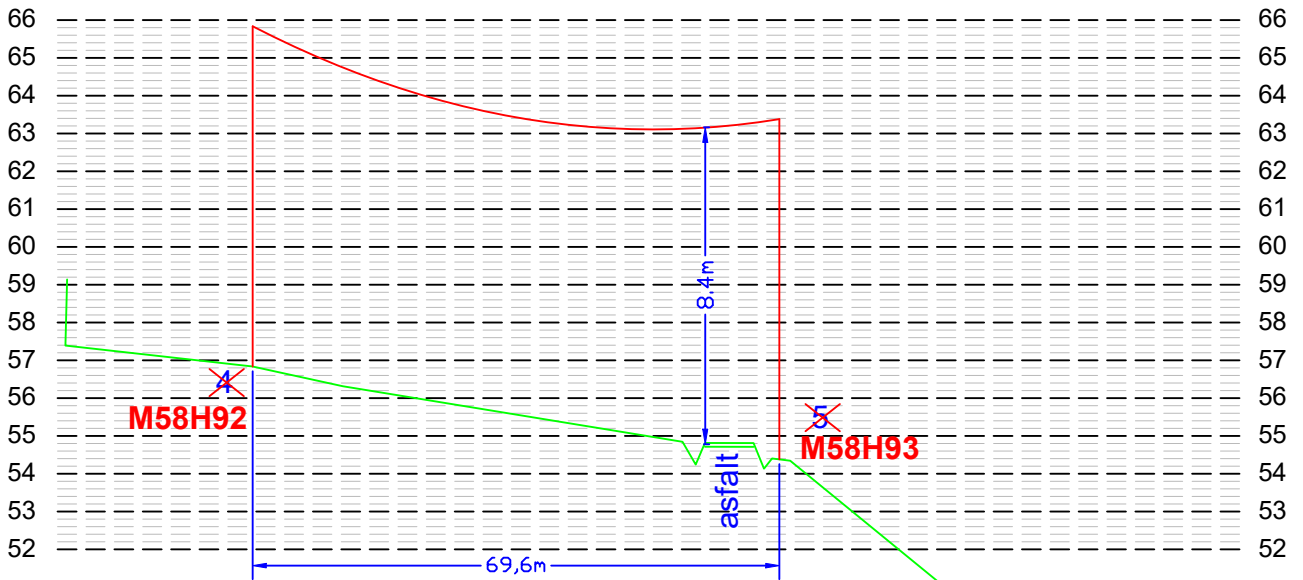

Mõõtkavad: Horisontaalne 1:1000

Vertikaalne 1:200

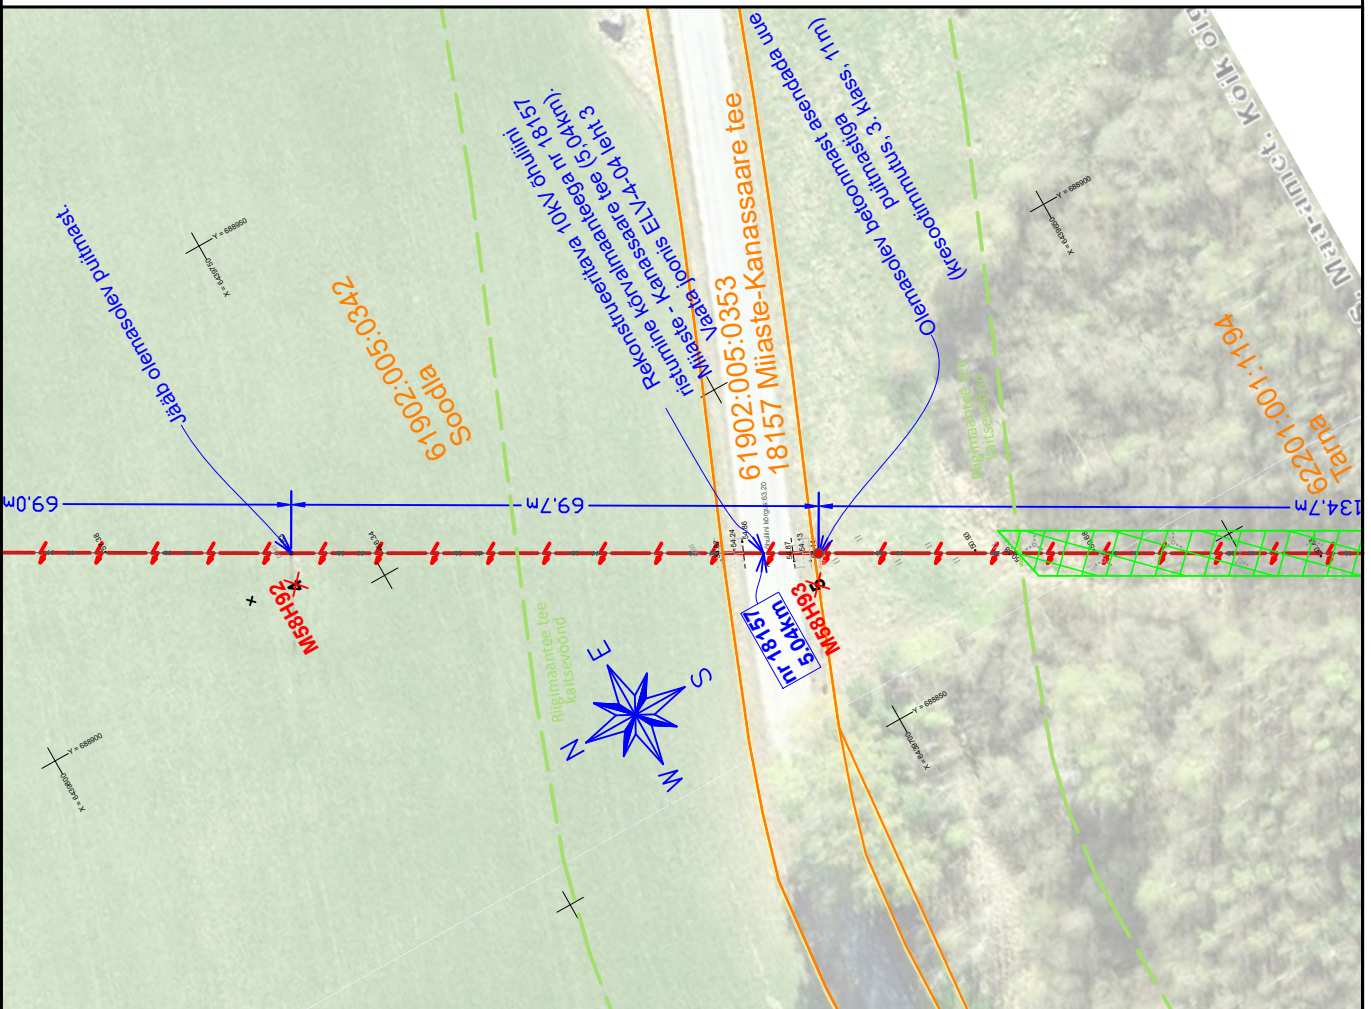


Projekt		Põlva-Eoste 10kV fiidri rekonstrueerimine 2. etapp. Põlva vald, Põlva maakond			Tellija		
 LEONHARD WEISS LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348		Joonis			Elektrilevi OÜ		
		Ristumised riigimaanteedega			Joonise nr		
Projekteerija	H.Vissel		12/12/2024	51967694	Mõõtkava	M 1: 1000	
Kontrollija	A.Mee		12.12.2024	5119005	Stadium	Tööprojekt	
Projektijuht					Keel	Leht	Lehti
					EST	3	6


10kV ja 0,4kV õhuliini ristumine kõrvalmaantee nr 18158 Holvandi - Partsi tee (0,49km)

(juhe CCST ASCR 99 temperatuuril +60°C, taandatud visang 60m;

0,4kV keerdkaal EX 4x50 temperatuuril +60°C)

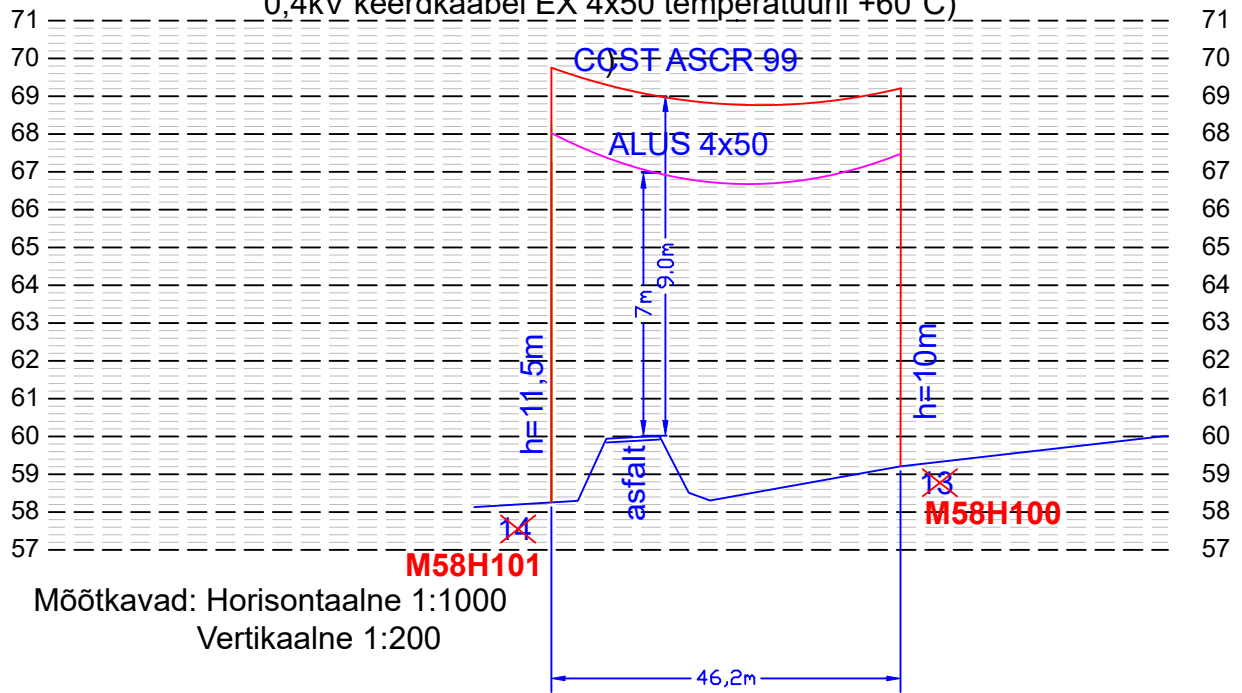

Filename: IP7275K2_TP_ELV-4-01_Asendiplaandwg Plotted: neljapäev, 12. detsember 2024, 12:35:27 Plot Device: DWG To PDF.pc5 Page Setup: ---- Plotted by: Vissel, Hendrik

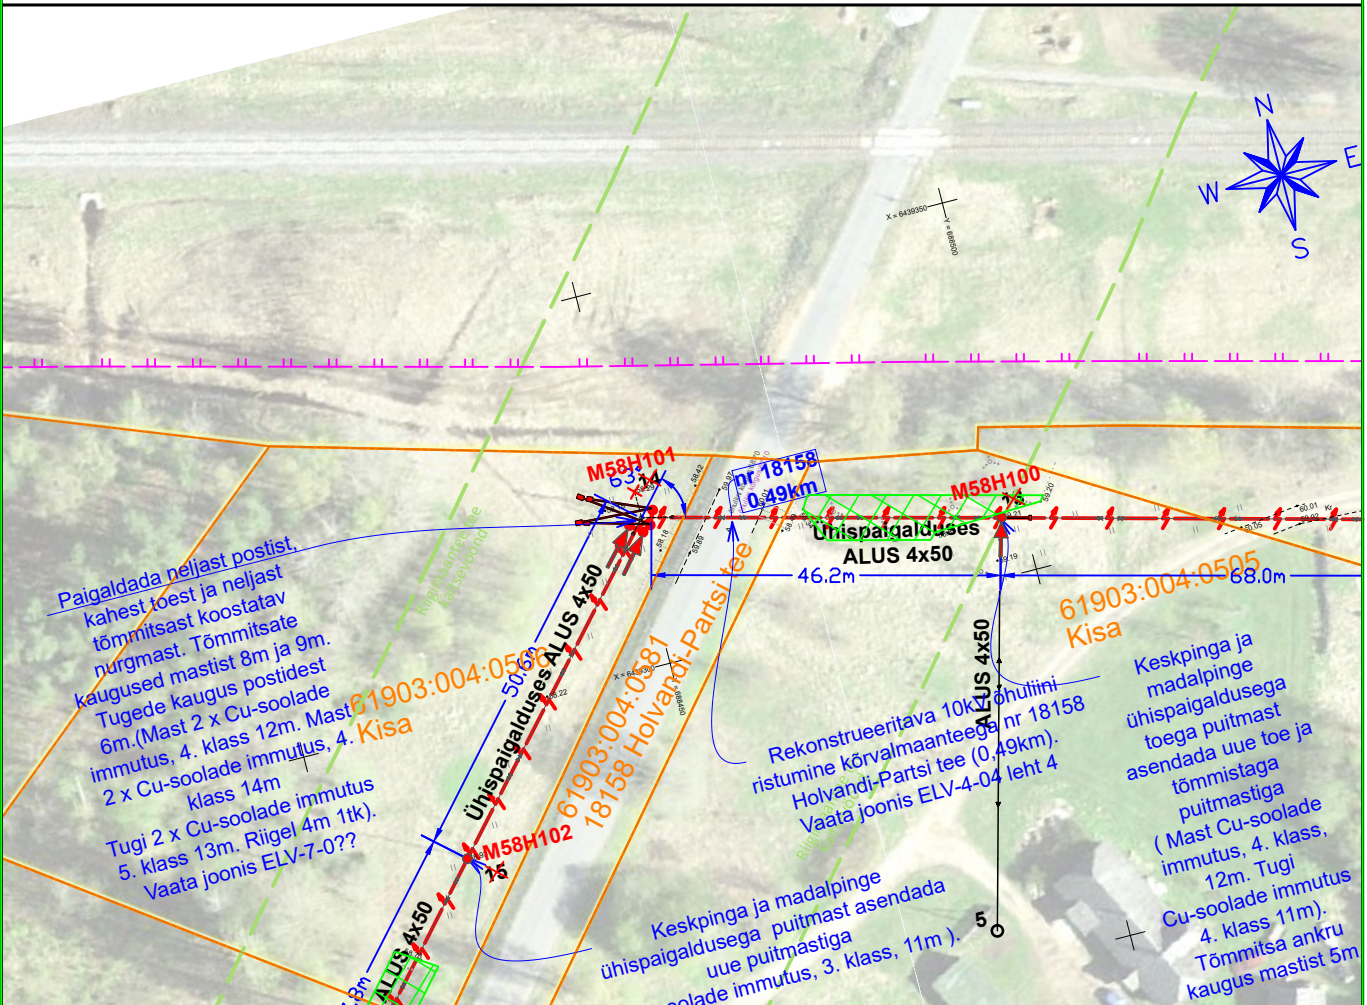

Paigaldada neljast postist kahest toest ja neljast tõmmitsast koostatav nurgmast. Tõmmitsate kaugused mastist 8m ja 9m. Tugede kaugus postidest 6m. (Mast 2 x Cu-soolade immutus, 4. klass 12m. Mast 2 x Cu-soolade immutus, 4. klass 14m. Tugi 2 x Cu-soolade immutus 5. klass 13m. Riigel 4m 1tk). Vaata joonis ELV-7-0??

61903:004:0506
Ühispaigalduses ALUS 4x50
61903:004:0581
18158 Holvandi-Partsi tee


Rekonstrueeritava 10kV õhuliini ristumine kõrvalmaantee nr 18158 Holvandi-Partsi tee (0,49km). Vaata joonis ELV-4-04 leht 4

61903:004:0505
Kisa
Keskpinge ja madalpinge ühispaigaldusega toega puitmast asendada uue toe ja tõmmistiga puitmastiga (Mast Cu-soolade immutus, 4. klass, 12m. Tugi Cu-soolade immutus 4. klass 11m). Tõmmitsa ankrus kaugus mastist 5m


Projekt				Põlva-Eoste 10kV fiidri rekonstrueerimine 2. etapp.				Tellija			
				Põlva vald, Põlva maakond				Elektrilevi OÜ			
LEONHARD WEISS LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348				Joonis Ristumised riigimaanteedega				Joonise nr IP7275K2_TP_ELV-4-04			
Projekteerija		H.Vissel		12/12/2024		51967694		Mõõtkava		M 1: 1000	
Kontrollija		A.Mee		12.12.2024		5119005		Stadium		Tööprojekt	
Projektijuht								Keel	Leht	Lehti	
								EST	4	6	

0,4kV õhuliini ristumine kõrvalmaantee nr 18158 Holvandi - Partsi tee (0,66km)

Keerdkaabel ALUS 4x50 temperatuuril +60°C

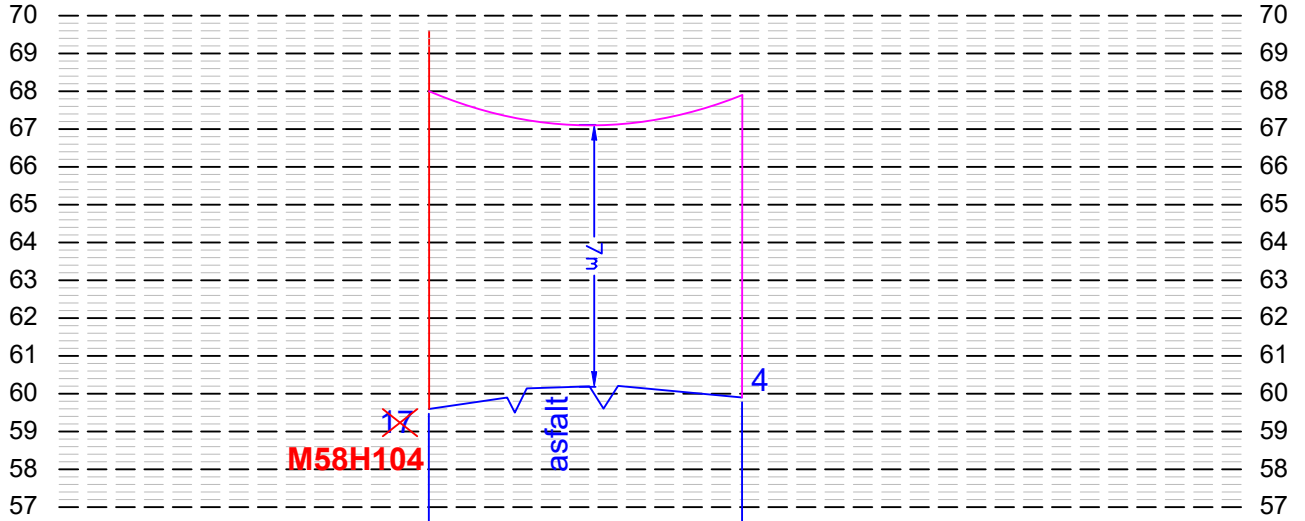


Mõõtkavad: Horisontaalne 1:1000
Vertikaalne 1:200

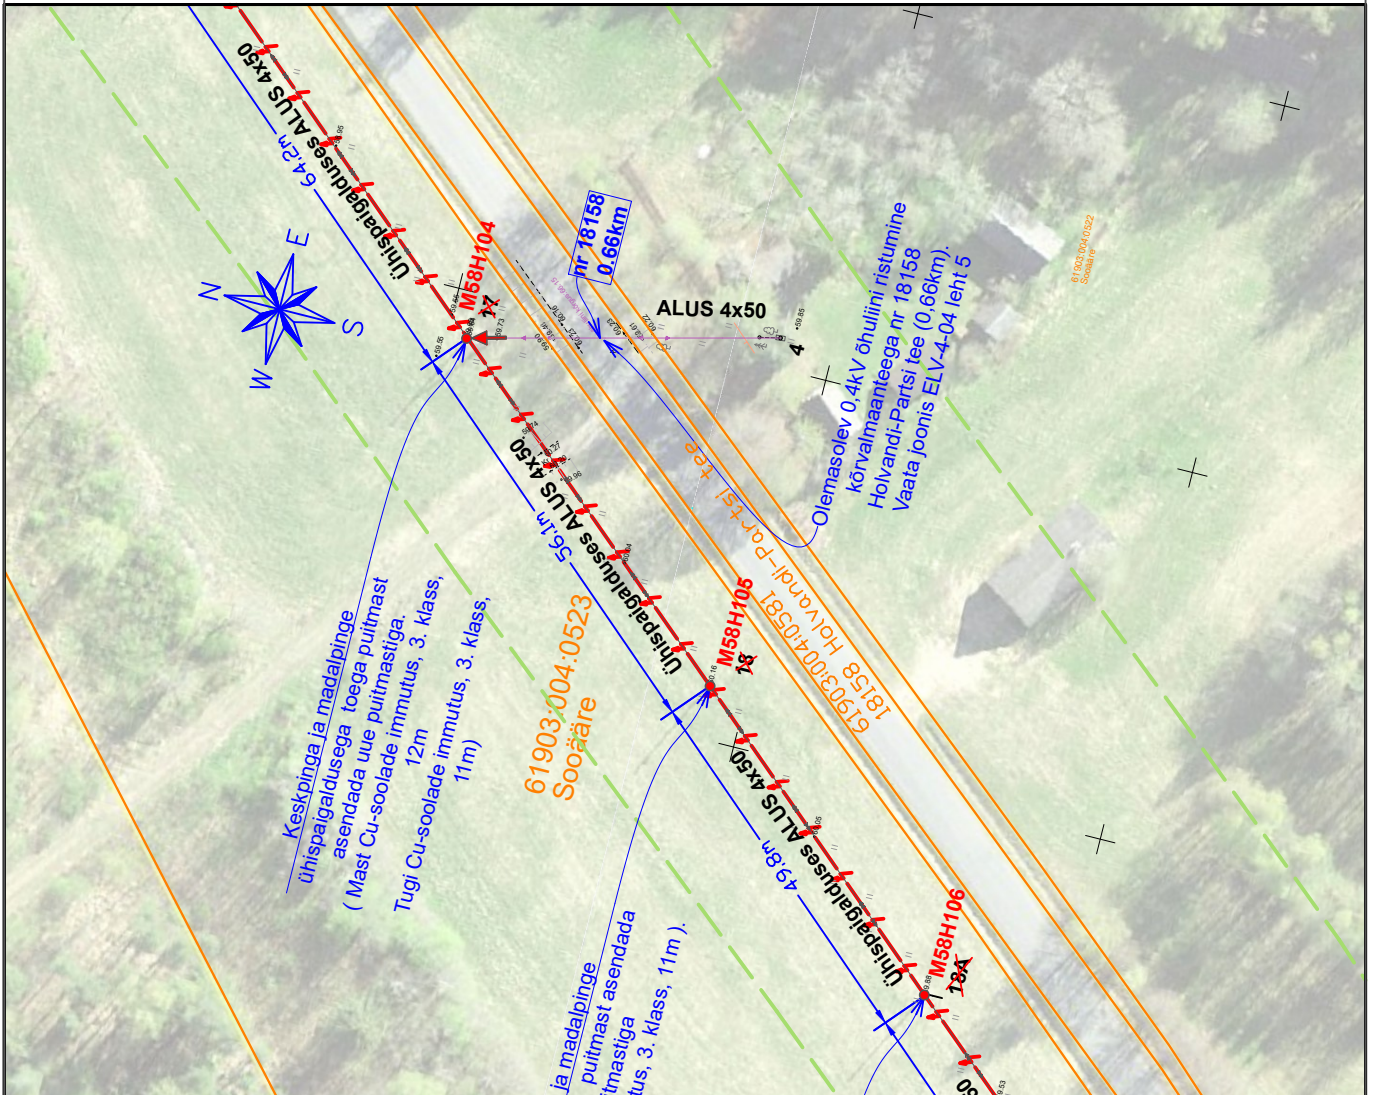

Projekt		Põlva-Eoste 10kV fiidri rekonstrueerimine 2. etapp. Põlva vald, Põlva maakond			Tellija		
Joonis		Ristumised riigimaanteedega			Elektrilevi OÜ		
LEONHARD WEISS		Projekteerija	H.Vissel	12/12/2024	51967694	Joonise nr	IP7275K2_TP_ELV-4-04
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348		Kontrollija	A.Mee	12.12.2024	5119005	Mõõtkava	M 1: 1000
		Projektijuht				Stadium	Tööprojekt
						Keel	Leht 5
						EST	Lehti 6


0,4kV õhuliini ristumine kõrvalmaantee nr 18158 Holvandi - Partsi tee (1,09km)

Keerdkaabel ALUS 4x50 temperatuuril +60°C

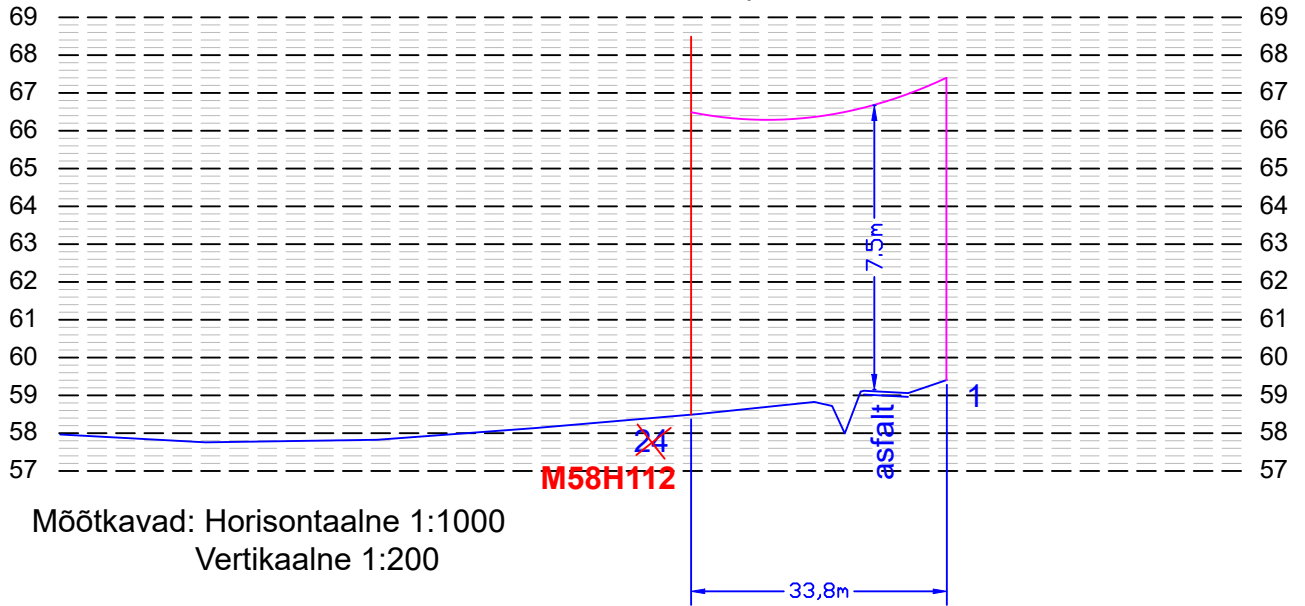

Mõõtkavad: Horisontaalne 1:1000
Vertikaalne 1:200

Filename: IP7275K2_TP_ELV-4-01_Asendiplaandwg Plotted: neljapäev, 12. detsember 2024, 12:35:29 Plot Device: DWG To PDF.pc5 Page Setup: ---- Plotted by: Vissel, Hendrik

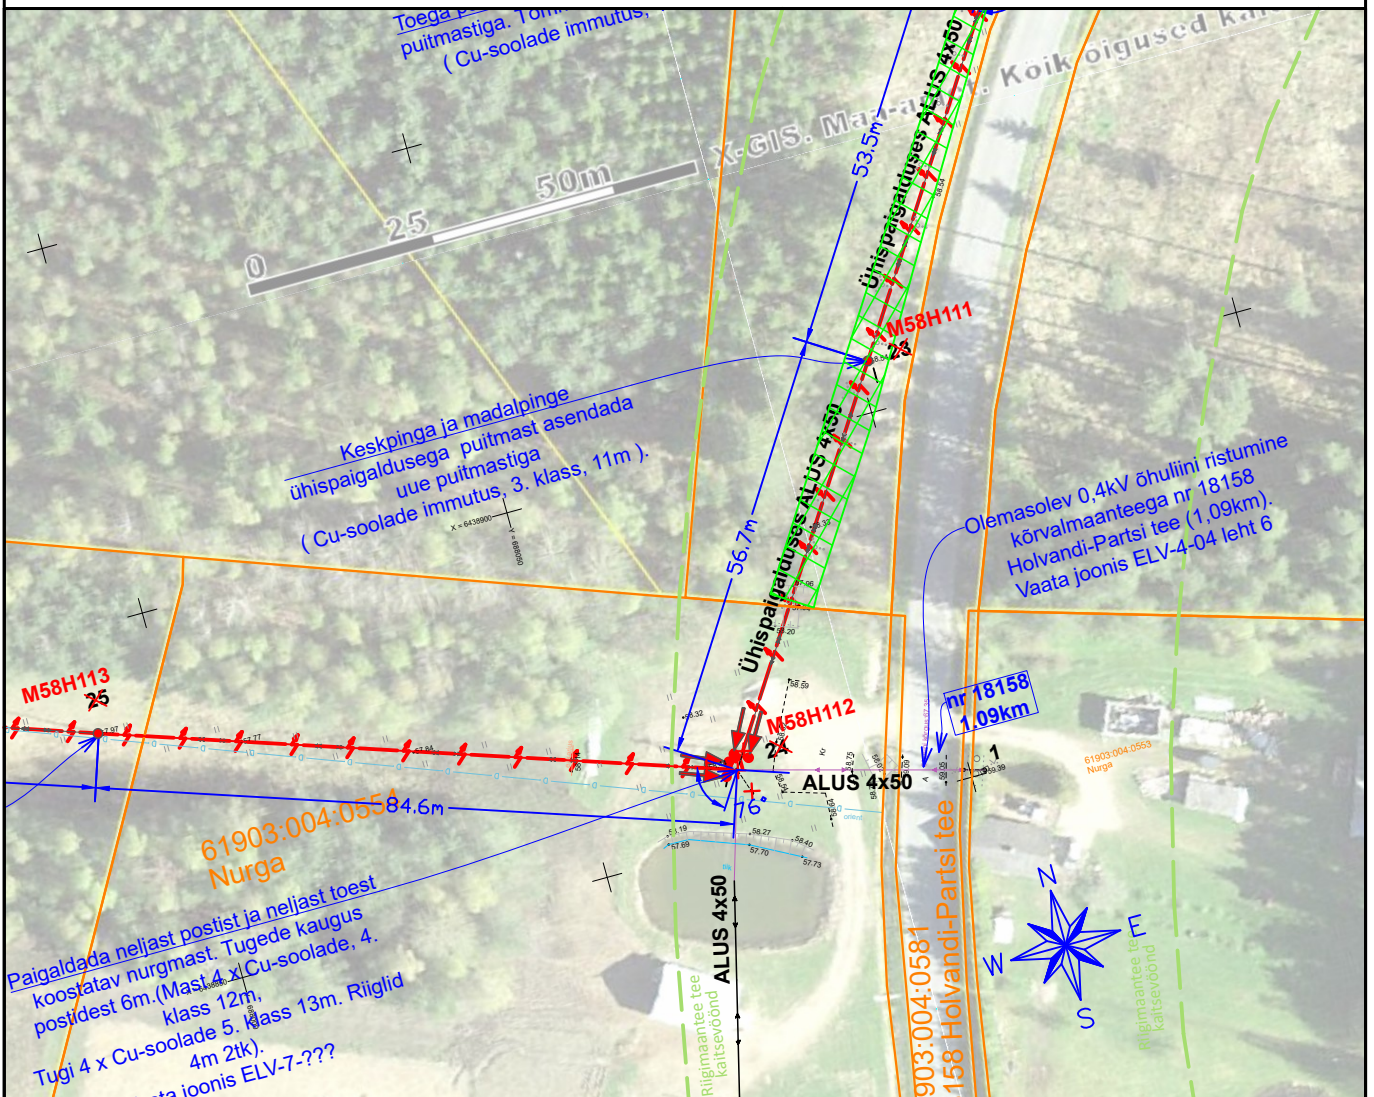

Projekt				Põlva-Eoste 10kV fiidri rekonstrueerimine 2. etapp.				Tellija					
				Põlva vald, Põlva maakond				Elektrilevi OÜ					
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348		Joonis		Ristumised riigimaanteedega						Joonise nr			
		Projektiteerija		H.Vissel		12/12/2024		51967694		Mõõtkava		M 1: 1000	
		Kontrollija		A.Mee		12.12.2024		5119005		Stadium		Tööprojekt	
		Projektijuht								Keel	Leht	Lehti	
								EST		6	6		