



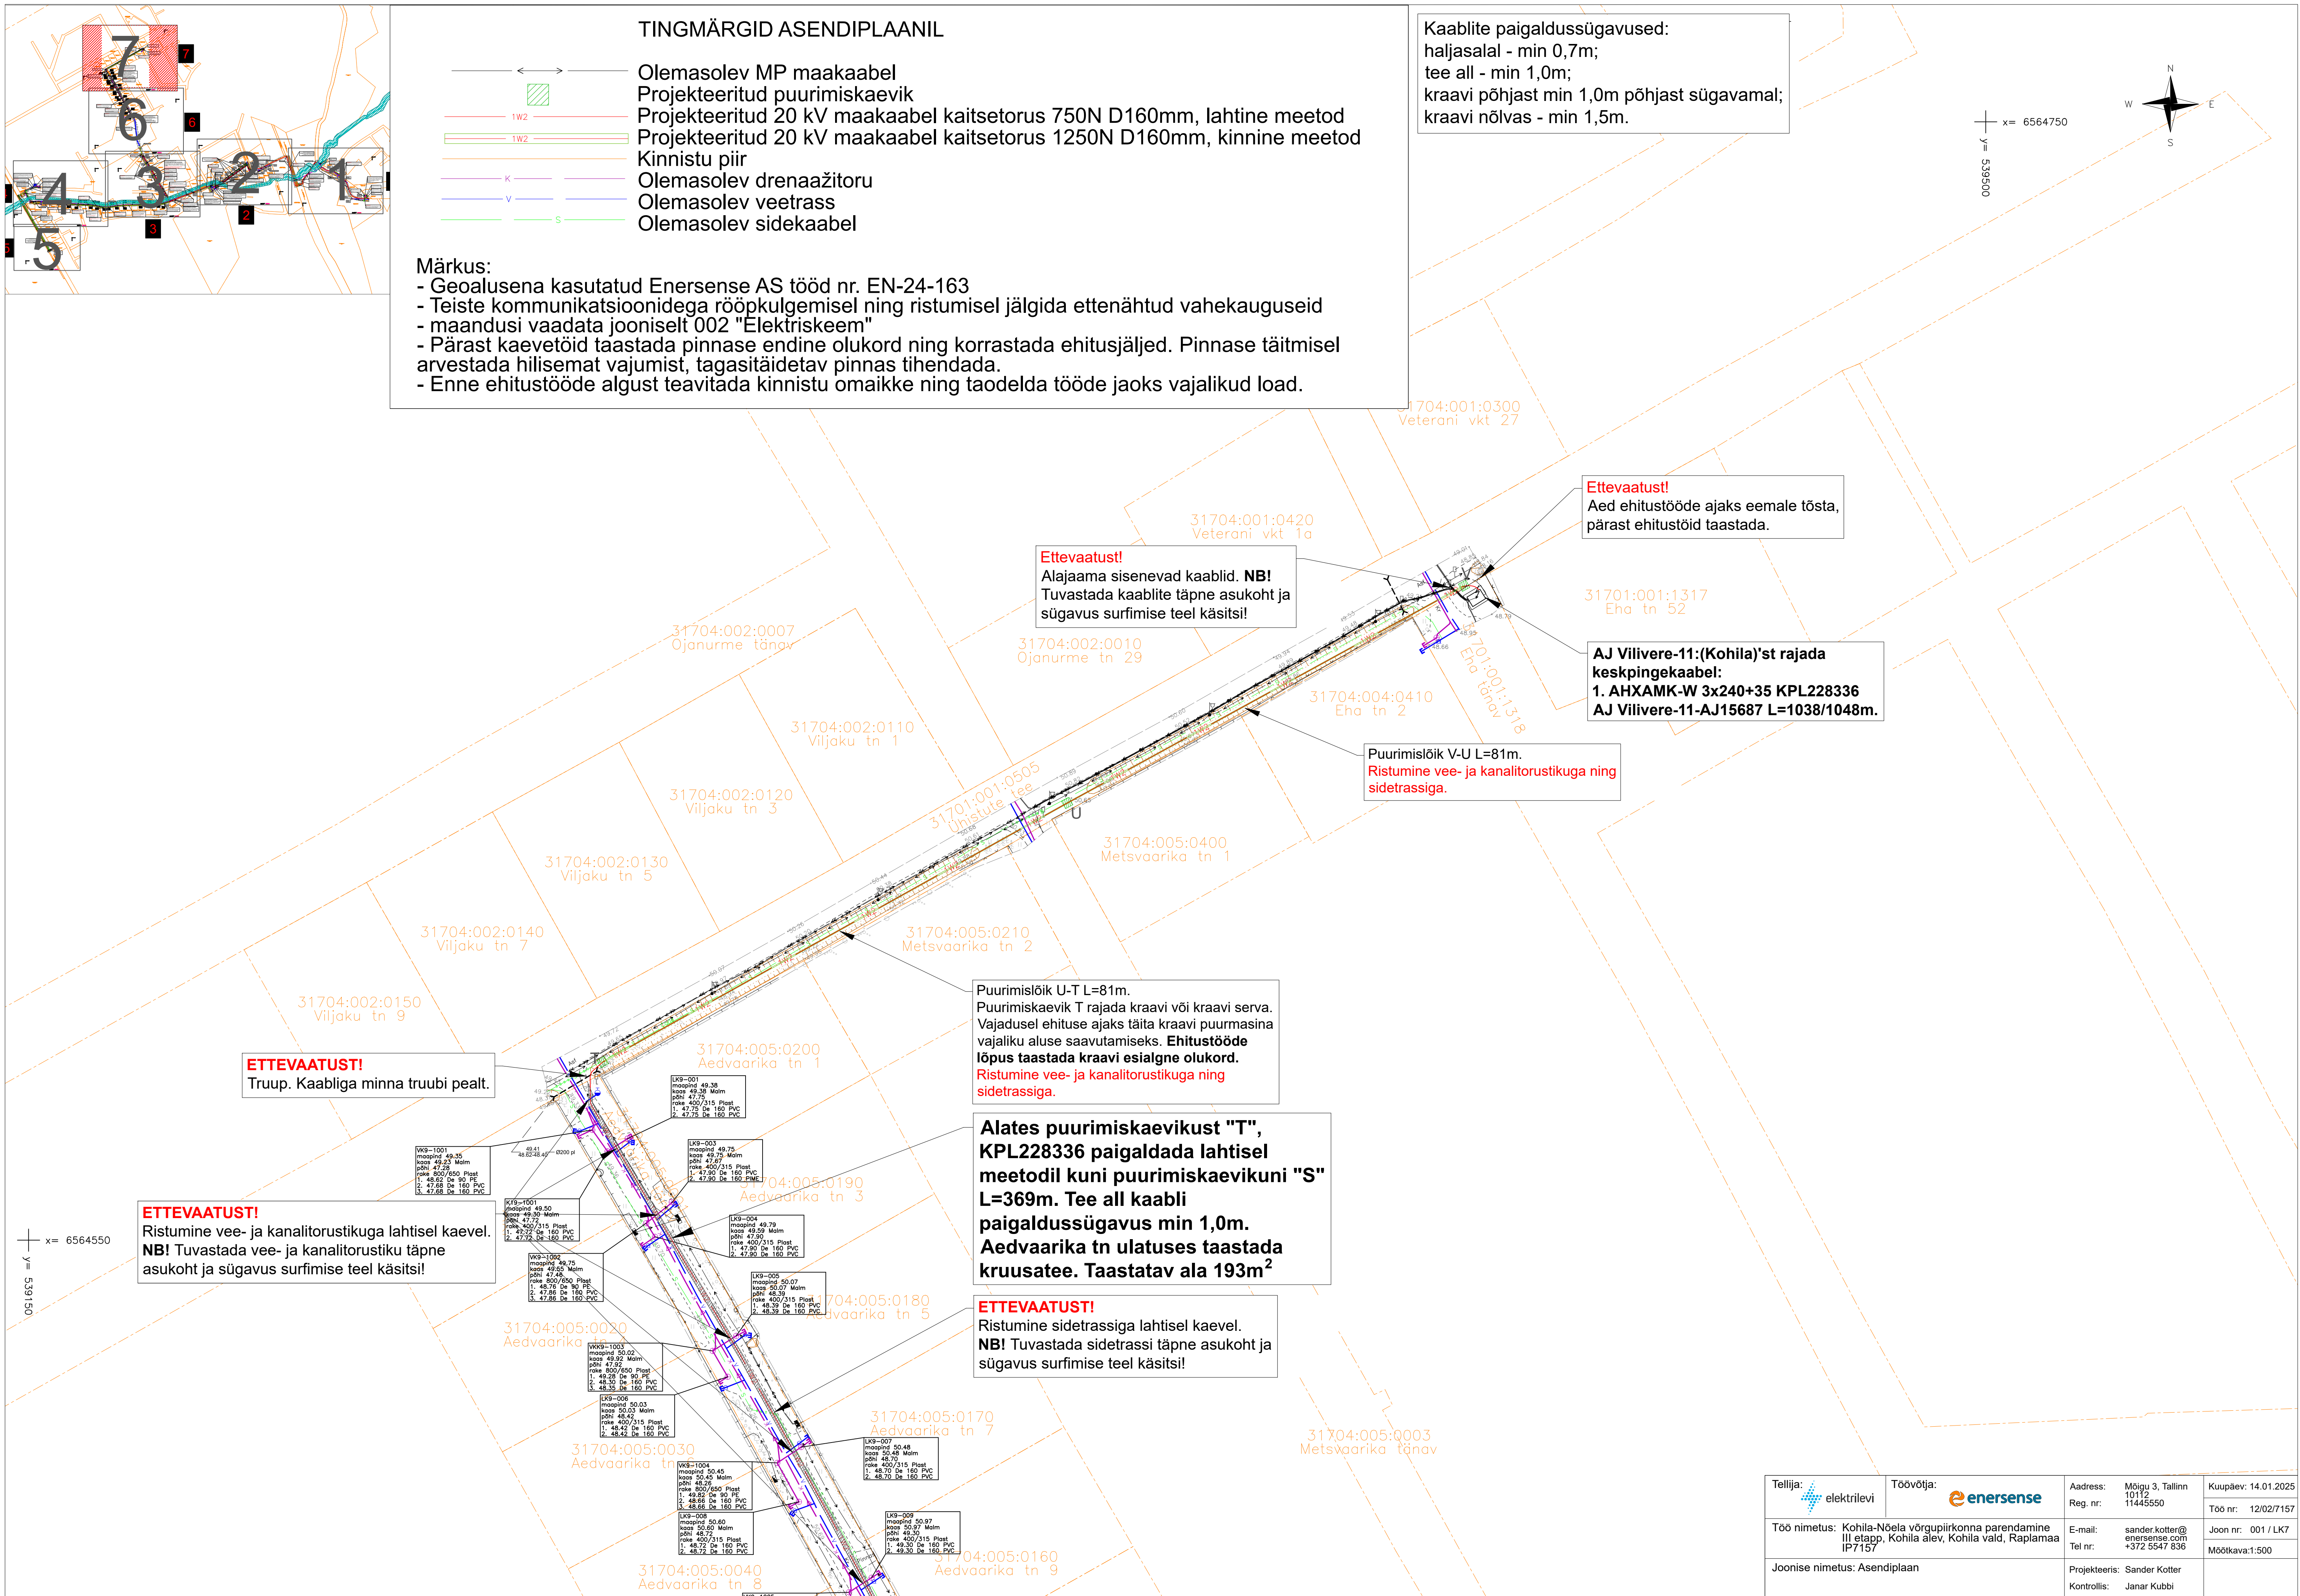

Kaablite paigaldussügavused:
haljasalal - min 0,7m;
tee all - min 1,0m;
kraavi põhjast min 1,0m põhjast sügavamal;
kraavi nõlvas - min 1,5m.

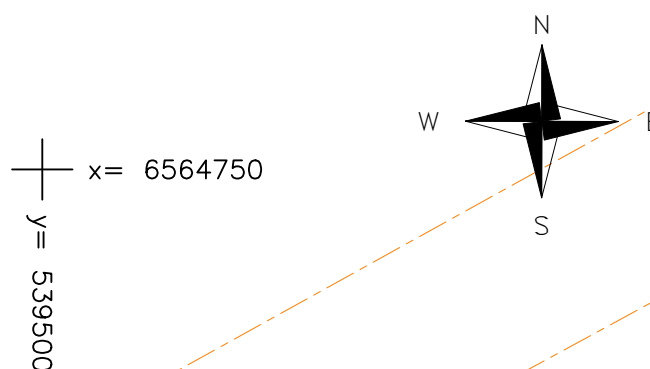

Tellijä:  elektrilevi	Töövõtja:  enersense	Address: Mölgu 3, Tallinn 10112 Reg. nr.: 11445550	Kuupäev: 14.01.2025 Töö nr.: 12/02/7157
Töö nimetus: Kohila-Nõela võrgupiirkonna parendamine III etapp, Kohila alev, Kohila vald, Raplamaa IP7157	E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr.: +372 5547 836	Joon nr.: 001 / LK7 Möödkava: 1:500	
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Janar Kubbi		