

From: Alar Süda
Sent: 11 April 2023 15:29:49
To: Rain Veinjärv
Cc: Mart Järvet; Voldemar Tokman; Malle Viiburg; Maie Rummel; Väino Rooger
Subject: RE: Jahutusvee kanali äärsse karjääri poolse tee taastamine

Tere

Kooskõlastan Eesti elektrijaama jahutusvee kanali ääres teostatava töö jaoks metsatee kasutamise (kaardil punasega) ning selle tööde aegse ja -järgse taastamise allpool kirjeldatud viisil.

Lugupidamisega

Alar Süda
Metsaülem
506 1698

From: Rain Veinjärv <Rain.Veinjarv@enefit.ee>
Sent: Tuesday, April 11, 2023 10:47 AM
To: Alar Süda <alar.suda@rmk.ee>
Cc: Mart Järvet <Mart.Jarvet@energia.ee>; Voldemar Tokman <Voldemar.Tokman@energia.ee>
Subject: Jahutusvee kanali äärsse karjääri poolse tee taastamine

Tere


Meil on käimas ehitushange mille kohaselt algavad käesoleval suvel ehitustööd Eesti elektrijaama jahutusvee kanali ääres (märgitud punktiga) allpool oleval pildil.

Kuna ehituse käigus võib ehitustranspordiga see tee saada kahjustatud, siis me oleme pannud töövõtjale kohustuse taastada see tee algsesse seisukorda. Nimetatud tee on täna osaliselt väga halvas seisukorras asfaltkattega ja osaliselt killustikkattega.

Me oleme hankes kirjutanud, et tee seisukord hinnatakse üle enne ehitustööde algust ja **teekatte hilisem taastamine tuleb teostada killustikuga fr 16-32, kihi paksus 100...150mm, tihendamine vibrorulliga.**

Meile teadaolevalt on RMK selle tee kasutaja/omanik ja seetõttu palume teie kooskõlastust ülaltoodud teekatte taastamise nõuetele (rasvase kirjaga).

<https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/8YfmmueN>

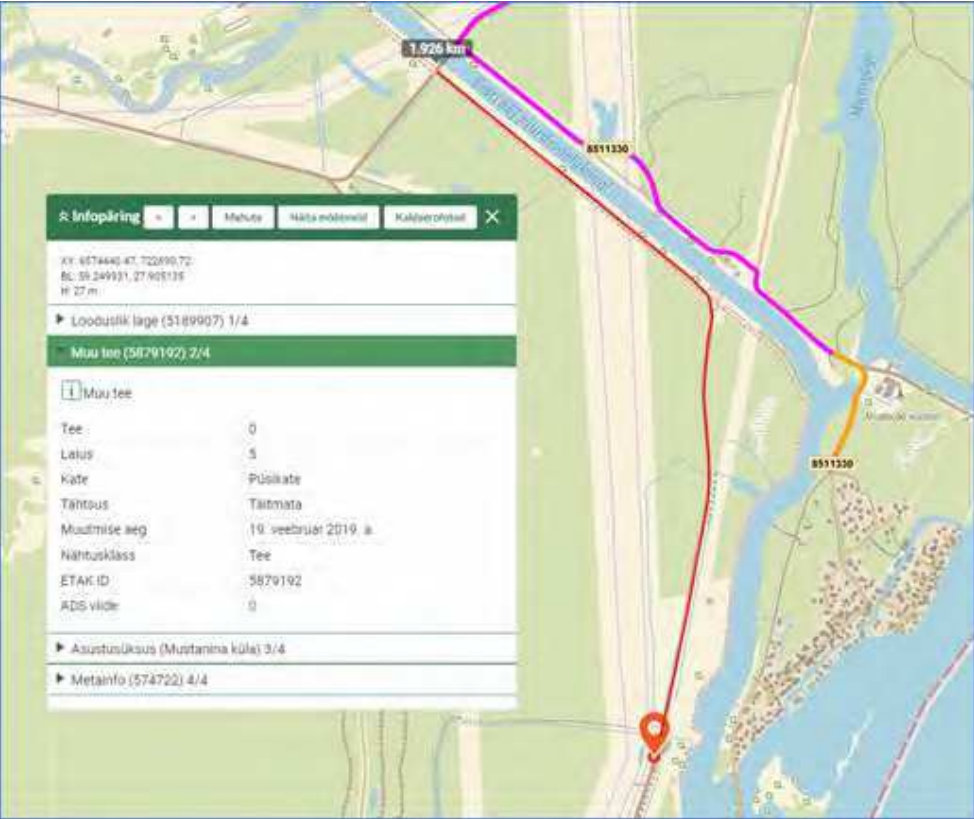

Tervitades,

Rain Veinjärv

Arendusprojektid / Development Projects

Enefit Power AS

+372 564 0812 | rain.veinjarv@enefit.ee

Auvere küla, 40107 Narva-Jõesuu linn | www.energia.ee

