


Olemasoleva ümbritseva maapinna kõrgus kui joonisel "Asendiplaan" ei ole antud tulevikus planeeritava maapinna uut abs kõrgust.

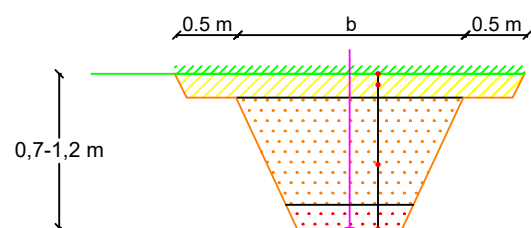

Murukülv (külvitihedus 20 g/m ²)	
Muru kasvualus, II klass	10 cm
Täide väljakaevatud pinnasega (KT≥0,92)	
Kaabli ümbruse materjalid	

MÄRKUSED

1. Kaevise laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
2. Tagasitõitmisel panna sügavamale peenem pinnas.
3. Täitmisel pinnas tihendada.
4. Liivapadi on vajalik, kui kaevis rajatakse kruusasessse või kivisessse pinnasess.
5. Toru otsad sulgeda ehitusvahuga.
6. Paigaldatava kaabli paigalduskõrgus ristumistel täpsustada ristuvate kommunikatsioonide eelneva lahikaevamise abli.
7. Kaevamistööd kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) teostada käsitsi.
8. Sisestuskaablite montaažiks paigaldatud kaitsetorude otsad sulgeda otsakorgiga.
9. Transpordiameti teemaal min maakaabli paigaldussügavus 1,2m haljasalal, tee all vastavalt asendiplaani viidetele.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Projekteeritud jaotus-liitumiskilp maanduskontuuriga



- | | |
|---|--|
|  | Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N |
|  | Projekteeritud 0,4 kV maakaabel olemasoleva D160 kaitsetorus |
|  | Projekteeritud tarbija kaablikaitsetoru D50mm, 450N |
|  | Kinnistu piir |
|  | Kaevik reservitorusse kaabli tõmbamiseks |
|  | Olemasolev madalpinge maakaabel |
|  | Olemasolev keskpinge maakaabel |
|  | Olemasolev veetorustik |
|  | Olemasolev kanalisatsioonitorustik |

Märkus:

- Geaalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25-150.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjärged. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
- Enne ehitustööde algust taotlelda Märjamaa Vallavalitsuselt **kaevetööde luba**.



50201:001:0628
4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee

50201:001:0625
Kaalumaja

K10-12	
Ø500/560	
maapind 39,48	
kaas 39,48	
põhi 36,64	
1. 36,56	PEØ160
2. 38,33	PVCØ160
3. 36,56	PEØ160

Võimalikud vahekaevikud maakaabli paigaldamiseks olemasolevasse reservtorusse D160 450N
Kui ehitaja leiab, et soovib vahekaevikud trassi ulatuses nihutada, juurde teostada, siis võib seda teha vastavalt ehitustehnoloogiale

50201:001:0633
Adami

10-3
60/200
apind 39,72
as 39,72
hi 37,94
37,94 PEØ160
37,94 PEØ160

Kaablid paigaldada kaablikaitsetorudesse:
lahtise kaevemeetodi puhul - 750N, D160mm;
olemasoleva reservtoru puhul - 450N, D160mm.

Kaablite paigaldussügavused:
lahtise kaevemeetodi puhul haljasalal min 0,7m;
tee all min 1,2m;
lahtise kaevemeetodi puhul haljasalal
(TRAMi maal) min 1,2m.

Paigaldada jaotuskilp **JK71512** ja 1-kohaline
liitumiskilp **LK238692**
Liitumiskilpi paigaldada peakaitse 3x10A
Kilbi põhja paigaldada tarbija kaabli reservtoru
D50 450N, L=2 m
Toru otsad isoleerida ning tuua maapinnale.

Olemasolevasse maakaabli AXPk 4G240 (MPL105829) teha sisselõige ning pikendada see jätkumuhvide abil projekteeritud jaotuskilpi **JK71511**, L= 2 / 12 m. Projekteeritud jaotuskilbist JK71511 ehitada välja maakaabel AXPk 4G240 (MPL444183) kuni projekteeritud jaotuskilbini JK71512 **kasutades võimalikult suures mahus olemasolevat D160 reservtoru** olemasoleva keskpinge maakaabli kõrval, L=222 / 228 m.

Jaotuskilpi JK71512 ühendada projekteeritud 1-kohaline liitumiskilp **LK238692**.

Uuendada suundumuste ja tunnuste tähistused vastavalt elektriskeemile.

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorusse:
Lahtiselt PVC D160 750N
Olemaolev reservtoru PVC D160 450N

Ettevaatust!
Olemasoleva reservtoru ristumine vee- ja kanalisatsioonitorustikega!

Tellija:  elektrilevi

Töövõtja: 

Töö nimetus:	T-29 Märjamaa uue Kaalumaja ristmiku valgustuse madalpingel liitumine 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee Orgita küla, Märjamaa vald, Rapla maakond LC4410
--------------	---

Joonise nimetus: Asendiplaan

Address:	Mõigu 3, Tallinn 10112
Reg. nr:	11445550

E-mail: egle.ninep@enersense.com
Tel nr: +372 5597 1898

Projekteeris:	Egle Ninep-K
Kontrollis:	Veiko Natus

Kuupäev: 20.12.2025

Töö nr: ENS-25-150

Joon nr: 001/2

Version: v01

	Mõõtkava:1:500
--	----------------