

ÜVK ühenduspunkt:  
 ühisveevärgi torustikuga De160 PE ja  
 ühiskanaliseerimise survetorustikuga  
 De110PE

Vuti  
 65101:003:0555

Avalikult kasutatava tee  
 kaitsevöönd: 11300  
 Lagedi-Aruküla-Peningi tee. Piirangu  
 ulatus 10 m tee äärest.

Avalikult kasutatava tee  
 kaitsevöönd: Männimäe tee. Piirangu  
 ulatus 10 m tee äärest, vastavalt  
 üldplaneeringule

Kavandatud hüdrant

Kavandatud reoveepumpla  
 Kavandatud survestuskaev  
 Kavandatud hüdrant

Kavandatud hüdrant

Tuletõrjevemahuti


Kavandatud hüdrant

Sandri:Aruküla

TINGMÄRGID:

- PLANEERINGUALA PIIR
- OLEMASOLEV KRUNDI PIIR NIME JA TUNNUSEGA
- PLANEERITAV KRUNDI PIIR
- PLANEERITAV AJUTISE KRUNDI PIIR
- KRUNDI POS NUMBER
- PLANEERITAV HOONESTUSALA
- HOONESTAMISEL ARVESTADA KÕRGEMA MÜRASEMEGA
- PLANEERITAVA ELAMU ILLUSTRATIIVNE ASUKOHT
- OLEMASOLEV TEEKAITSEVÖÖND
- OLEMASOLEV ASFALKATTEGA TEE
- PLANEERITAV SÕIDUTEE
- ÜLDPLANEERINGUGA KAVANDATUD KERGLIKLUSTEE
- PLANEERITAV KERGLIKLUSTEE / KÕNITEE
- HEPTA GROUP ENERGY POOLIT PROJEKT. JALG- JA JALGRATTATEE
- JUURDEPÄÄS KRUNDILE (ORIENTEERUV ASUKOHT)
- PLANEERITAV KAITSEHALJASTUS
- ALLA 1kV ELEKTRIHULINI KAITSEVÖÖND;  
ELEKTRILEVI OD
- SERVITUUDI VAJADUS
- PLANEERITAV LIITUMISKILP
- PLANEERITAV ALAJAAM
- PLANEERITAV KESKPINGEKABEL
- PLANEERITAV MADALPINGEKABEL
- PLANEERITAV TÄNAVAVÄLGUSTUSE TOIDE
- OLEMASOLEV VEETORUSTIK
- PLANEERITAV VEETORUSTIK
- OLEMASOLEV KANALISATSIOONI SURVETORUSTIK
- PLANEERITAV KANALISATSIOONI SURVETORUSTIK
- PLANEERITAV KANALISATSIOONITORUSTIK
- PLANEERITAV REOVEEPUMPLA KLIIGA R=10M
- PLANEERITAV TULETÕRJEVEETORUSTIK
- PLANEERITAV TULETÕRJEVEE HÜDRANT  
TEENINDUSRAADIUSEGA 50 M
- PLANEERITAV TULETÕRJEVEE MAHUTI

TÄNAVA RISTLÕIGE A-A' 1:100  
 (TRANSPORDIMAA LAIUS 15 M)

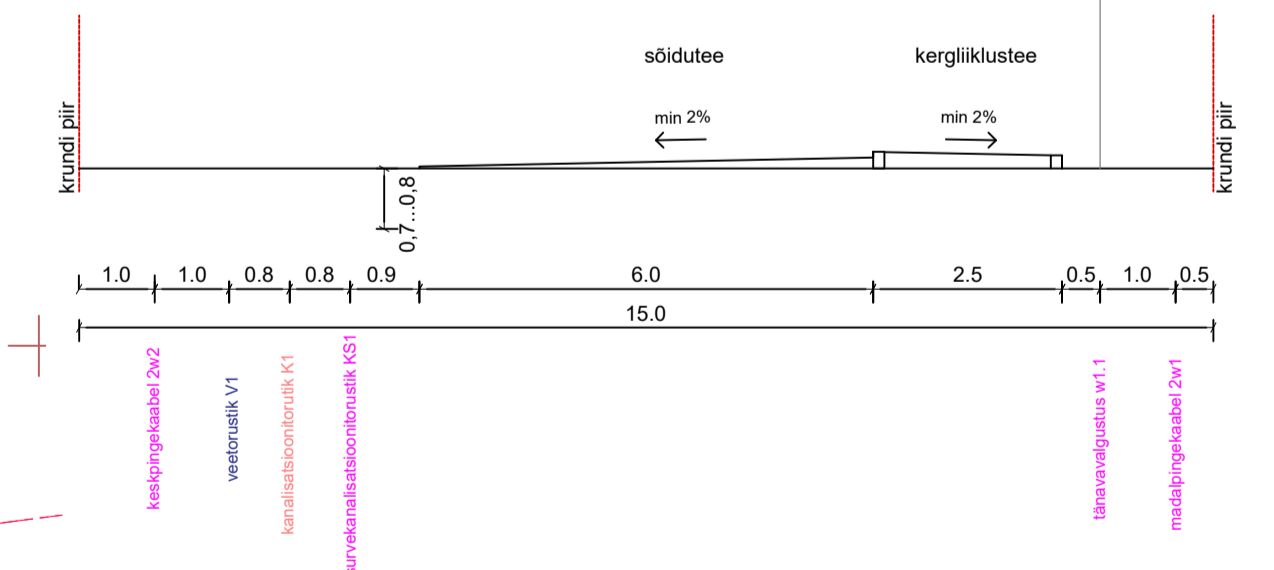

- Märkused:
1. Topo-geodeetiline alusplaan Hades Geodeesia OÜ t66 nr 3176, märts 2021. Koordinaadid L-Est 97 süsteemis; kõrgused Euroopa kõrgussüsteemis EH2000
  2. Joonise paremaks loetavuseks on planeeringuala piiri mihutatud katastrilõrudest lahku.
  3. Joonisel on kajastatud Hepta Group Energy OÜ pooli koostatud Lagedi-Aruküla-Peningi maantee äärsel kerglükustee esimese etapi projektikohane lahendus, 100 nr 22376.
  4. Riigitega ristuvad tehnovõrgud tuleb rajada kindlisel meetodil.

Planeering Raasiku vald, Igavere küla, Sinillile katastriüksuse ja lähiala detailplaneering Tehnovõrkude koondplaan			
Planeerija	Skandia/Pluim OÜ Laki pld 2 12913 Tallinn EESTI Tel: +372 664 9808 skandia@pluim.ee	Korraldaja Kesklinna vallavalitsus Tallinna mnt 24 75101 Aruküla Tallinn EESTI Tel: +372 664 9808 korraldaja@raasiku.ee	Huntaritud teh- nik Veris Investment OÜ Tormiste tn 5 Tallinn EESTI Tel: +372 701 info@veris.ee
Projektsuht	Projektsuht	Stadium	Mööbelska
Planeerija	Projektsuht	DP	1:500
Planeerija	Alar Häm	Kuupäev	2021_0017
Planeerija		10.10.2023	Joonise nr