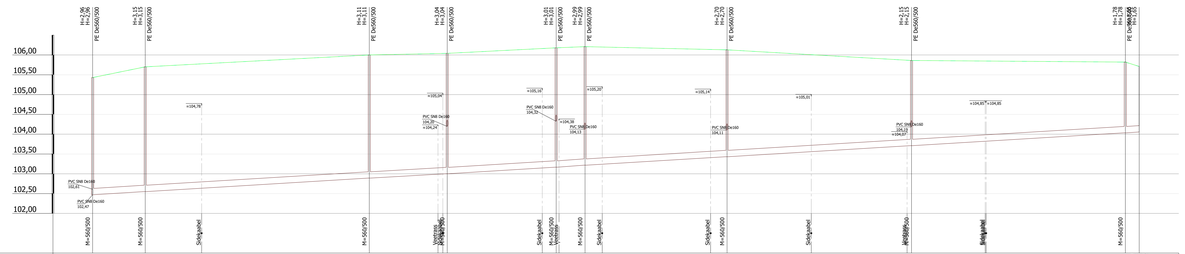

Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	Kanal-8	Kanal-18	Kanal-19	Kanal-20	Kanal-21	Kanal-22	Kanal-24	Kanal-26	Tupik Kanal-28
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	105,43	105,79	106,00	106,04	106,18	106,23	106,13	105,86	105,82
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	105,43	105,79	106,00	106,04	106,18	106,23	106,13	105,86	105,71
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	102,47	102,55	102,89	102,69	102,17	102,22	102,43	103,71	104,04
TORU RAJAMISSÜGAVUS	2,66	3,15	3,11	3,04	3,01	2,99	2,72	2,15	1,78
LANG	0,006				0,002 / 7,3m	0,006			139,8m
					117,0m				
TORU MATERJAL	PVC SN8 De160 160 - 264,1m								
TORU TÜÜP	Projekteeritav IV kanalisatsioon De160 SN8 - 264,1m								
VAHEKAUGUSED (m)	13,3	56,5	19,7	27,5	7,3	35,8	46,5	53,9	3,5
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN									

Kanal 1



Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	Kanal-26 Tupik
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	105,86
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	105,86
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	104,29
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,65
LANG	0,006 3,3m
TORU MATERJAL	PVC SN8 De160 160 - 3,3m
TORU TÜÜP	Projekteeritav IV kanalisatsioon De160 SN8 - 3,3m
VAHEKAUGUSED (m)	3,3
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN	



Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	Kanal-24 Tupik
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	105,79 106,13
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	105,79 106,13
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	104,13 104,11
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,65 2,02
LANG	0,006 4,0m
TORU MATERJAL	PVC SN8 De160 160 - 4,0m
TORU TÜÜP	Projekteeritav IV kanalisatsioon De160 SN8 - 4,0m
VAHEKAUGUSED (m)	4,0
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN	



Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	Tupik	Kanal-22
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	105,90	106,21
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	105,90	106,21
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	104,24	104,13
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,66	2,08
LANG	19,0m	0,006 4,0m
TORU MATERJAL	PVC SN8 De160 160 - 19,0m	
TORU TÜÜP	Projekteeritav IV kanalisatsioon De160 SN8 - 19,0m	
VAHEKAUGUSED (m)	19,0	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		



Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	Kanal-21 Tupik
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	106,18 106,18
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	106,18 106,18
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	104,34 104,32
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,84 1,86
LANG	0,004 4,0m
TORU MATERJAL	PVC SN8 De160 160 - 4,0m
TORU TÜÜP	Projekteeritav IV kanalisatsioon De160 SN8 - 4,0m
VAHEKAUGUSED (m)	4,0
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN	



Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	Kanal-20 Tupik
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	105,87 106,04
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	105,87 106,04
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	104,22 104,20
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,65 1,84
LANG	0,006 4,0m
TORU MATERJAL	PVC SN8 De160 160 - 4,0m
TORU TÜÜP	Projekteeritav IV kanalisatsioon De160 SN8 - 4,0m
VAHEKAUGUSED (m)	4,0
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN	

MUUDATUS NR	KUUPÄEV	PROJEKTEERIS	SELGITUS

Projektijuht: **AS VIIMSI KEEVITUS REG. KOOD. 10041320**	Tellija: **Emajõe veevärk AS**	Töö nr: **2024-011**	Kuupäev: **09.04 2024**	Staadium: **TP**
		Täht:	Leht:	Lehti kokku:
Objekt: **Viru-Jaagupi aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine II-Etapp**		**VK-6-06**	**6**	**14**
Vastutav spets: **E.Antons** digiallkiri/	Joonis: **Kanalisatsiooni pikiprofiil 2**		Mõõtkava: **1:500**	
Projekteeris: **K.Kartau** digiallkiri/				
Kontrollis: **J.Ritso** digiallkiri/				
Projekteeris:				