

From: Laur Kõiv

Sent: Thursday, April 24, 2025 1:38 PM

To: 'toomas@kiirvool.ee' <toomas@kiirvool.ee>

Subject: RE: Otsa-Miko Loopealse ÜVK projekt


Tere



Oleme materjalidega tutvunud ning edastame tähelepanekud.


- Palume seletuskirjas kajastada ka riigiteede maaüksustele rajatavate hülsside tugevuse andmed ning riigiteedega ristuvate torustike min sügavuse andmed.
- Transpordiameti Maade osakonna tähelepaneku kohaselt palume korrigeerida IKÕ plaane, kuna katastriüksuste piirid on muutunud antud asukohas.

Palume ajakohastada katastriüksuste piiride andmed ka asendiplaanil.


registriosa nr	katastriüksuse tunnus, nimi ja sihtotstarve	IKÕ ala Pos nr plaanil	IKÕ ala pindala m2
18528650	19801:001:3991 Mikko tänav L1 Transpordimaa 100%		49

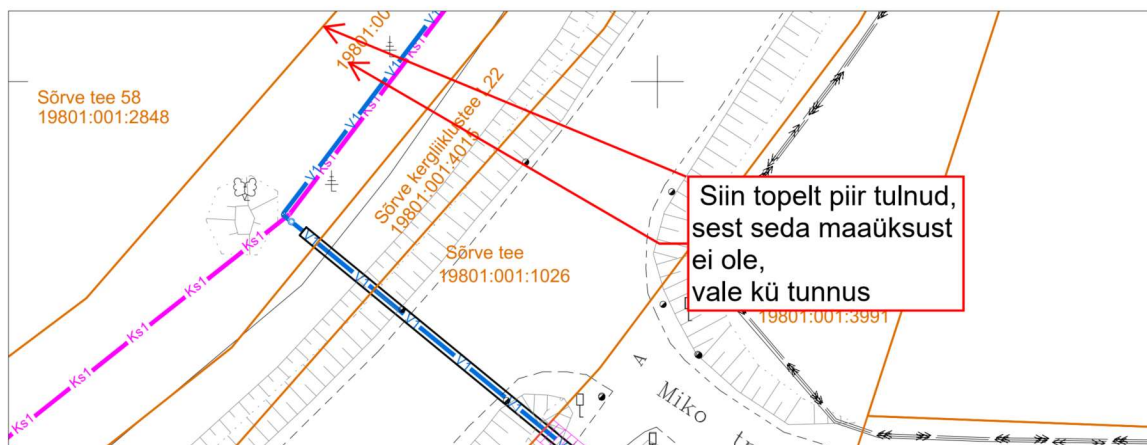

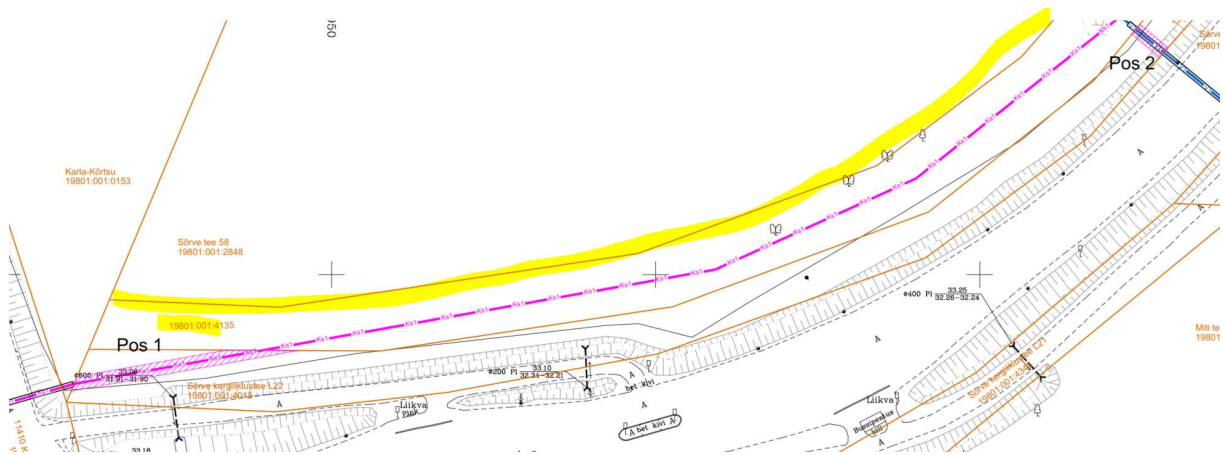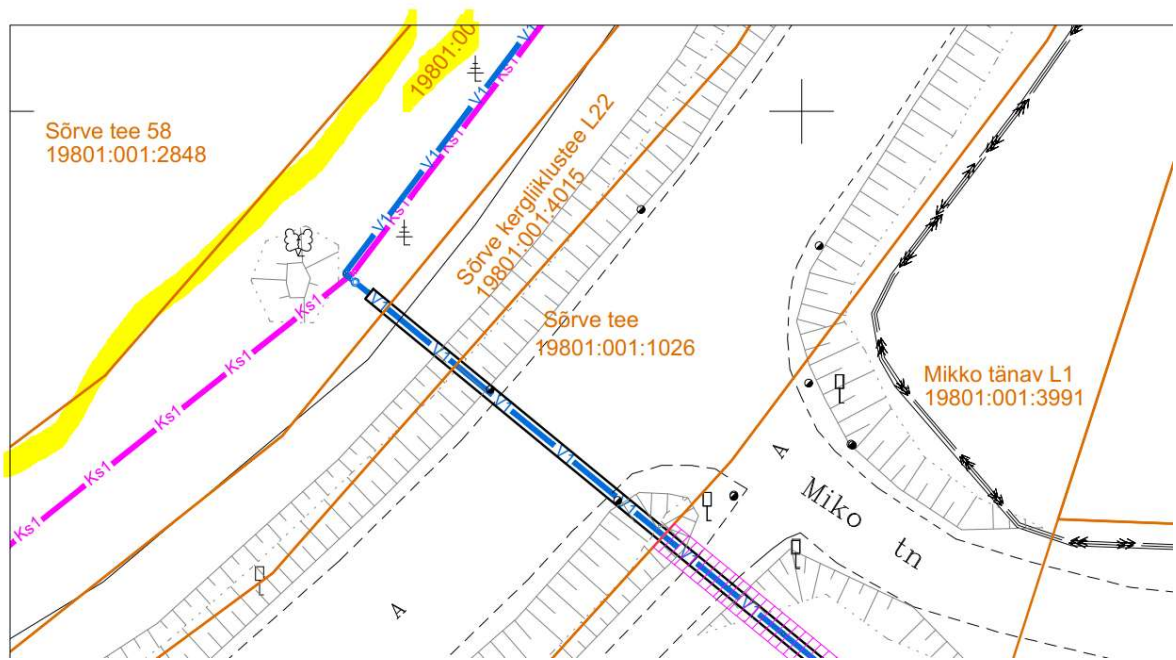

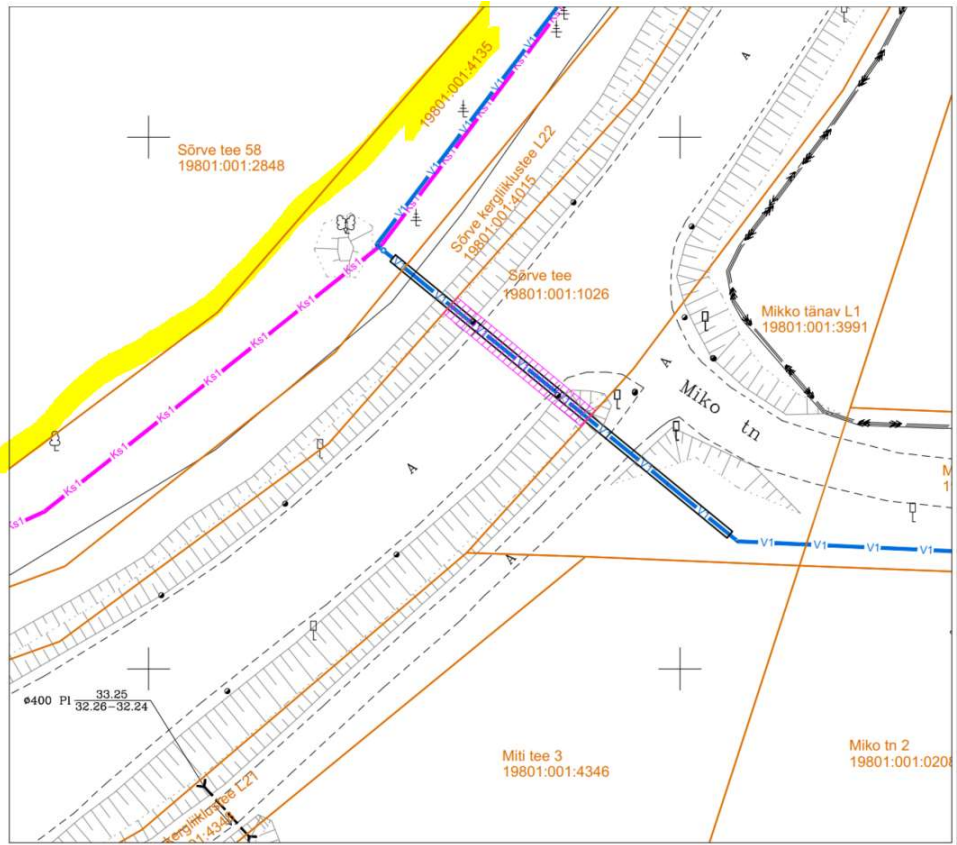

Transpordimaa 100%

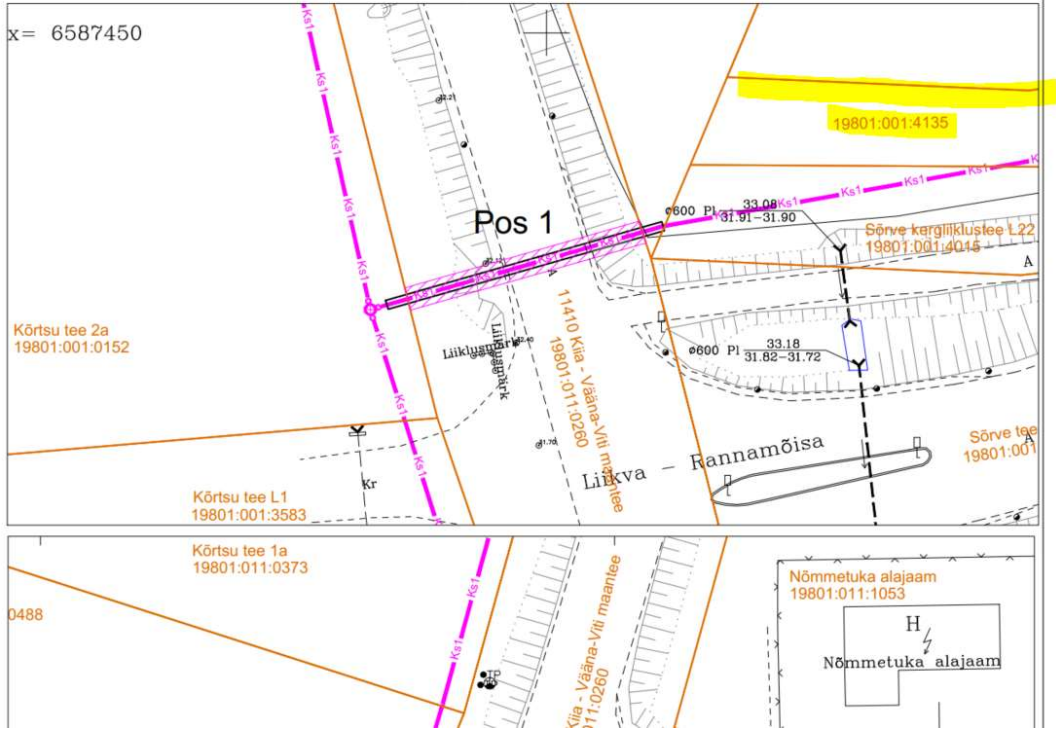

- Lisaks palume kajastada IKÕ plaanide tingmärkides katastriüksuste piiri tähis, hetkel tähis puudub.

TINGMÄRGID

	Proj. survekanalisatsioon
	Proj. veetorustik
	IKÕ seadmise ala

 kiirvool KIIRVÖÖL OÜ	KIIRVÖÖL OÜ Pärnu mnt 160a Tallinn 11317 Reg. nr 11281982 MTR nr EEP000864 www.kiirvool.ee; tel. 6142122	Joonise nimetus IKÕ joonis Kinnistu: Mikko
---	---	---

Palume edastada komplektne allkirjastatud projekt koostöölastamiseks minu e-mailile.

Parimate soovidega



Laur Kõiv

Peaspetsialist

Tehnovõrkude üksus

Planeerimise osakond

55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn / [Transpordiamet](http://transpordiamet.ee)