
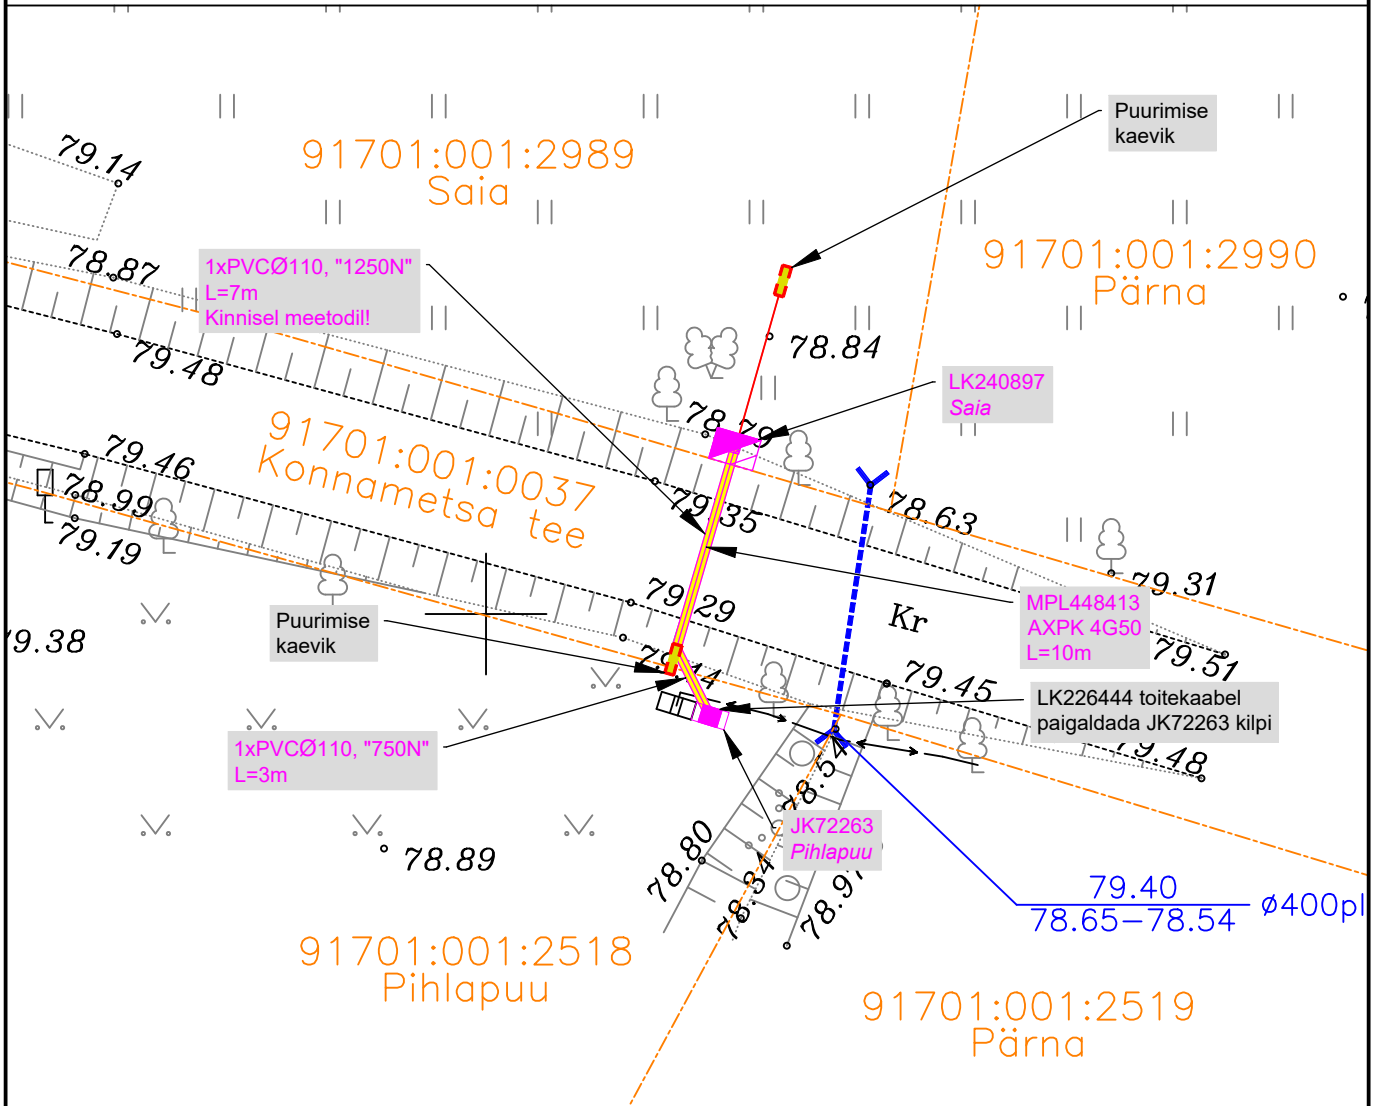



# TINGMÄRGID

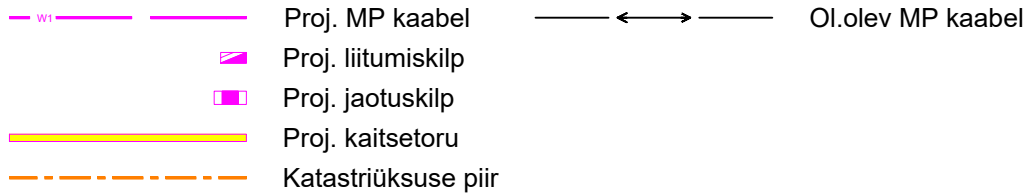

## Märkused:

1. Projekteerimisülesanne nr 513215.
2. Rajada kaablitrass, liitumis- ja jaotuskilp vastavalt joonistele LC5134-1 ja LC5134-2.
3. Maakaabel paigaldada pinnases min 0,7 m sügavusele, teemaa-alal min 1,0 m sügavusele.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:	Saia kinnistu liitumine madalpingel, Võrumõisa küla, Võru vald, Võru maakond			Tellija:	Elektrilevi OÜ		
Joonis:	0,4 kV elektrivõrgu plaan			Joonise nr:	LC5134-1		
 AS Connecto Eesti Registrikood: 17100148 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101	Projekteeris	Egert Siigur 17.04.2026		Möötkava	1:250	Leht	Lehti
	Kontrollis	Egert Siigur		Stadium	TP	1	1