

65101:004:0285
Pääsupesa

Paigaldada keskpinge maakaabel (KPL409507) alates
KP mast M157 kuni planeeritud alajaamani AJ26145.
AHXAMK-W 3x240+35Cu. L=1053/1068m

KP mastile M6 paigaldada uus tõmmits.

Paigaldada keskpinge maakaabel (KPL409508) alates
KP mast M6 kuni planeeritud alajaamani AJ26145.
AHXAMK-W 3x50+35Cu. L=363/378m

65101:001:0248
Perila puhastusseadmed

65101:004:0285
Ristiku




Puurimisloik A-B:
L_{grass}=47m.

65101:004:0118
Aravälja

Kaabli kaitsetorud:
Lahtisel meetodil - D160mm, 750N;
Kinnisel meetodil - D160mm, 1250N.

Kaabli paigaldussügavused:
haljasalal min 0,7m.

65101:004:0183
Käokõrva

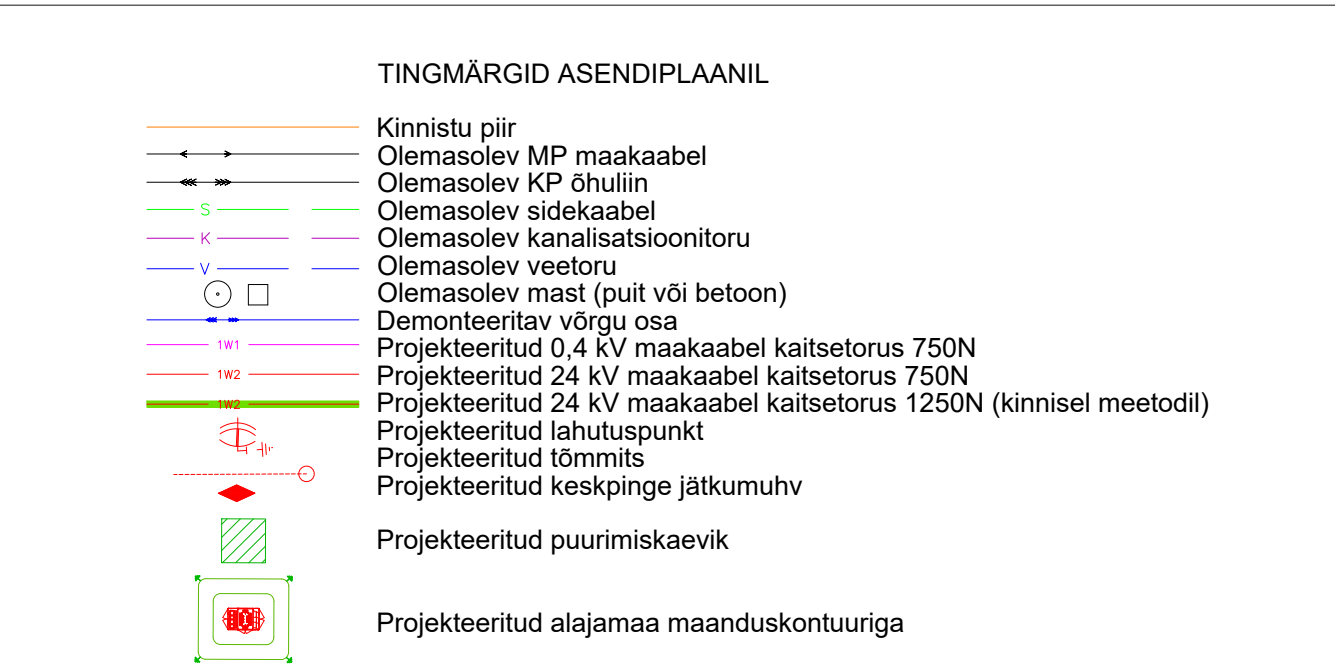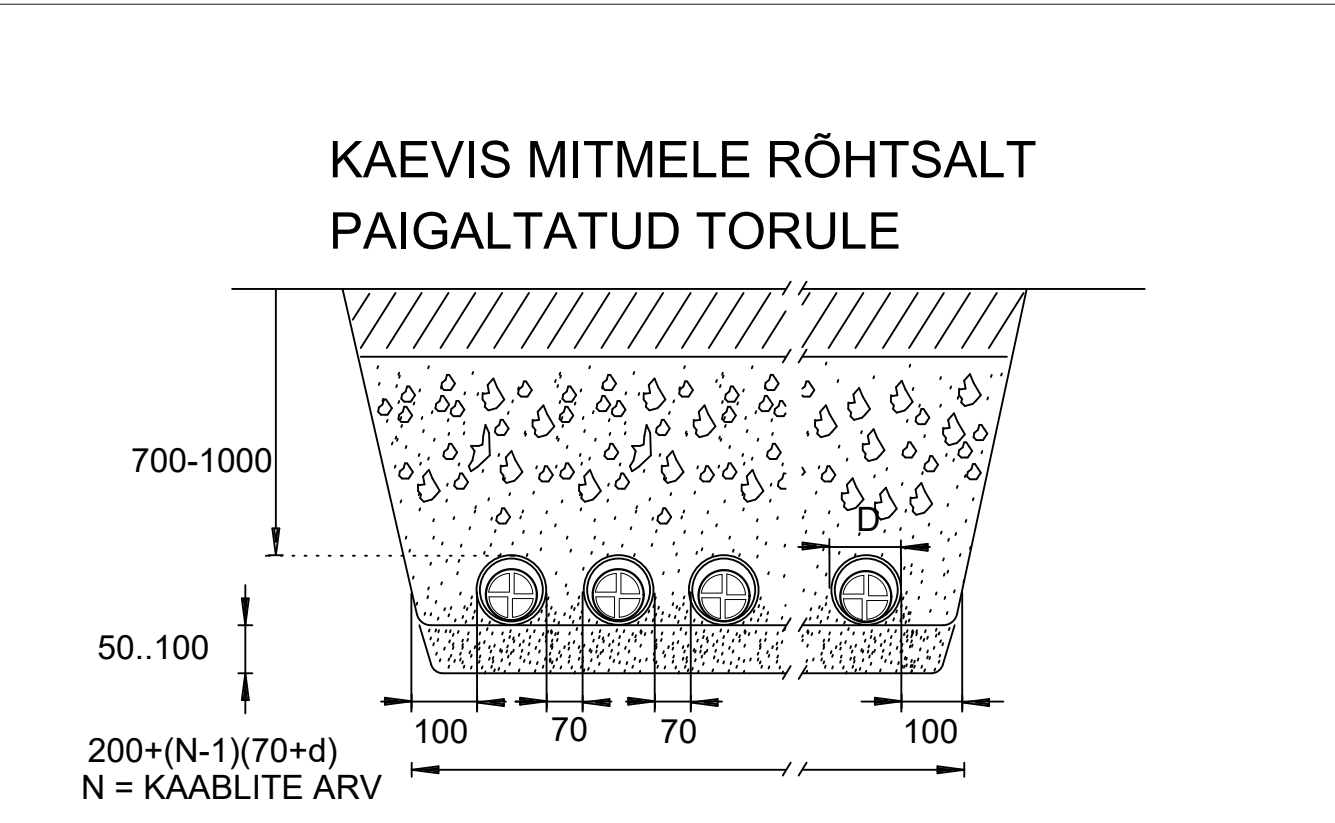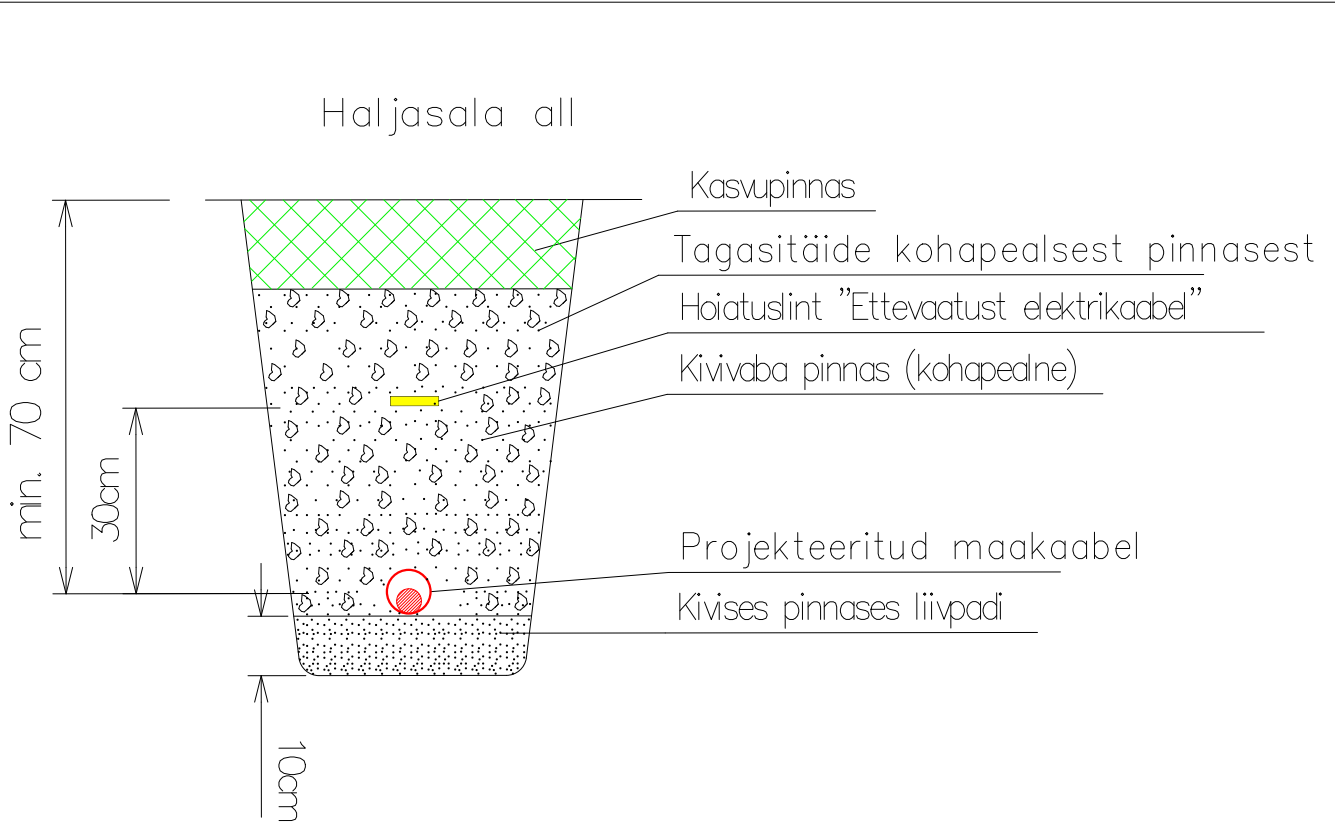

Märkus:
- Geaalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25-050.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetööd taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäätjed. Pinnase täitmise
arvestada hilisemal vajumist, tagasitõusvat pinnast tihendada.

Tellijä:	Töövõtja:	Address: Mölgu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 13.04.2025
Töö nimetus: Kose-Pikavere keskpinge võrgu parendamine IP7548	E-mail: liis.tammekand@enersense.com	Joon nr: 001/3(14)	Töö nr: ENS-25-050
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Liis Tammekand Kontrollis: Janar Kubbi	Möötkava: 1:500 (A1)	