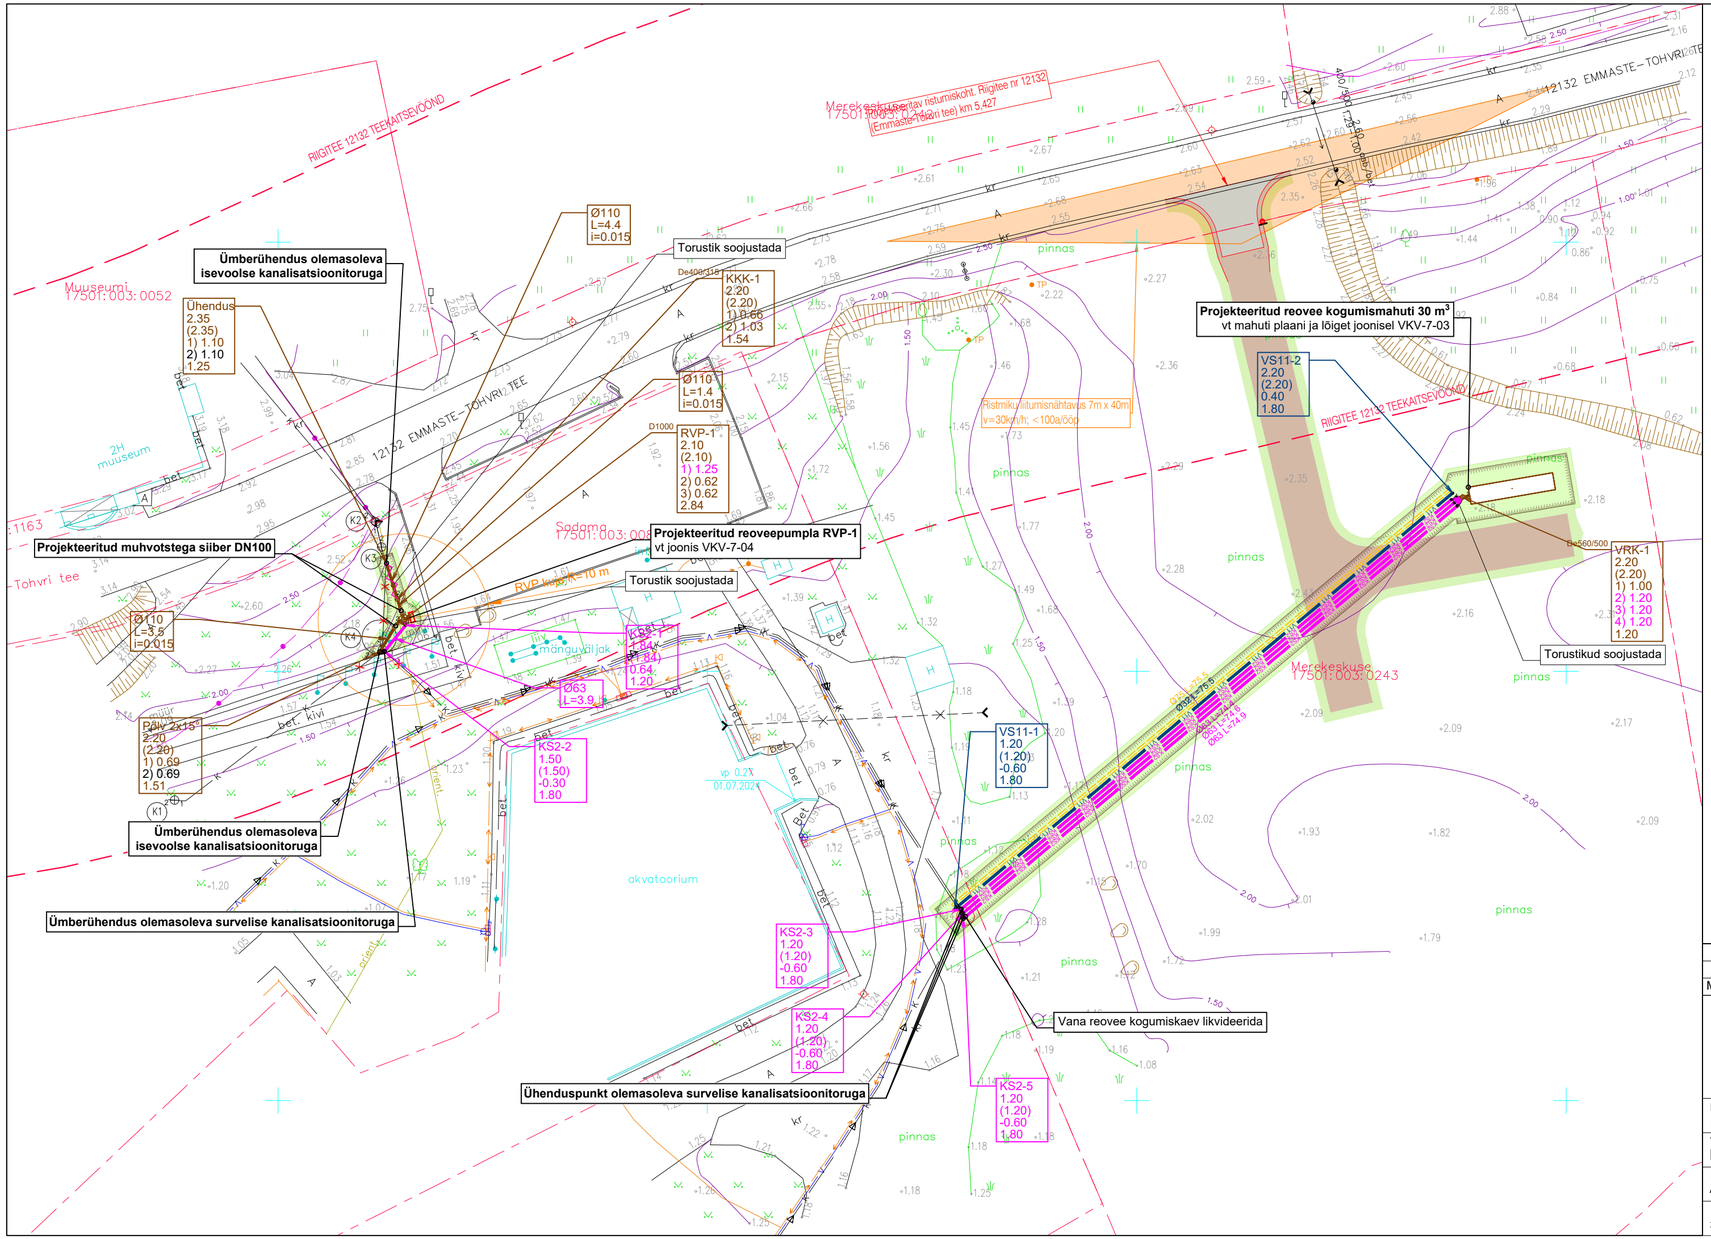

Tingmärgid (projekteeritud VK torustikud):

VS11-X 00.00 (00.00) 00.00 0.00	Proj. veetorustiku sõlme tähis projekteeritud maapinna kõrgus (olemasoleva maapinna kõrgus) toru kõrgus toru sügavus (m)
ØXX 0.00	Proj. veetoru läbimõõt toru pikkus (m)
KKK-X 00.00 (00.00) 1)00.00 2)00.00 3)00.00 0.00	Proj. kanalisatsiooni kaevu tähis projekteeritud maapinna kõrgus (olemasoleva maapinna kõrgus) 1)toru põhja kõrgus väljavoolul 2)toru põhja kõrgus sissevoolul 3)toru põhja kõrgus sissevoolul kaevu sügavus (m)
ØXX L=0.0 i=0.000	Proj.kanaliitoru läbimõõt toru pikkus (m) toru lang
RVP-X 00.00 (00.00) 1)00.00 2)00.00 0.00	Proj. reoveepumpla tähis projekteeritud maapinna kõrgus (olemasoleva maapinna kõrgus) 1)toru põhja kõrgus väljavoolul 2)toru põhja kõrgus sissevoolul kaevu sügavus (m)
KS2-X 00.00 (00.00) 00.00 0.00	Proj. surveторustiku sõlme tähis projekteeritud maapinna kõrgus (olemasoleva maapinna kõrgus) toru kõrgus toru sügavus (m)
ØXX 0.00	Proj. survekanaliitoru mat./läbimõõt toru pikkus (m)
V11	Proj. veetorustik
K11	Proj. isvoolne kanalisatsioonitorustik
KS2	Proj. survekanalisatsioonitorustik
	Proj. kaablikaitsehülss
	Proj. kanalisatsioonikaev kinnistul
	Proj. reoveepumpla kinnistul
	Proj. pumpla elektri-automaatika kilp
	Proj. isevoolse torustiku muhvotstega siiber
	Proj. reovee kogumismahuti 30 m³
X · X · X	Likvideeritav/kasutusest kõrvaldatav torustik
	Likvideeritav või kasutusest välja jäav objekt
	Proj. torustiku soojustus
	Proj. kaeviku piirjoon
	Taastatav haljasala
	Planeeritav kruuskattega juurdepääsutee
	Planeeritava tee piirjoon

Tingmärgid (geodeetiline alusplaan):

Katastripiir
Mõõdistusala piir
Olemasolev veetorustik
Olemasolev kanalisatsioonitorustik
Olemasolev survekanalisatsioonitorustik
Olemasolev truup
Olemasolev madalpingekaabel
Olemasolev sidekaabel

MÄRKUSED:

- Käesolev joonis on autoriõiguste kaitse all olev objekt.
- Hilisema kuupäevaga joonis tühistab varasema.
- Ehitus- montaažitööde tegemisel järgida kehtivaid norme, valmistajatehase juhiseid, olemasolevate võrkude valdaja tingimusi.
- **Torustiku paigaldamisel tuleb juhinduda plasttorude paigaldusjuhendist "Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend." RIL 77 - 2013.**
- Joonis on Seletuskirja ja selle lisade lahutamatu osa.
- Topo-geodeetiline alusplaan on koostatud TippGeo OÜ poolt, töö nr 2024TG238, 2024 a.
- Merekeskuse juurdepääsutee projekti on koostanud Road-Expert OÜ, töö nr 24053, 2024 a.
- Koordinaadid L-EST´97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
- Kaevamistööd olemasolevate tehnovõrkude läheduses teha käsitsi.
- Olemasolevate tehnovõrkude ja maapinna kõrgusmärgid, materjalid täpsustada enne materjalide ja seadmete tellimist ning enne ehitustöödega alustamist koha peal.
- Isevoolse reoveekanalisatsiooni torustike paigalduse minimaalne sügavus maapinnast on 1,2 m (mõõdetuna toru laest), vastasel juhul tuleb torustik soojustada.
- Surveторustiku paigalduse minimaalne sügavus maapinnast on 1,8 m (mõõdetuna toru laest), vastasel juhul tuleb torustik soojustada.
- Surveторustikel on antud toru lae kõrgusmärk.
- Isevoolse kanalisatsiooni torustikel on antud toru põhja kõrgusmärk.
- Olemasolevate rajatiste asukoht, paiknemissügavus tuleb kindlast määrata surfimise teel enne kaevetööde algust. Vajaduse tuleb projekti sisse viia muudatused või ehitada vastavalt täpsustatud andmetele tagades nõuetekohased vahekaugused olemasolevatest rajatistest.
- Torude pikkused on antud meetrites. Torude pikkused on antud kaevu/sõlme teljest kaevu/sõlme teljeni ühendusdetailide pikkusi arvestamata.
- Projekteeritud kaevude luugid peavad olema teleskoopkaanega nii, et saaks nende kõrgust muuta +/-15 cm.
- Projekteeritud siibrid tuua teleskoopse spindlipikendusega maapinnani kape alla.
- Projekteeritud surveторustikud märgistada spetsiaalse signaalkaabliga.
- Projekteeritud kanalisatsiooni- ja veetorustiku ristumisel tuleb veetorustik paigaldada tagades minimaalne lubatud rajamissügavus ning tehnovõrkude vahelised vähimad kujad.
- PE-surveторustike paigaldamisel pidada kinni minimaalsest lubatud painderaadiuse nõudest või kasutada vastavaid PE-poognaid.
- Olemasoleva maapinna kõrgusarvud kaevude ja sõlmede kohal on saadud interpoleerimise teel ja vajadusel kuuluvad täpsustamisele ehitustööde käigus.
- Muudatuste sissevimise korral tuleb sellest teavitada projekti koostajat. Vajadusel korrigeeritakse projekti.

Muudatuse nr	Muudatuse kirjeldus	Kuupäev
v02	Lisatud Merekeskuse juurdepääsutee projekt.	14.10.2024

AQUARE
EEP004288

AQUARE OÜ
Reg.nr. 14785938
Ehitajate tee 110
Tallinn, Harjumaa
Tel +372 5801 0491
aquare@aquare.ee

Tellija: Koigre OÜ

Töö nimetus: Hiiumaa valla Sõru sadama reoveemahuti ja -pumpla projekteerimine

Koostas: Irina Moseitšuk

Joonise nimetus: Asendiplaan

Vastutav pädev isik: Marko Raid

Lähtefaili nimetus: AQ24092_TP_v02_Soru-VKV.dwg

Objekti aadress: Sadama, Merekeskuse, Pärna küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond

Projekti koostamise kuupäev:	Väljatrükkimise kuupäev:	Töö nr:	Staadium:	Joonise nr:	Mõõtkava:
31.07.2024	14.10.2024	AQ24092	TP	VKV-4-01	1:500