ASENDIPLAAN

N
W E
S

Taastada haljastus ca.22m2 (niidetava ala)

Olemasolev Sihi talu toitekaabel kaevata lahti ja politada (MCMK3x10+10). Ühendada JK68893 F2 fiidri kaitselülitile

Tee ristumisel 750N/110mm/5m kaitsetorus (1 m sügavusel). Taastda kruusatee ca.4m2

Ligipääsu ristumisel 750N/110mm/7m kaitsetorus

Taastada haljastus ca.197m2 (niidetava ala)

Ristumisel kraaviga kaitsetoru kraavipõhjast vähemalt 0,5m sügavamale

Ristumine kanal.trassiga

Taastada killustikuga (jalgrada)

Ristumine sidekaabliga
Sidekaabel kaitsta

Sihi talu toitekaabel MCMK3x10+10

Tarbijakaabel

Proj. AXPK4G120 maakaabel (150/158m)
Alajaam F1-JK68893 kaabel (MPL430833)
Kaitsetorus 450N/110mm/138m
Kaitsetorus 750N/110mm/12m (tee ristumised)

43301:001:0152
Keskuse

Ristumine derenaaziga

Proj. jaotuskilp JK68893, sokliga pinnases.
Uksega tee poole.

Tarbija jaotuskilp

Ristumisel kraaviga kaitsetoru kraavipõhjast vähemalt 0,5m sügavamale

Ristumine sidekaabliga
Sidekaabel kaitsta

Sihi talu toitekaabel MCMK3x10+10

Tarbijakaabel

Ristumine kanal.trassiga

Ristumine veetrassiga

10 kV KBL

Viidumäe looduskaitseala

Proj. AXPK4G120 maakaabel (92/100m)
JK68893-LK231176 kaabel (MPL430834)
Kaitsetorus 450N/110mm/92m

Eskülg

44001:003:0197
Männimäe

LK231176 ühe arvesti kohaga liitumiskilp, sokliga pinnases. 3x10A. Tarbijakaabli jaoks reservtoru PVC50 450N L=2/4.

44001:003:0420
Kihelkonna metskond 68

Olemasolev Audaku 10/0,4 kV komplektalajaam
F1 fiidri kaitselüliti asendada SLD1 kaitselülitiga
(50A sularid)

KAABLI PAIGALDUS KAITSETORUGA KAEVIKUS

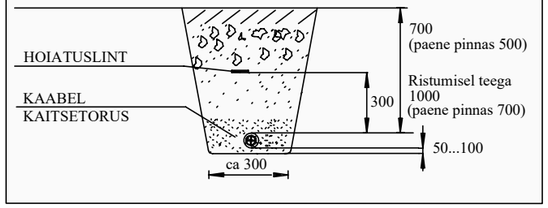

KILBI PAIGALDUS

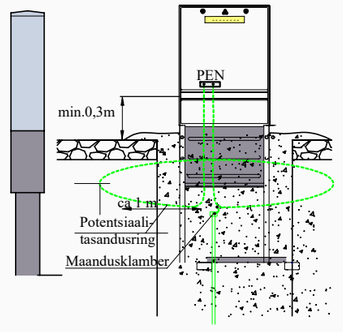

TINGMÄRGID

- proj. 0,4 kV maakaabel
- proj. jaotuskilp
- proj. liitumiskilp
- paigaldatav kaablikaitsetoru
- olemasolev 0,4 kV jaotuskilp
- olemasolev 0,4 kV maakaabelliin
- olemasolev sidekaabel
- olemasolev veetrass
- olemasolev kanalisatsioonitrass
- olemasolev derenaaz

Joonise alusena on kasutatud OÜ Kirjanurk koostatud geodeetilist alusmõõdistust, töö nr.12376G 22.08.2024 Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH 2000 süsteemis.

Tellija: **Elektrilevi OÜ**	Töövõtja: enersense	Aadress: **Tolli 27 Kuressaare 93813** Reg nr: **11445550** Telefon/fax: **56608245** e-mail: **heiki.jakobson@enersense.com**	Kuupäev: **08.08.2024**
Töö nimetus: Viidumäe LKA väliekspositsioon Viidu küla Saaremaa vald, Saare maakond. LC1936, 476259, EPP-911197-1			Töö nr: **LC1936**
Joonise nimetus: **Asendiplaan**		Projekteerija: **Heiki Jakobson**	Joon nr: **001** Mõõtkava: 1: 750