
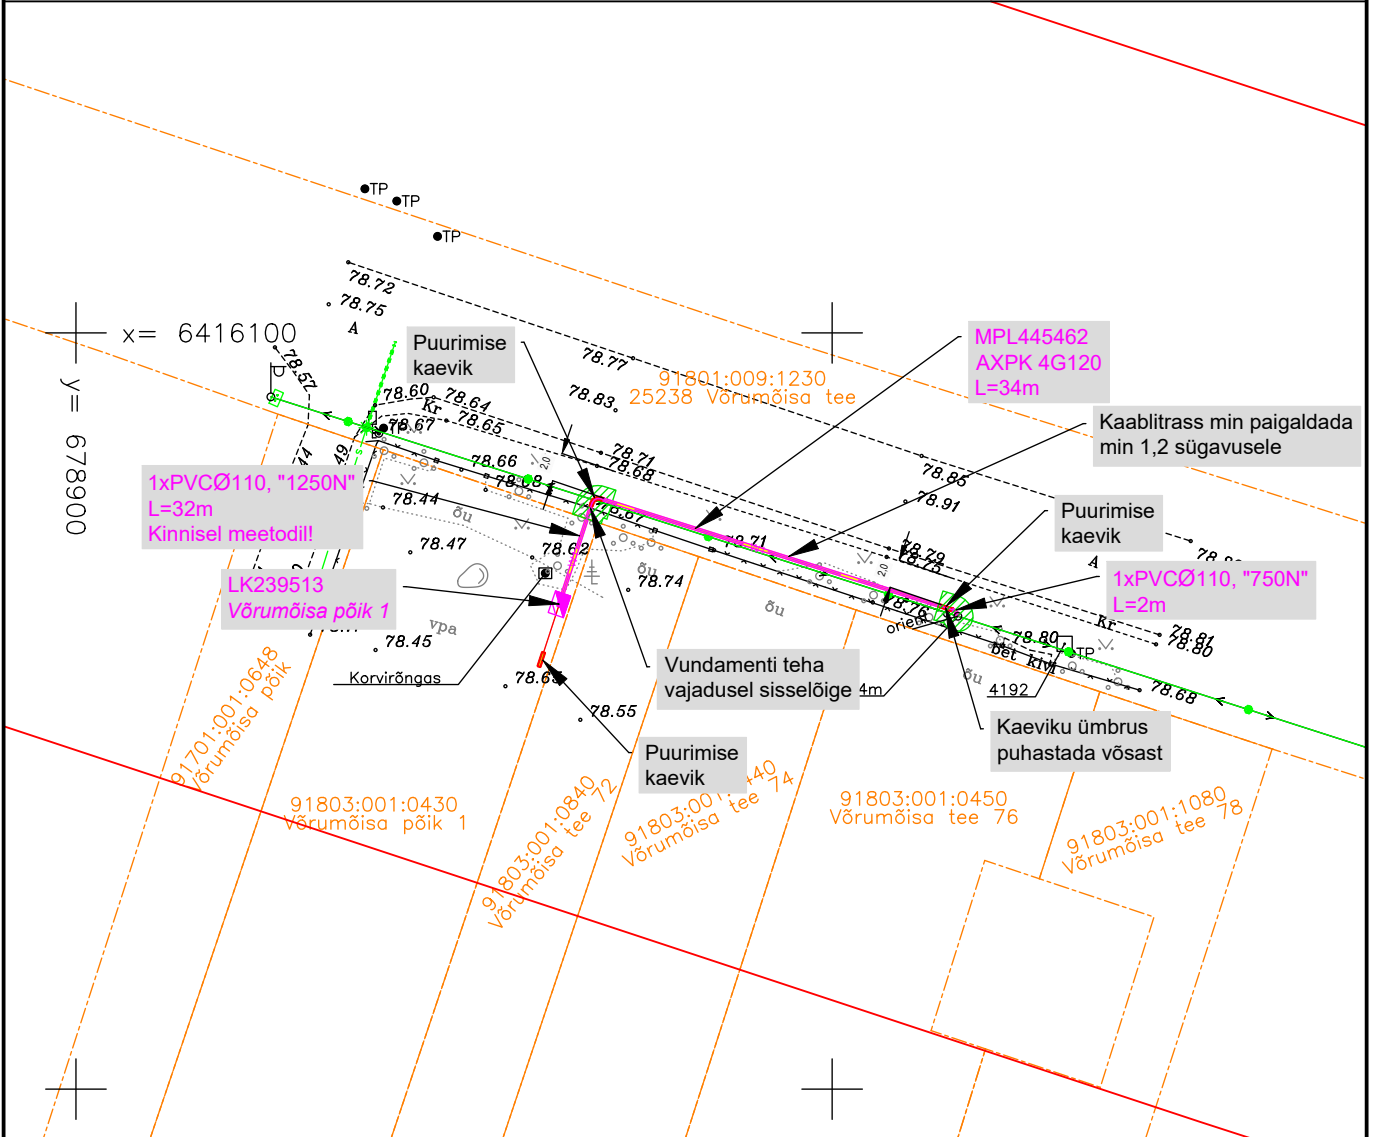



TINGMÄRGID

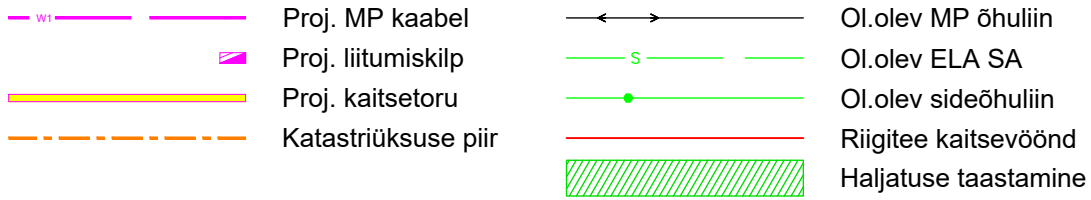

Märkused:

1. Projekteerimisülesanne nr 504804.
2. Rajada kaablitrass ja liitumiskilp vastavalt joonistele LC4701-1 ja LC4701-2.
3. Maakaabel paigaldada pinnases min 0,7 m sügavusele, teemaal min 1,0 m sügavusele.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:		Võrumõisa põik 1 kinnistu liitumine madalpingel, Võrumõisa küla, Võru vald, Võru maakond			Tellija:			Elektrilevi OÜ				
Joonis:		0,4 kV elektrivõrgu plaan			Joonise nr:			LC4701-1				
<div> CONNECTO <small>AS Connecto Eesti Registrikood: 17100148 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</small></div>		Projekteeris	Egert Siigur		12.12.2025		Möötkava			1:500	Leht	Lehti
		Kontrollis	Egert Siigur									
									Staadium		TP	1