Kilbi paigaldus

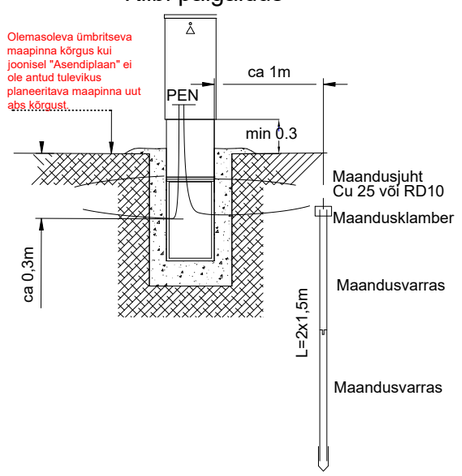

Haljasala taastamine

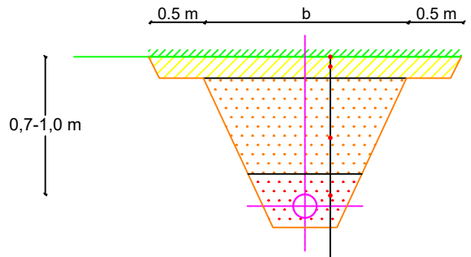

Murukülv (külvitihedus 20 g/m2)	
Muru kasvualus, II klass	10 cm
Täide väljakaevatud pinnasega (KT≥0,92)	
Kaabli ümbruse materjalid	

Märkus:
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
-Elektrilevi OÜ maakaablite ehitustööd ühildada detailplaneeringu ala teiste kommunikatsioonide ja teede ehitusega ning maakaablid paigaldada enne asfalteerimistöid detailplaneeringu ala lõplikku katete taastamise töid.
-Enne käesoleva projekti kaevetöid leppida teede ja platside ehitajaga kokku tööde järjekord ning tagasitäite ulatus.
-Säilitada kõik piirimärgid. Vajadusel taastada.
-Olemasolev mets/võsa detailplaneeringu alalt eemaldatakse arendaja poolt enne teede ja platside aluste ette valmistamise algust.
-Planeeringu alal asub turbasel pinnasel.

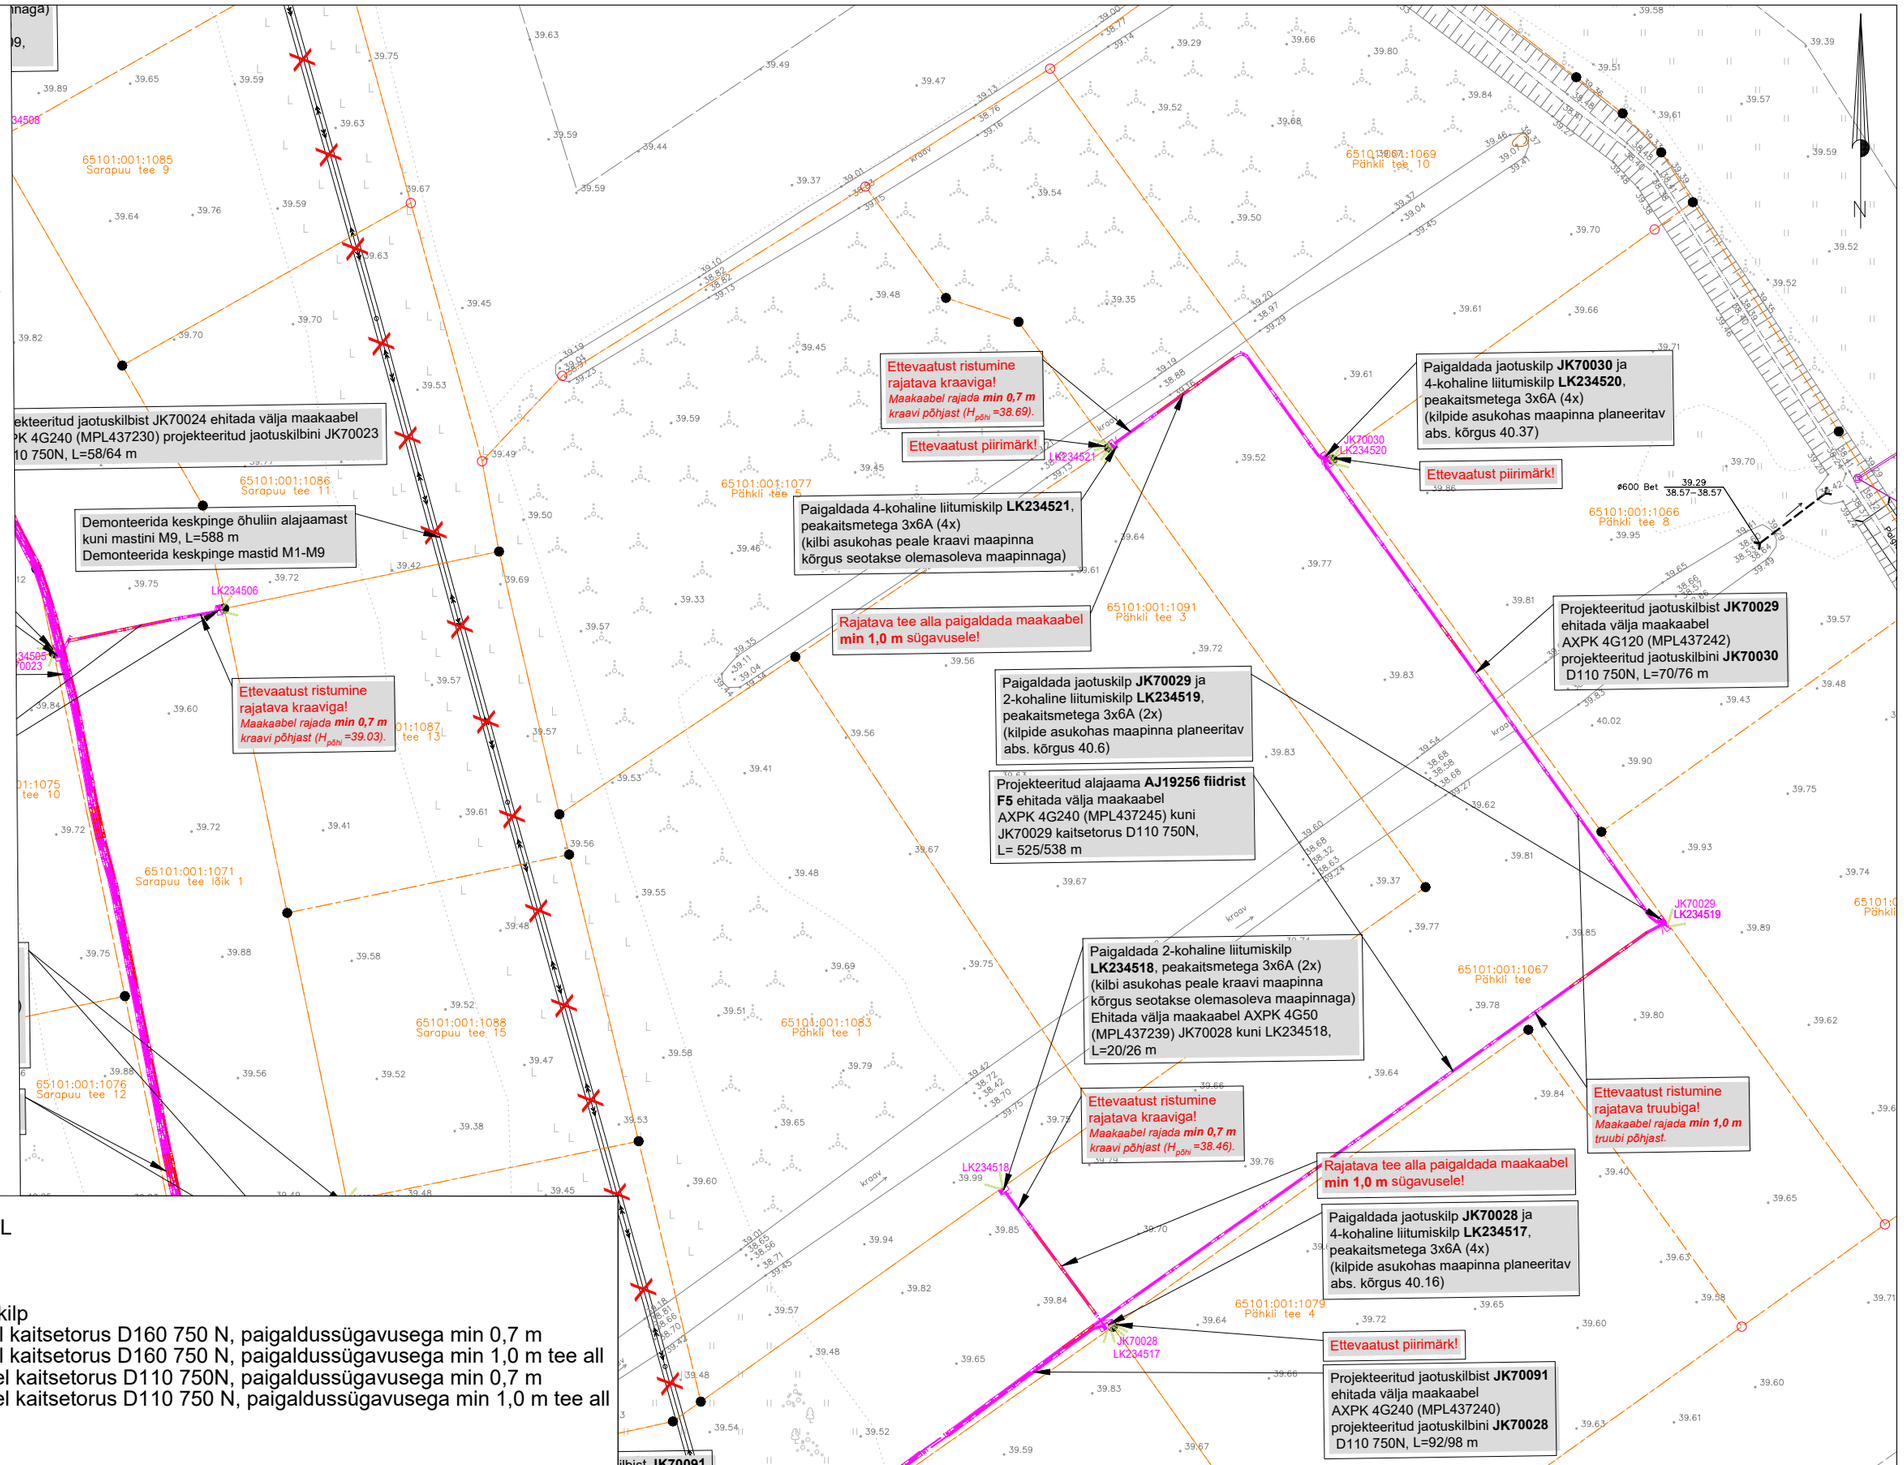

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP õhuliin
- Olemasolev KP maakaabel
- Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
- 1W2 — Projekteeritud 20 kV maakaabel kaitsetorus D160 750 N, paigaldussügavusega min 0,7 m
- 1W2 — Projekteeritud 20 kV maakaabel kaitsetorus D160 750 N, paigaldussügavusega min 1,0 m tee all
- 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus D110 750N, paigaldussügavusega min 0,7 m
- 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus D110 750 N, paigaldussügavusega min 1,0 m tee all
- Kinnistu piir
- Demonteeritav KP õhuliin
- Demonteeritav MP õhuliin
- Projekteeritud tarbija kaabli reservtoru, D50 450N

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Geodeesia 24 OÜ tööd nr. 9784-24 Sarapuu ja Pähkli topo-geodeetiline uuring
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata joonisel 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
-Elektrilevi OÜ maakaablite ehitustööd ühildada detailplaneeringu ala teiste kommunikatsioonide ja teede ehitusega ning maakaablid paigaldada enne asfalteerimistöid detailplaneeringu ala lõplikku katete taastamise töid.
-Enne käesoleva projekti kaevetöid leppida teede ja platside ehitajaga kokku tööde järjekord ning tagasitäite ulatus.
-Säilitada kõik piirimärgid. Vajadusel taastada.
-Tagada ajutine toide uue alajaama paigaldusel.
-Olemasolev mets/võsa detailplaneeringu alalt eemaldatakse arendaja poolt enne teede ja platside aluste ette valmistamise algust.
-Planeeringu alal asub turbasel pinnasel.

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 13.02.2025 Töö nr: 108/3241
Töö nimetus: Sarapuu DP liitumine madalpingel Arüküla alevik, Raasiku vald, Harjumaa LC3241&TC0667		E-mail: egle.ninep@enersense.com Tel nr: +372 5597 1898	Joon nr: 001/L6 Versioon: v01
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt Kontrollis: Veiko Natus	Mõõtkava:1:750