

**KATSEPROTOKOLL NR 2023/929**Kuupäev: **08.08.23**

Tellija/Klient: **Peeter Viljamaa**  
**AS TREV-2 GRUPP**

Katselabor: **TREV-2 GRUPP AS**  
Abissaare, Põlva maakond

*Kliendi poolt esitatud teave (Labor ei vastuta kliendi esitatud teabe eest):*

Objekt:

Võtmise koht: **Laiavangu karjäär**Proovi võtja: **AS TREV-2 GRUPP Kaimar Korde**Võtmise aeg: **01.08.23**Proovi tooja: **AS TREV-2 GRUPP Kaimar Korde**

Materjali nimetus  
ja tähistus: **killustik fr 4/63 mm**

Märkused:

*Labor ei ole vastutav proovivõtu etapi eest ning tulemused kohalduvad ainult vastuvõetud ja katsetatud proovi(de)le.*

Proovi vastuvõtmise aeg labori:

**01.08.23****kl 13:40**


Proovi reg nr:

**32/622**

Märkused:

**KATSETULEMUSED****Terastikulise koostise määramine: Sõelumismeetod - pesemine ja sõelumine (EVS-EN 933-1:2012)**

Sõela ava, mm	Sõela läbind, %
f = 0,063	1,0
0,125	1
0,25	1
0,5	1
1	1
2	1
4	2
6,3	2
8	4
12,5	15
16	22
20	24
31,5	41
40	58
63	97
80	100

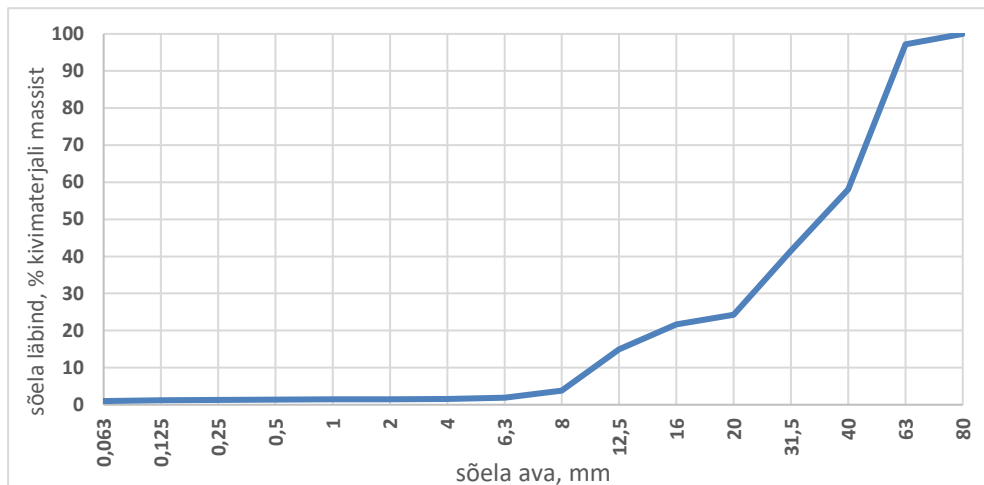

Sõela ava, mm	Sõela läbind, %	Sõela ava, mm	Sõela läbind, %
5	2	50	79
10	7		
25	29		

Katsetamise kuupäev 03.08.23

**Tera kuju määramine: Plaatsustegur (EVS-EN 933-3:2012)**

Katsetamise kuupäev

**03.08.23**

Katseproovi mass

**13143,6 g**

Katse fr

**4/80**

mm

Plaatsustegur (FI)

**11**

%

**Protokolli allkirjastaja/kinnitaja:***(allkirjastatud digitaalselt)***Silver Siht***Tootearendusjuht*

Katseprotokolli on lubatud paljundada ainult terviklikult, osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori kirjalik luba