
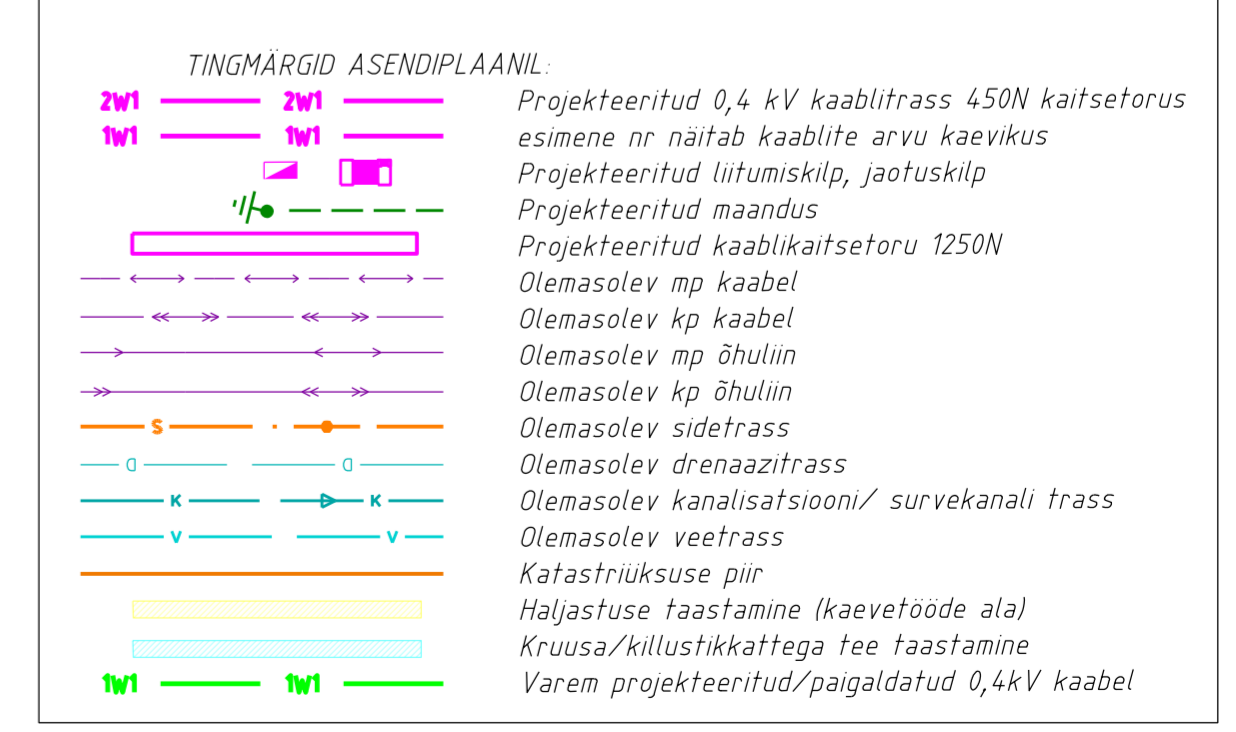
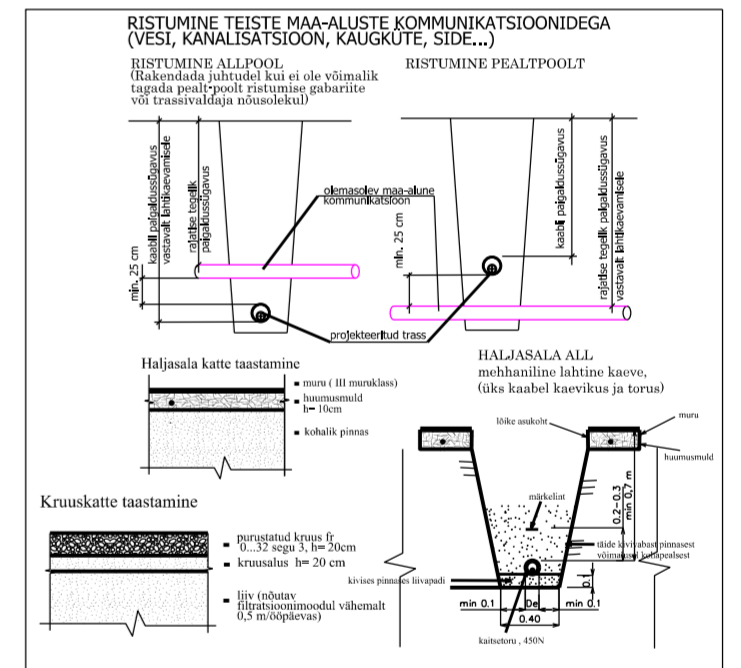


- Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 480249.
 2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõudeid.
 3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
 4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse 0,7 m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule.
 5. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
 6. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.

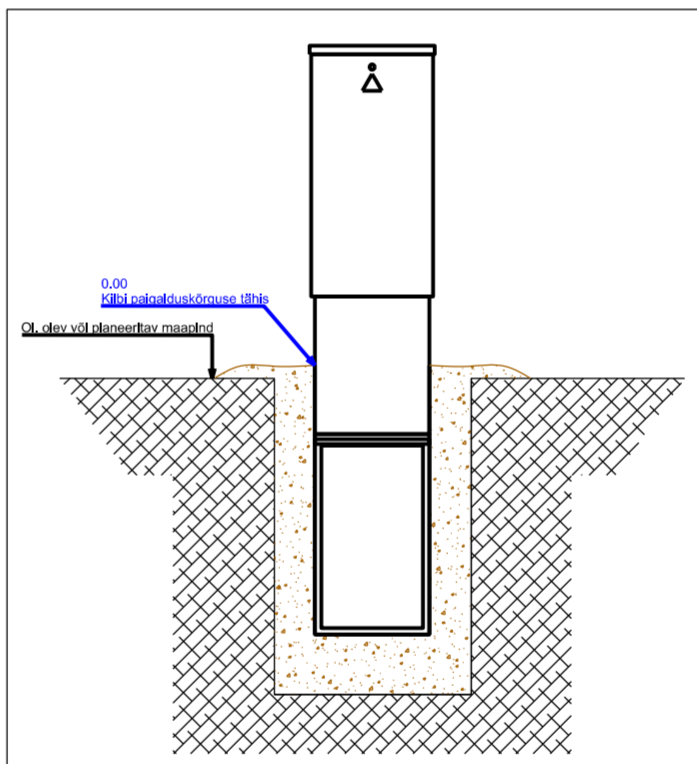

| | | | | | |
|------------------|--|------------------|--|-----------|------------|
| Tellijä: | Elektrilevi OÜ | Address: | Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 | Kuupäev: | 18.10.2024 |
| Töö nimetus: | Järveääre kinnistu liitumine elektrivõrguga Kuru küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond. LC2367 Tööprojekt | MTR: | TEL002388 | Töö nr: | 24-168 |
| Joonise nimetus: | Asendiplaan | Reg nr: | 12688881 | Joon nr: | 001 |
| | | Telefon: | +372 5534119 | Mõõtkava: | M1:500 A2 |
| | | e-mail: | jaanus@stromtec.ee | | |
| | | Projektiteerija: | Jaanus Kaldoja | | |