













TINGIMÄRGID ASEDIPLAANIL



	Kinnistu piir
	Olemasolev puitmast
	Olemasolev r/b (raudbetoon) mast
	Olemasolev KP õhuliin
	Olemasolev madalpinge õhuliin
	Olemasolev masti tõmmits
	Projekteeritud KP õhuliin
	Projekteeritud puitmast
	Projekteeritud masti tugi
	Projekteeritud maandus
	Projekteeritav masti tõmmits
	Olemasolev masti tugi

Märkus:

- Geaalusena kasutatud Geosense AS tööd nr. EN-24-271.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpklumisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- **Joonist vaadelda koos seletuskirja ning mastitabeliga!**
- Pärast kaevetööd taastada pinnase endine olukord ning korradada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidetav pinnas tihendada.

Märkus:

- Gealusesna kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-271.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- **Joonist vaadelda koos seletuskirja ning mastitabeliga!**
- Pärast kaevetööd taastada pinnase endine olukord ning korraldada ehitusjälged. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasihäidetav pinnas tihendada.

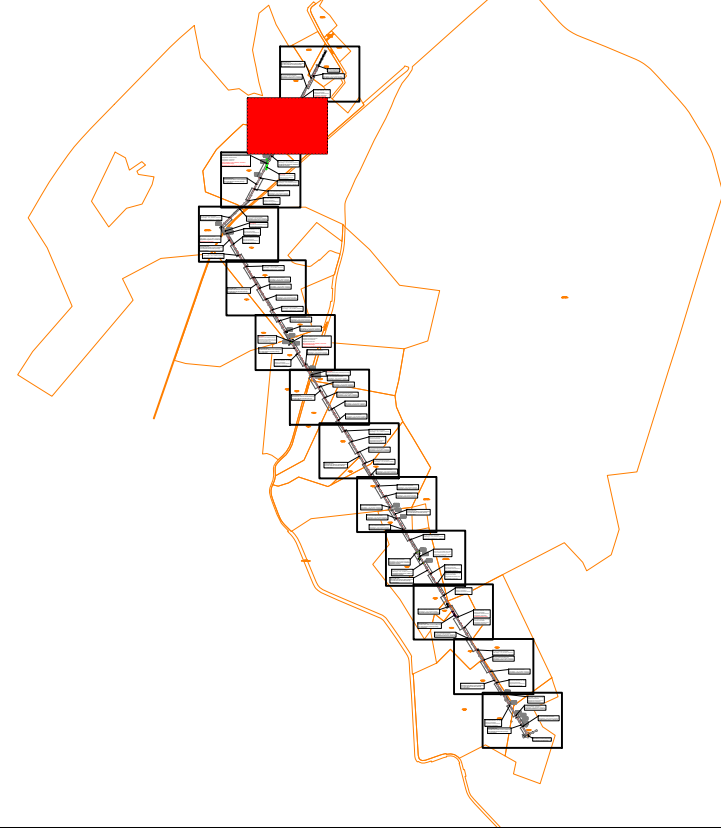

Ol. olev mast M31 asendada
puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.



Ol. olev mast M32 asendada
puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

TASUJA:MRJ fiider:
Asendada õhuliin alates AJ Haimre:(Märjamaa)
kuni mastini M27 BLL-99 kaetud juhtmega
3x L=4043/4245m.

Ol. olev mast M33 asendada
puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Ol. olev mast M34 asendada
puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Mõõtmise kuupäev: 08.12.2024	
Kellaeg: 12.00	
Temp: -1°C	
	20kV liini kõrgused
	1) 47.05 m
	2) 46.16 m
	3) 46.12 m
Meapinna kõrgus: 37.06 m	

Tellija:  elektrilevi	Töövõtja: 	Address: Möigu 3, Tallinn 10112 11445550	Kuupäev: 11.02.2025
		Reg. nr: 10112 11445550	Töö nr: 02/02/7448
Töö nimetus: TASUJA: MRJ liinilõiguse mastide asendamine + BLL IP7448		E-mail: sander.kotter@ enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001 / LK2 Mõõtkava:1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projektteeris: Sander Kotter Kontrollis: Janar Kubbi	