


	Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
	Proj. jaotus- ja liitumiskilp (reservitoruga)
	Proj. kaablikaitsetoru
	Puurimise lähtekaevik
	Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
	Kruusa/killustikkattega tee taastamine
	Ol. olev 0.4 kV kaabel
	Katastriüksuse piir

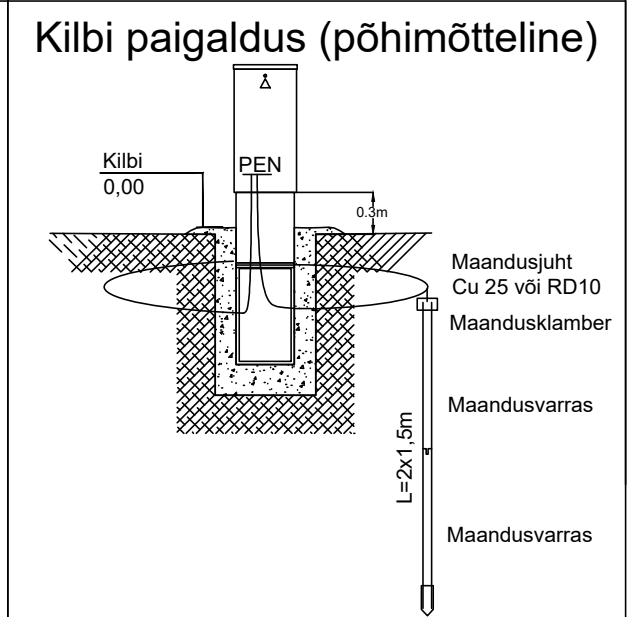

**Kaugus tee äärest (2 m)**  
**Kuni selle punktini trassiga kohakuti**  
**Siit edasi kuni LK trass ligemal kui 2 m,**  
**sest füüsiliselt puudub ruum trassi jaoks**

**Paigaldus kinniselt**  
**PE 110 1250 N, L=8 m**

**Märkused:**

1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Enefit Connect OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 450048.
2. Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ tööd nr 10439G, 12.07.2023. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud trassi ja seadmete asukohad looduses maha märkida.
5. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
6. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.

**NB!** Kui projektis märgitud kilbi 0.00 erineb tegelikkusest, siis võtta projekteerijaga ühendust.

**Ehituslikud märkused:**

1. Paigaldussügavused ristumisel kõrvalmaanteega  $H_{min}=1.5$  m, ristumisel põhimaanteega  $H_{min}=2.2$  m, paralleelkulgemisel riigi teemaa teekonstruktsioonil  $H_{min}=1.0$  m, lähemal kui 1.0 m tee muldkeha nõlvale  $H_{min}=1.2$  m
2. Kaablid paigaldada PVC 110 750 N kaitsetorus, v.a. vastavad tekstiviited, kus kasutada PE 110 1250 N kaitsetoru.

**JK66574 -> LK222957**  
**AXPK 4G120**  
**MPL413318, L=3+182+3 m**

**Toitefiider AJ13223 MP F3**  
**84258LK toide tõsta ümber proj. JK-sse**  
**Taastada toide LK-le proj. JK-st**

**JK66574**  
**Paigaldus ol. oleva LK kõrvale**

**Ol. olev 84258LK**

Tellija: <b>ENEFIT CONNECT OÜ</b>			Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714		Kuupäev: 12.07.2023
Töö nimetus: KUUSEOKSA KINNISTU LIITUMINE MADALPINGEL. UNUKSE KÜLA, VIRU-NIGULA VALD, LAANE-VIRU MAAKOND. LR9615.			MTR: TEL002388	Reg. nr: 12688881	
Joonise nimetus: ÜLDASENDIPLAAN		Telefon: +372 553 4119	E-mail: jaanus@stromtec.ee		Joonise nr: 00Y
		Projekteerija: Rait Valgma; 5855 9845		Mõõtkava: M1:500 A3	
		Kontrollis: Jaanus Kaldoja			