

Markerpall 49.14

Maapind 49.77
Sidekaabel 49.27

72501:001:0027
Jaama tee 2

Nissi tee:(Turba) fiidri F1 mastilt 8 paigaldada maakaabelliin
AXPK.4x120 (MPL402508) kuni liitumiskilbini LK217914.

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses
kaitsetorusse:
Lahtiselt PVC D110 750N
Kinniselt PVC D110 1250N

ETTEVAATUST!
Ristumine veetrassiga!
veetrassi sügavus olemasolevast
maapinnast 1,8 meetrit või sügavamal.

ETTEVAATUST!
Sidekaabel!



Nissi tee 18a

Kinnise meetodi abikaevik

Nissi tee 18b

Paigaldada 2-kohaline liitumiskilp LK217914.

Nissi tee 19
51802:004:0017

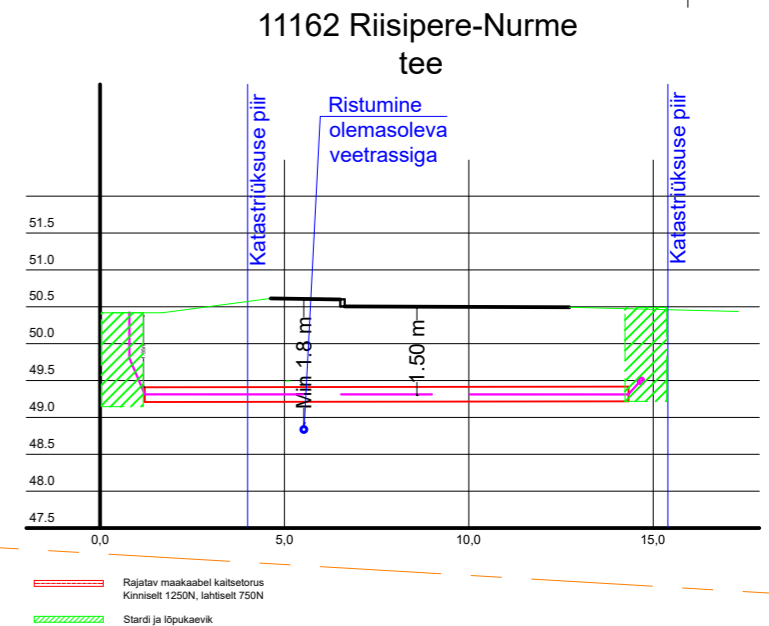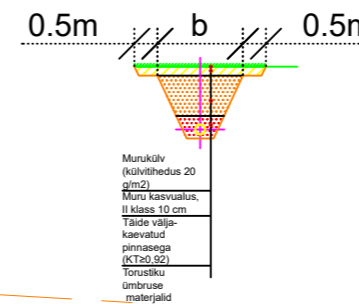

Riigimaantee kaitsevööndis paigaldada kaabel tee all minimaalselt 1,5 meetri sügavusele, muldes 1,2 meetri ja haljastuses 1 meetri sügavusele olemasolevast tasapinnast. Kinnise meetodi abikaeviku kaugus Nissi tee 18b kinnistu poolt 5,4 meetrit ja Nissi tee 19 kinnistu poolt 2 meetrit.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP õhukaabel
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Kinnistu piir
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev sidekaabel
- Puurimise abikaevik

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-23-43 Nissi tee 18a topo-geodeetiline alusplaan
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitaidetav pinnas tihendada.

| | | | | |
|------------------|--|-----------|---|---------------------------------------|
| Tellija: | Enefit | enersense | Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550 | Kuupäev: 28.06.2023 Töö nr: 23-104 |
| Töö nimetus: | Nissi tee 18a maaüksuse liitumine elektrivõrguga. Riisipere alevik, Saue vald, Harju maakond. LR8028 | | E-mail: hardi.tamme@enersense.com Tel nr: +372 5174402 | Joon nr: 001 Mõõtkava:1:250 |
| Joonise nimetus: | Asendiplaan | | Projekteeris: Hardi Tamme Kontrollis: Liina Randvoo | |