



50201:001:0477
20173 Haimre-Moka tee

50403:003:0017
20173 Haimre-Moka tee

LK koordinaadid:
X: 6526509.46
Y: 526269.49

Paigaldada 1-kohaline liitumiskilp LK240788.
Peakaitse 3xC25, arvesti PLC.
Paigaldada reservkaablikaitsekõri tarbija kaablile,
D50mm, 750N L=2m. Toru otsad isoleerida ning
tuua maapinnale.

Kaabli kaitsetorud:
Lahtisel meetodil - D110mm, 750N.



Kaabli paigaldussügavused:
haljasalal min 0,7m;
kruusatee all - min 1,0m;
pinnastee all - min 1,0m;
riigitee 20173 maal - min 1,0m.

50201:001:0478
Märjamaa metskond 37

Taastada kruusastee.
Orienteeruv maht
S=21m².

Kuiva:(Märjamaa) mast M11:
Mastist rajada maakaabel AXPK 4G120
(MPL448182) kuni projekteeritud liitumiskilbini
LK240788. L=324/337m.

Kilbi paigaldus

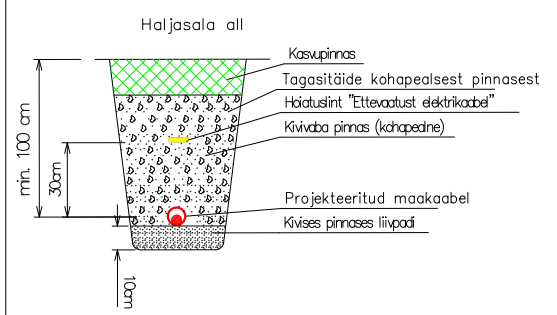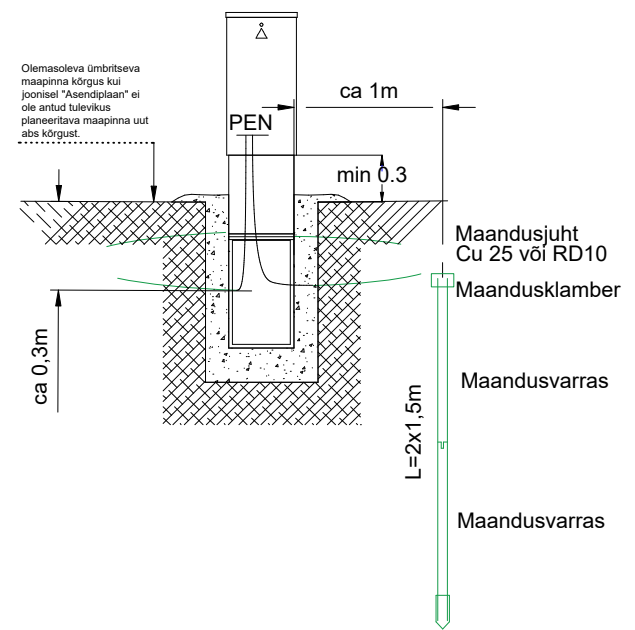



- MÄRKUSED
1. Kaevise laius sõltub kaevamisviisist ja pinnast.
 2. Tagasitõitmisel panna sügavamale peenem pinnas.
 3. Täitmisel pinnas tihendada.
 4. Liivapadi on vajalik, kui kaevis rajatakse kruusasessse või kivisessse pinnasess.
 5. Toru otsad sulgeda ehitusvahuga.
 6. Paigaldatava kaabli paigalduskõrgus ristumistel täpsustada ristuvate kommunikatsioonide eelneva lahtikaevamise abil.
 7. Kaevamistööd kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) teostada käsitsi.
 8. Sisestuskaablite montaažiks paigaldatud kaitsetorude otsad sulgeda otsakorgiga.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Projekteeritud liitumiskilp maanduskontuuriga
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud tarbija kaablikaitsetoru D50mm, 450N
- Kinnistu piir
- Olemasolev MP maakaabel
- Olemasolev MP õhuliini post (puit)

Märkus:

- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-26-055.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidetav pinnas tihendada.

Tellija: 	Töövõtja: 	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 22.04.2025
			Töö nr: ENS-26-055
Töö nimetus: Haimre-Moka tee liitumine, Haimre küla, Märjamaa vald, Rapla maakond LC5034	E-mail: liis.tammekand@enersense.com	Joon nr: 001	Versioon: v01
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Liis Tammekand Kontrollis: Sander Kotter	Mõõtkava:1:500