




50403:002:0184  
Tammepõllu



TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Projekteeritud liitumiskip maanduskontuuriga

Projekteeritud 0,4 kV maakabel kaitsetorus 750N

Projekteeritud 0,4 kV maakabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)

Projekteeritud tarbija kaablikaitsetoru D50mm, 450N

Kinnistu piir

Olemasolev MP maakabel

Olemasolev MP õhuiliini post (r/b)

Olemasolev sidekabel (ELA SA)

Märkus:

- Geotäusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25-022.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkujuemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata joonisel 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrestada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hülisemat vajumist, tagasitõidetav pinnas tihendada.

50403:002:0370  
Tammepõllu


Kaabli kaitsetorud:  
Lahtisel meetodil - D110mm, 750N.

Kaabli paigaldussügavused:  
haljasalal min 0,7m;  
kruusastee all - min 1,0m;  
pinnastee all - min 1,0m.

Taastada pinnastee.  
Orienteeruv maht S=6m<sup>2</sup>.

Kuiva:(Rapla) mast M11:  
Mastist rajada maakabel AXPk 4G120  
(MPL448182) kuni projekteeritud liitumiskilbini  
LK240788. L=324/337m.

Taastada kruusastee.  
Orienteeruv maht  
S=14m<sup>2</sup>.

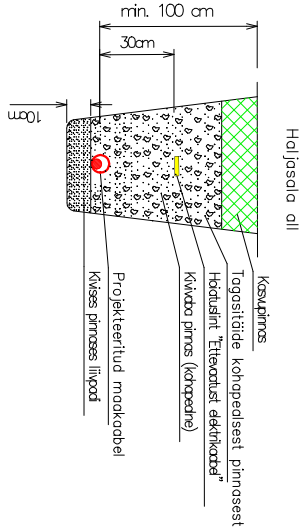

- MÄRKUSED
1. Kaevisse laius sõltub kaevamisviisist ja pinnast.
  2. Taastatav pinnastee panna sügavale peenem pinnas.
  3. Tõstmisel pinnas tihendada.
  4. Liivipadi on vajalik, kui kaevis rajatakse kruusastee või kivisse pinnas.
  5. Toru otsad sulgeda ehitusvahuga.
  6. Paigaldatava kaabli paigalduskõrgus ristumisel täpsustada ristuvate kommunikatsioonide eelneva loetelu kaevamise abil.
  7. Kaevamisviisid kommunikatsioonide kaitsekoostis (2m) teostada käsitsi.
  8. Sisestuskaabli montaažiks paigaldatud kaitsetorude otsad sulgeda otsakorraga.

Tellijä: elektrilevi

Töövõtja: enersense

Töö nimetus: Haimre-Moka tee liitumine, Haimre küla, Märjamaa vald, Rapla maakond LC5034

Joonise nimetus: Asendiplaan

Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 11445550

E-mail: liis.tammekand@enersense.com

Projekteeris: Liis Tammekand

Kontrollis: Sander Kotter

Kuupäev: 22.04.2025

Töö nr: ENS-26-055

Joon nr: 001

Version: V01

Mõõtava: 1:500