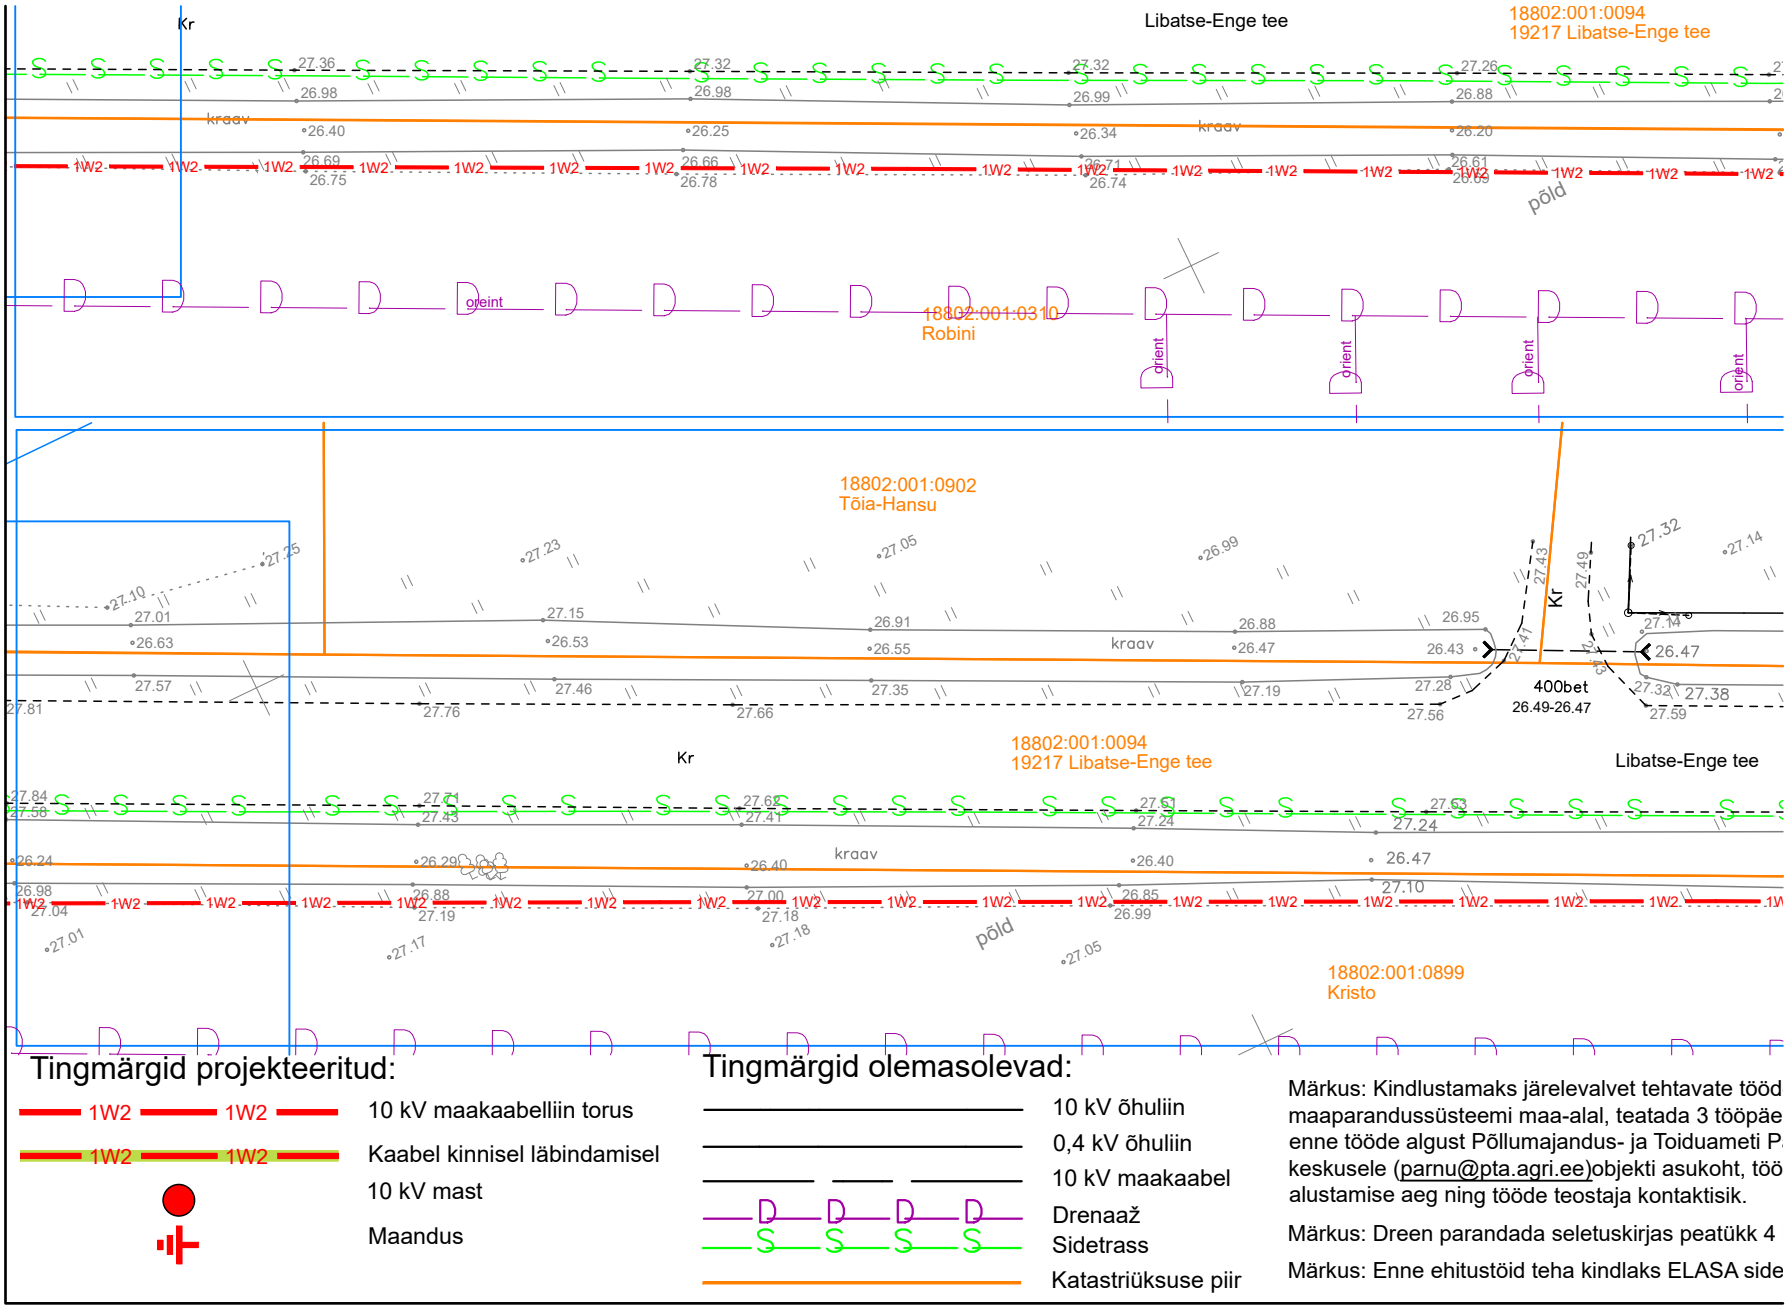

Tingmärgid projekteeritud:

1W2 1W2 — 10 kV maakaabelliin torus

1W2 1W2 — Kaabel kinnisel läbindamisel

10 kV mast

Maandus

Tingmärgid olemasolevad:

10 kV õhuliin

0,4 kV õhuliin

10 kV maakaabel

Drenaaž

Sidetrass

Katastriüksuse piir

Märkus: Kindlustamaks järelevalvet tehtavate tööd maaparandussüsteemi maa-alal, teatada 3 tööpäe enne tööde algust Põllumajandus- ja Toiduameti P keskusele (parnu@pta.agri.ee)objekti asukoht, töö alustamise aeg ning tööde teostaja kontaktisik.

Märkus: Dreen parandada seletuskirjas peatükk 4

Märkus: Enne ehitustöid teha kindlaks ELASA side