



## LÕIGE 1-1

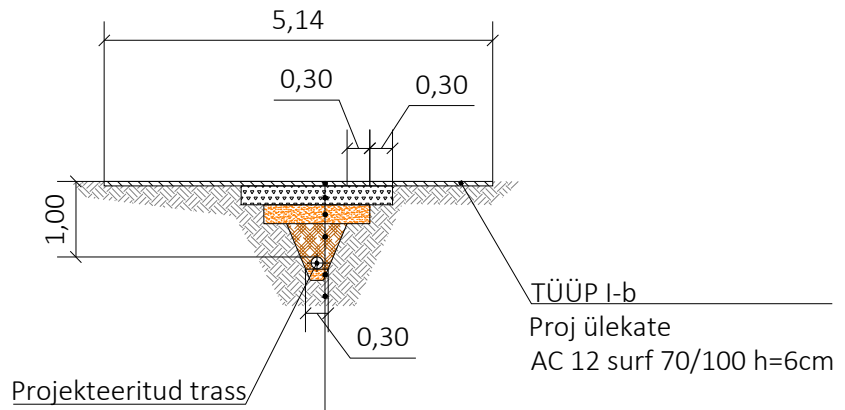

TÜÜP I-a	
AC 12 surf 70/100	6cm
Paekivikillustik fr 4/63; $E_{v2} \geq 117$ MPa	25cm
Liivalus; $E_{v2} \geq 57$ MPa; $k_t = 0,98$ ; $K_f \geq 1,0$ m/ööp	25cm
Täitepinnas; $E_{v2} \geq 45$ MPa, $k_t = 0,92$	
Liivalus; $k_t = 0,98$	15cm
Olemasolev pinnas	

## LÕIGE 2-2

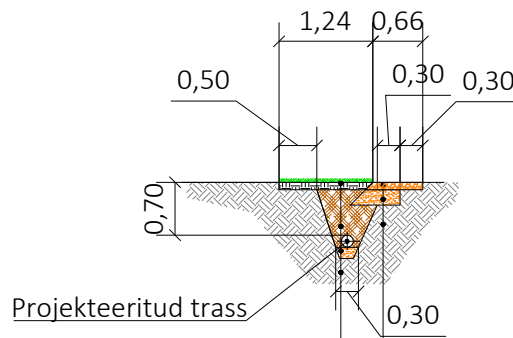


Murukülv	
Kasvupinnas	15cm
Täitepinnas	
Liivaalus; $k_t = 0,92$	15cm
Olemasolev pinnas	

TÜÜP II	
Kruuskate opt. segu pos. 5	10cm
Liivalus; $E_{v2} \geq 57$ MPa	20cm
Olemasolev pinnas	

### Materjalide nõuded:

- Kaeviku tagasitõitel kasutada olemasolevat muldpinnast või mineraalset materjali.  $K_f \geq 0,5$  m/ööp.
- Taastamisel kasutada olemasolevaid sillutuskive. Katkised kivid asendada uute sama tüüpi kividega.
- Kasutatava asfaltsegu omadused ja sõelkõver peavad rahuldama EVS 901-3 toodud vastava segulehe tingimusi.
- Asfaltsegudes kasutatav filler peab rahuldama EVS 901-1 peatüki 5 nõudeid.
- Täitematerjalide ja filleri minimaalsed katsesagedused ja katsemeetodid on määratud EVS 901-1 peatükis 6.
- Killustikalused paksusega üle 25 cm tuleb ehitada kahes kihis.
- Materjalide nõuete ja kontrolli meetodite puhul lähtuda Tallinna Linnavalitsuse 15.08.2025 määrusest nr 35 LISA 1 "Tallinna tänavate projekteerimise ja ehitamise nõuded". Tulenevalt tööde teostamisel kättesaadavatest mõteseadmetest võib kontrolli meetodite puhul lähtuda majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrusest nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“.

Asfaltbetoonsegude täitematerjalide nõuded				
Koormusklass		Segu	Esitatavad nõuded	
E5		AC 12 surf	C100/0, LA30, AN14, FNaCl4, Abra40; PRDAIR13	
Aluste täitematerjalide omadused				
Koormusklass		Esitatavad nõuded		
E5		Gc 80/20 , C50/10, LA35, F4, Fl35, f4		
 XTech Design OÜ		<div>REG: 11967596 GSM: +372 53474036 E-POST: info@extech.ee  MTR REG NR: • EEP003308 • ELK000013 EPE001016</div>		<div>OBJEKT Vabaõhukooli tee 98a liitumine elektrivõrguga  JÕONIS Katendi konstruktiivsed lõiked</div>
SIHI TN 122, 10918 TALLINN, HARJU MAAKOND				
rojekteeris	A. Reimus	Vabaõhukooli tee 98a, Pirita LO, Tallinn, Harju maakond		TÖÖ NR.  25121
ontrollis	I. Kustavus	TELLUA  Leonhard Weiss OÜ	MOOTKAVA  1:100	LOOMISE KUUPÄEV  18.11.2025
			STAADIUM  PP	JÕONISE NR.  TL-6-01
			FORMAAT  A4	MUUTMISE KUUPÄEV  —
				LEHT/LEHTI  1/1