

TINGMÄRGID

Proj. tugi

160

Rek. 10/0,4 kV mastalajaam

s

Ol.olev ELA SA


Ol.olev MP kaabel

Ol.olev MP õhuliin

Ol.olev KP õhuliin


Dem. tõmmits

Dem. tõmmits

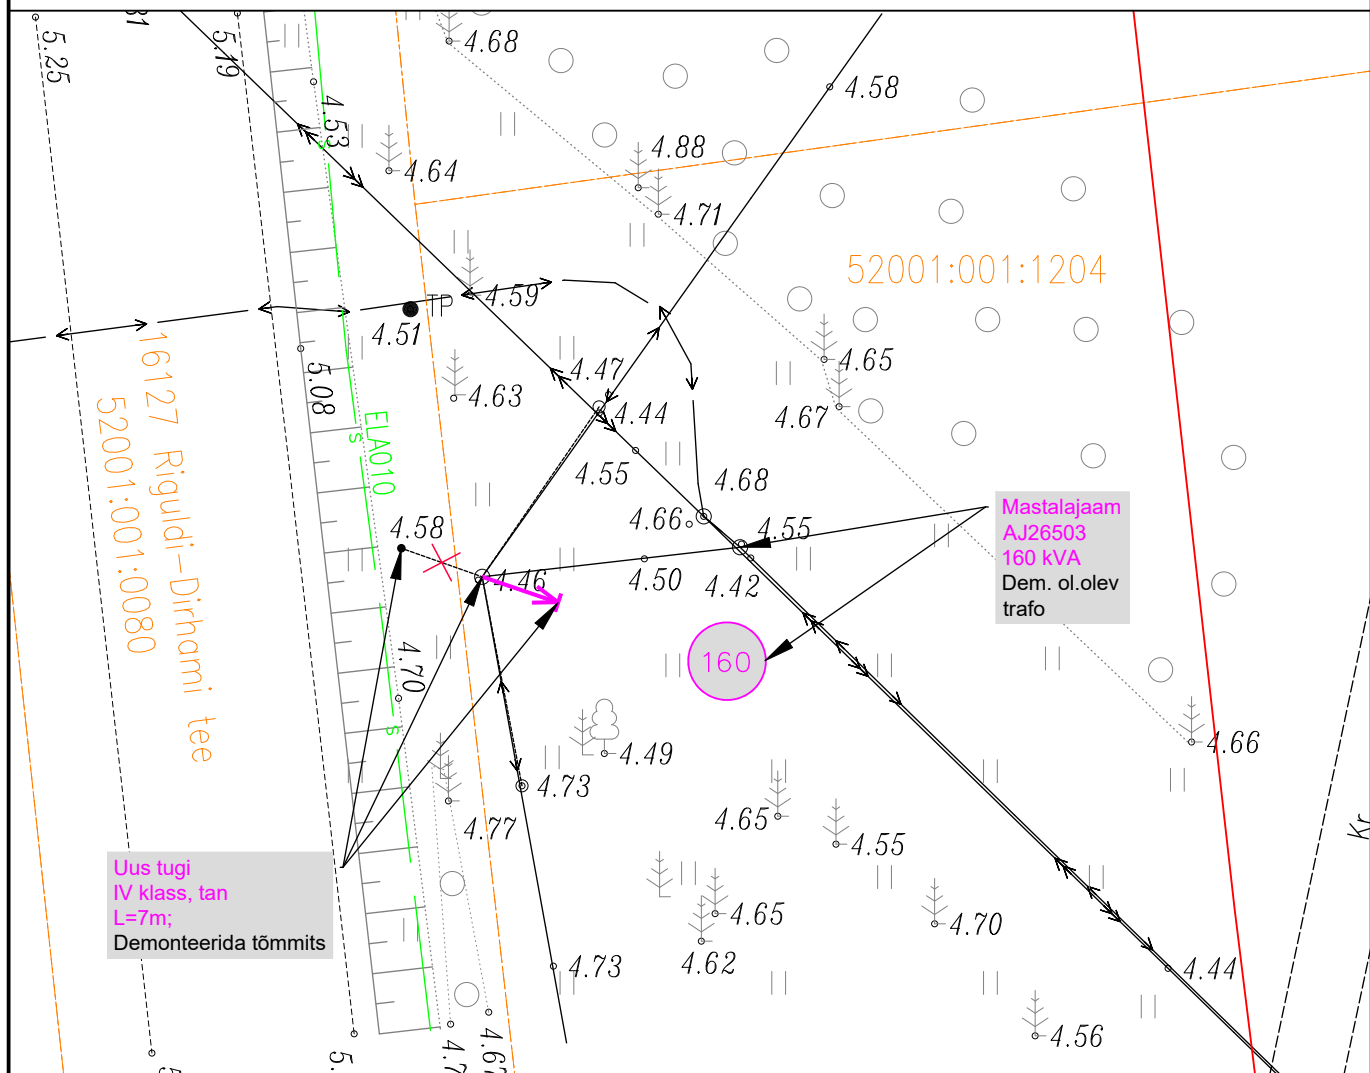

Märkused:

1. Rajada 10/0,4 kV mastalajaam vastavalt joonistele JT3200-1, JT3200-2 ja JT3200-3.
2. Õhuliini kõrgus maapinnast maksimaalsel rippel peab olema vähemalt 4,0 m, kergliiklustee kohal vähemalt 4,5 m, suuregabariidiliste töomasinate töötamisaladel 5,0 m ja ristumisel sõiduteedega vähemalt 7 m, kokkuleppel teevaldajatega 5,5 m.
3. Taastada katted.
4. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
5. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt: Mülbaki tee 6 peakaitsme suurendamine, Rooslepa küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond		Tellija: Elektrilevi OÜ			
Joonis: 10/0,4 kV elektrivõrgu plaan		Joonise nr: JT3200-1			
 <p>AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</p>	Projekteeris	Egert Siigur	15.09.2025		
	Kontrollis	Egert Siigur	Möötkava	1:250	Leht
			Staadium	TP	1
					Lehti