


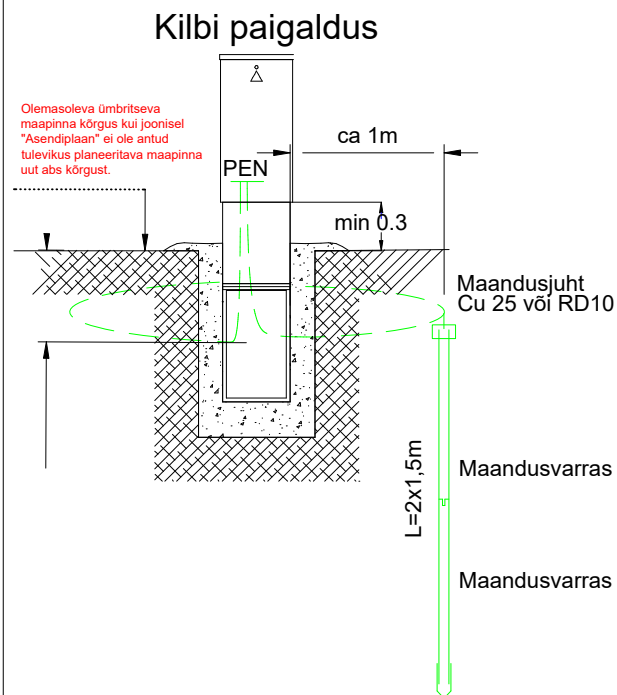


Olemasolev r/b jalandiga mast
M4 asendada uue puitmastiga ja
maandada

Paigaldada 1-kohaline **liitumiskilp**
LK241800 peakaitsmega 3x10A
 Kilbi põhja paigaldada tarbija kaabli
 reservtoru D50 450N, L=2 m
 Toru otsad isoleerida ja tuua maapinnale

Kaablite paigaldussügavused (va asendiplaani eriviited):
TRAM teemaal- min 1,2 m

Kaabli kaitsetorud:
Lahtine meetod - 750N, D110mm


Projekteeritud liitumiskilp maanduskontuuriga



Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus D110 750N
Projekteeritud tarbija kaablikaitsetoru D50mm, 450N
Projekteeritud kaeviku piirid
Asendatav õhuliini mast
Projekteeritud maandus
Kinnistu piir
Olemasolev madalpinge õhuliin
Olemasolev sidekaabel
Olemasolev kanalisatsioon

- Geaolusena kasutatud OÜ Reaalprojekt tööd nr G21033 ja Landverk OÜ tööd nr T2109
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjääljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasihoidetav pinnas tihendada.

PROJ. TÄNAVAVALGUSTUS (Line Engineering OÜ)

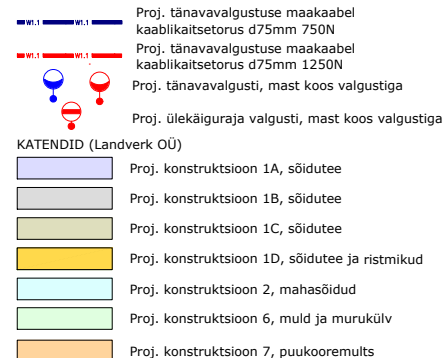

Tellija:  **elektrilevi**

Töövõtja: 

Address: Mõigu 3, Tallinn
10112
Reg. nr: 11445550

Купрәев: 11.08.2026

Töö nr: ENS-26-5402

Töö nimetus: 11230 Harju-Risti-Riguldi-Võntküla tee
liitumine madalpingel
Keibu küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa
LC5402

E-mail: egle.ninep@enersense.com
Tel nr: +372 5597 1898

Joon nr: 001

Version: v01

Joonise nimetus: Asendiplaan

Projekteeris: Egle Ninep-Kase
Kontrollis: Sander Kotter

Mõõtkava:1:250