

Lp Monika Korolkov
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn
e-post: info@mkm.ee

09.08.2026

Arvamus Eesti-Läti neljanda elektriühenduse eriplaneeringu kohta


Kavandatav elektriühenduse trass läbib mitut LMK OÜ-le kuuluvat kinnistut Saaremaal (Mägi-Kurdla küla Aadu 38601:003:0308; Nõmjala küla Parmu 38601:003:0056).

Hetkel on trassikoridor kavandatud diagonaalis läbi Aadu kinnistu niimoodi, et trass läbib kõige kõrgema boniteediga (bon I ja Ia) ja kõige viljakamaid metsa kasvukohatüüpe (JM, JK, SL). Teeme ettepaneku elektritrassi asukohta väikseks korrigeerimiseks Mägi-Kurdla külas, et mõju metsaraadamisele oleks väiksem ja trassikoridor läbiks majandamiseks vähem väärtuslikke metsaeraldisi. Lisaks paikneks alternatiivne trassilõik kruusakattega teede ääres, mis teeb trassi ehitamise ja hilisema hooldamise lihtsamaks ja odavamaks. Teemaa arvel väheneb vajadus metsa raadata, maahõive ja keskkonnamõju on selle võrra väiksem. Nihutatud elektritrass jääks endiselt meile kuuluvale Aadu kinnistule. Trassi nihutamise ettepanek on lisatud kirjale (lisatud joonisel 1 märgitud punasega).

Absurdne on, et riik planeerib Mägi-Kurdla alajaama asukohta kõrge boniteediga haritavale maale (bon 53), samal ajal andes koostava üleriigilise planeeringuga suuniseid maahõive vähendamiseks ja väärtuslike põllumaade kaitsmiseks läbi planeeringute. Väärtuslike põllumaade kaitsmise printsiipe on arvestanud ka kehtiv Laimjala valla üldplaneering. Mägi-Kurdla alajaam on võimalik planeerida samale maaüksuse (38601:003:0454) põõsastikuga kaetud alale, mida ei kasutata põllumajanduslikult ega metsamajanduslikult (lisatud joonisel 1 märgitud rohelisega). Alajaama nihutamine ei muuda oluliselt selle rajamise maksumust.

Meile kuuluval Parmu kinnistul (38601:003:0056) läbib kavandatav elektritrass rajatud ja hooldatud kuusenoorendikku. Noorendik raadatakse trassikoridori alal. Likviidset puitmaterjali noorendiku raieist ei teki, samas nende rajamiseks on tehtud olulisi kulutusi. Palun jagage informatsiooni, millise meetodika alusel arvutatakse kompensatsioon noorendiku raadamise eest ja metsamaa eest, mis jääb trassikoridori ja ei ole enam metsamajandamiseks kasutatav.

Parimaga,
Kristo Kiiker
(digiallkiri)
juhatuse liige
LMK OÜ
e-post: kontakt.lmk@gmail.com

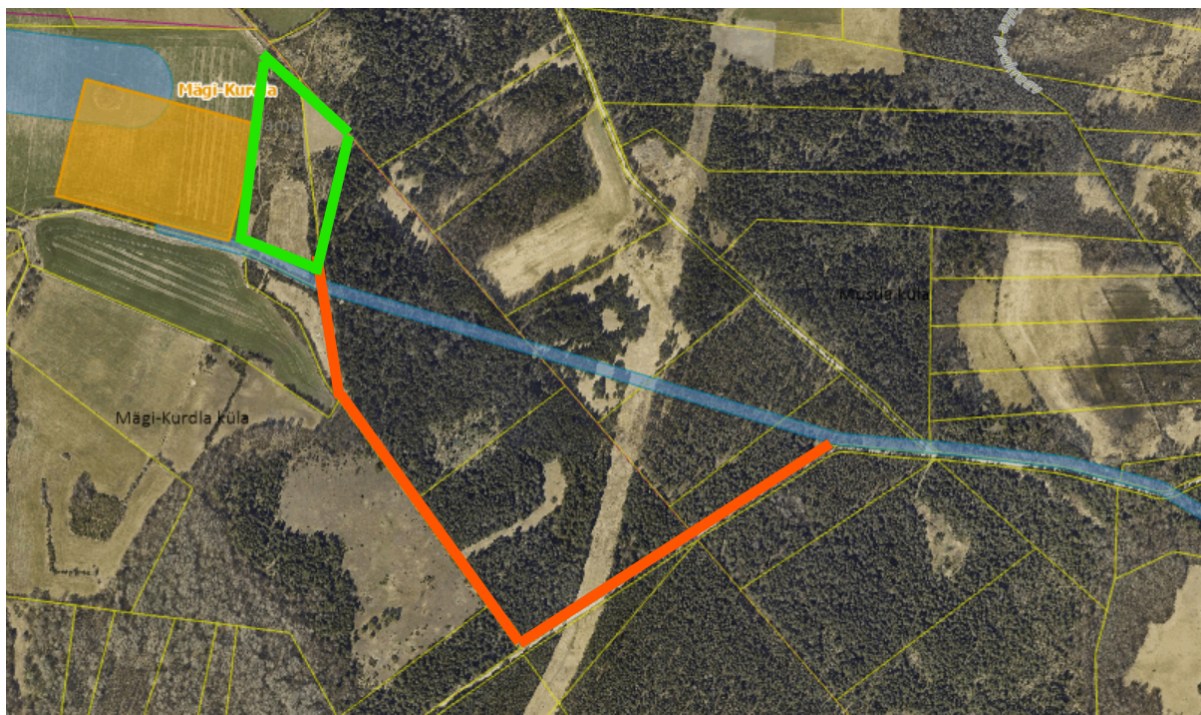

Joonis 1. Punasega märgitud alternatiivne elektritrassi koridor, rohelisega märgitud alternatiivne alajaama asukoht.