


Tööstuse tn 4  
32301:001:0013

Tühermaa taastamise ristlõige

---

M 1:50

Katte taastamise  
ulatus vastavalt plaanile

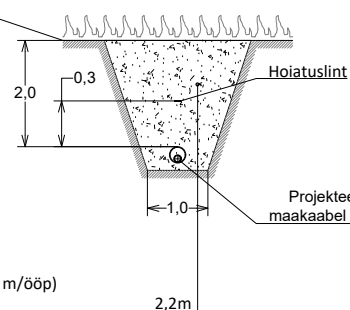


TAGASITÄIDE (Kt=0.92, Kf≥0.5 m/ööp)  
(Märkus nr. 1)

**MÄRKUSED:**

1. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive ( $\geq 15$  cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, pindu- või raadamisjäätmeid, jääd, lund ja külmutunud pinnast (puinasekakaheid) ning muid kahjustavaid aineid ning jäätmey. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena ainult sulanud ja kergesti tihendatavaid materjale.

Taastatava maapinna ala (tühermaa)  $S=75\text{m}^2$

Tööstuse tn 5  
32301:001:0010

|                            |             |  |   |  |                        |             |
|----------------------------|-------------|--|---|--|------------------------|-------------|
| Tellija:<br>Elektrilevi OÜ |             |  | Joonis:<br>Katendite taastamise asendiplaan                       | Joonise nr.<br>EL-02   | Mõõtkava<br>1:500 / A3 | Leht<br>1/1 |
| Staadium                   | Tööprojekt  |  | Töö nimetus:  | Muudatus   |                        | Kuupäev     |
| Koostas                    | K. Kaarmäe  |  | Kohtla-Nõmme 20/6kV alajaama õhuliini fiidri EÜL                  |  |                        |             |
| Kontrollis                 | I. Lillemäe |  | viimine maakaablisse raudtee ületuskohas                          |  |                        |             |
| Proj. kood                 | TC0759      |  | Aadress:  | <br>Salve 2a Tallinn 11612<br>Tel: (+372) 6 701 066<br>www.eservice.ee<br>Elektritööde reg. nr.<br>EL10360030-000 |                        |             |
| Töö nr.                    | 25_1193     |  | Tapa-Narva 254,0-256,5 km, Kohtla-Nõmme,                          |  |                        |             |
| Kuupäev                    | 07.05.2025  |  | Toila vald, Ida-Viru maakond<br>25 1193 TP EL-02 KATTED 250507 KK |  |                        |             |