



KILBI PAIGALDUS



KAABLI PAIGALDUS KAITSETORUGA KAEVIKUS

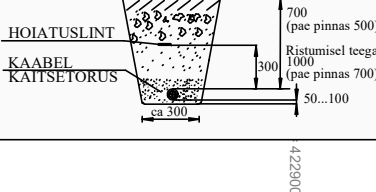

Proj. 0,4 kV maakaabel AXPk 4x120 L=2/5m
Kaitsetorus PVC110/450N/L=2m
Tunnus MPL406347

Proj. jaotuskilp JK10418
Sokliga pinnases, uksega tee poole
Kilbile paigaldada märketulp

LK219813

71401:001:3282
Okka

59201:003:0554
Suto

59201:003:0377
21135 Püha-Vanamõisa tee

Juurdepääsutee planeeritavate hooneteni.
Teega külgneval piiril naaberkinnistute
teeservituut kogu piiri ulatuses 10m laiuselt

71401:001:3486
Kadakavälja


Proj. liitumiskilp LK226680 (3x25A)
Sogliga pinnases, uksega maantee poole.
Tarbijakaablile reservtoru PVC50/450N/L=2m

Proj. 0,4 kV maakaabel AXPk 4x120
L=41/45m; Tunnus MPL420877
Kaitsetorus PVC110/450N/L=26m

Maanteega ristumisel kinnisel meetodil
kaitsetorus PVC110/1250N/L=15m

71401:001:3482
Taru

Joonise alusena on kasutatud Kirjanurk OÜ koostatud geodeetilist alusmöödistust, töö nr. 11400G
08.02.2024. Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

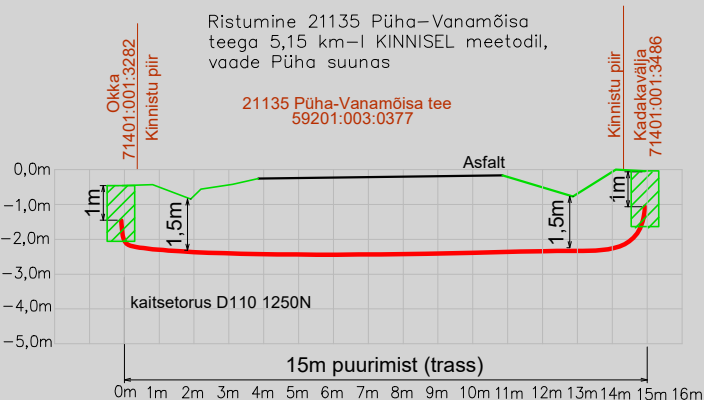

TINGMÄRGID

- 1W1 — 1W1 — Proj. 0,4 kV maakaabel
- ← → Ol.olev 0,4 kV maakaabel
- Proj. liitumiskilp
- Ol.olev liitumiskilp
- Proj. jaotuskilp

Tellija:

Enefit OÜ

Töövõtja:

enersense

Töö nimetus:

Kadakavälja
Vanamõisa küla, Saaremaa vald, Saare maakond.
LC0609, 462987, EPP-892787-1

Joonise nimetus:

Asendiplaan

Tolli 27
Kuressaare
93813

Reg nr: **11445550**

Telefon/fax: **56608103**

e-mail: **taavi.tuuling@enersense.com**

Projekteerija: **Taavi Tuuling**

Kuupäev: **02.2024**

Töö nr: **LC0609**

Joon nr: **001**

Mõõtkava: 1:500