

Olemasoleva Rubiini kinnistu sissesõidu mahus (+2 meetrit sissesõidu tee servast) paigaldada kaablikaitsetoru PVC D110 1250N 1 m sügavusele. L= 8m

Paigaldada liitumiskilp LK239139 peakaitsmega 3x25A. Kilbi põhja paigaldada reservtoru tarbija kaabli ühendamiseks (450N, D50, L=2m).

ETTEVAATUST!
Ristumine sidetrassiga!

71901:001:1170
Rubiini

71901:001:1168
Smaragdi

71801:001:0258
Uuetoa

Kinnise meetodi abikaevik
kaugus teekatendist 12,9 m

AJ Suitsu:(Saue) F1:

Mastile M15 paigaldada maandus. Mastist M15 ehitada välja maakaabel AXPK 4G120 (MPL444957) kuni projekteeritud liitumiskilbini LK239139, L=319/341m

Tee ületusel kasutada kaabli kaitsetoru PVC D110 1250N

Kinnise meetodi abikaevik
kaugus teekatendist 24,9 m


Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorusse:

Lahtiselt PVC D110 750N
Kinniselt PVC D110 1250N

Kinnise meetodi abikaevik

Kilbi paigaldus


Mastile M15 paigaldada maandus

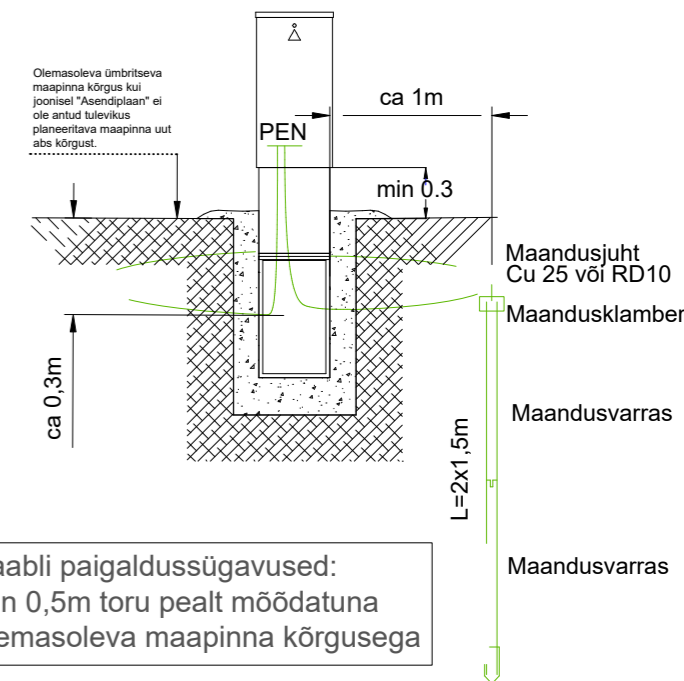

Paigaldada kinnisel meetodil, L= 47 m
Vaata joonis 003

ETTEVAATUST!
Ristumine sidetrassiga!

Kinnise meetodi abikaevik

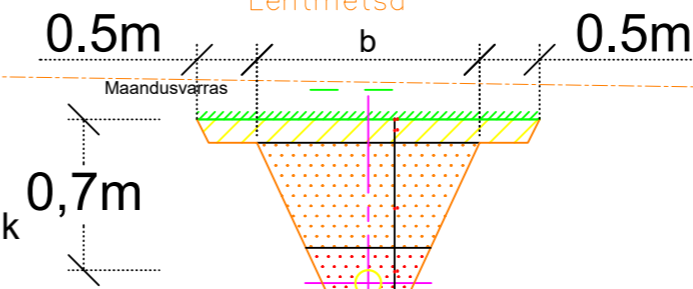

Murukülv (kylvitihedus 20 g/m²)
Muru kasvualus, II klass 10 cm
Täide väljakaevatud pinnasega (KT≥0,92)
Torustiku ümbruse materjalid

71801:001:0194
Lehtmetsa

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP õhuliin
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Olemasolev Telia sidekaabel
- Olemasolev ELASA sidekaabel
- Kinnistu piir
- Paigaldatav maandus

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25-170_LC4639 Smaragdi, Saustinõmme küla topo-geodeetiline alusplaan A2
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidatav pinnas tihendada.

Tellijä:	Töövõtja:	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 23.03.2026 Töö nr: 25-170
Töö nimetus: Smaragdi kinnistu liitumine madalpingel, Saustinõmme küla, Saku vald, Harju maakond, LC4639	E-mail: hardi.tamme@enersense.com Tel nr: +372 5174402	Projekteeris: Hardi Tamme Kontrollis: Sander Kotter	Joon nr: 001 Mõõtkava: 1:1000
Joonise nimetus: Asendiplaan			