
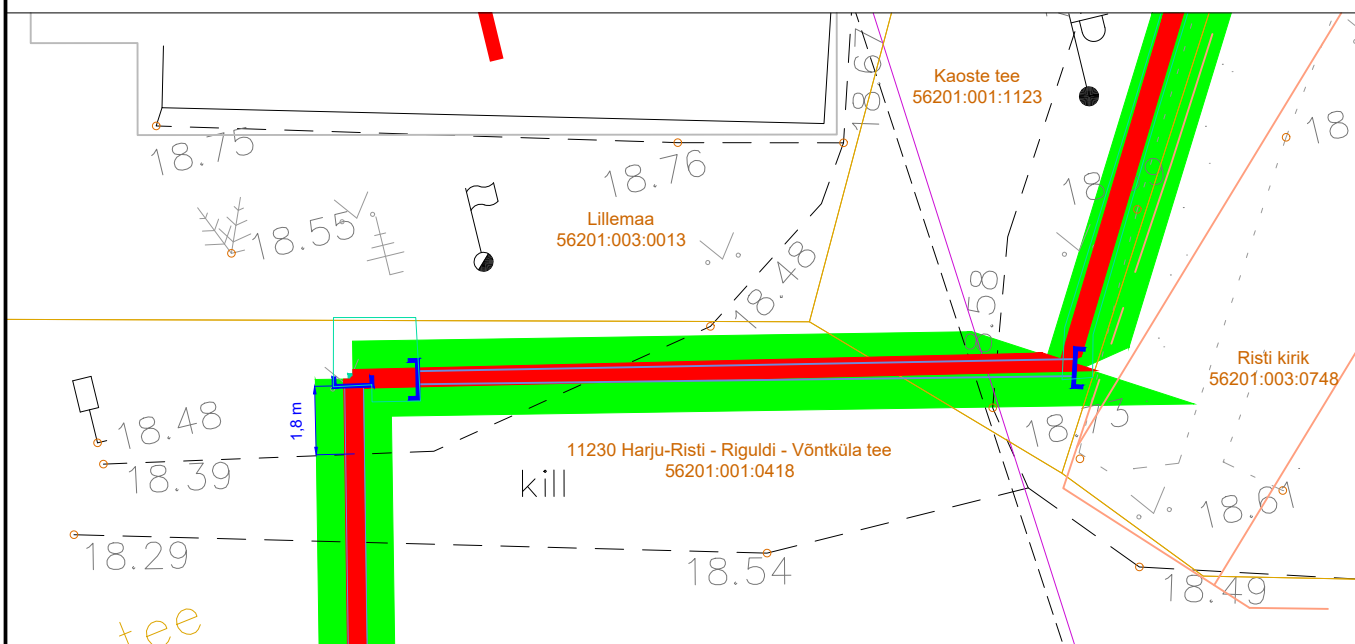


Sidekaabli pallelleekulgumine kinnisel meetodil maanteega 11230 Harju-Risti - Riguldi - Võntküla teega 6,14-6,12 kilomeetril

Märkused:

1. Ristumine maanteega teostada kinnisel meetodil.
2. Paigaldatav toru peab olema tugevdatud plast või terastoru.
3. Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale.
4. Toru paigaldada allapoole jämedast materjalist teemullel.
5. Enne kaevetööde algust taotleda tööde teostamise luba. **Tehnovõrkude sügavused on orienteeruvad!**
Enne puurimist kutsuda kohale tehnovõrkude valdajad või omanikud tehnovõrkude sügavuste täpsustamiseks!

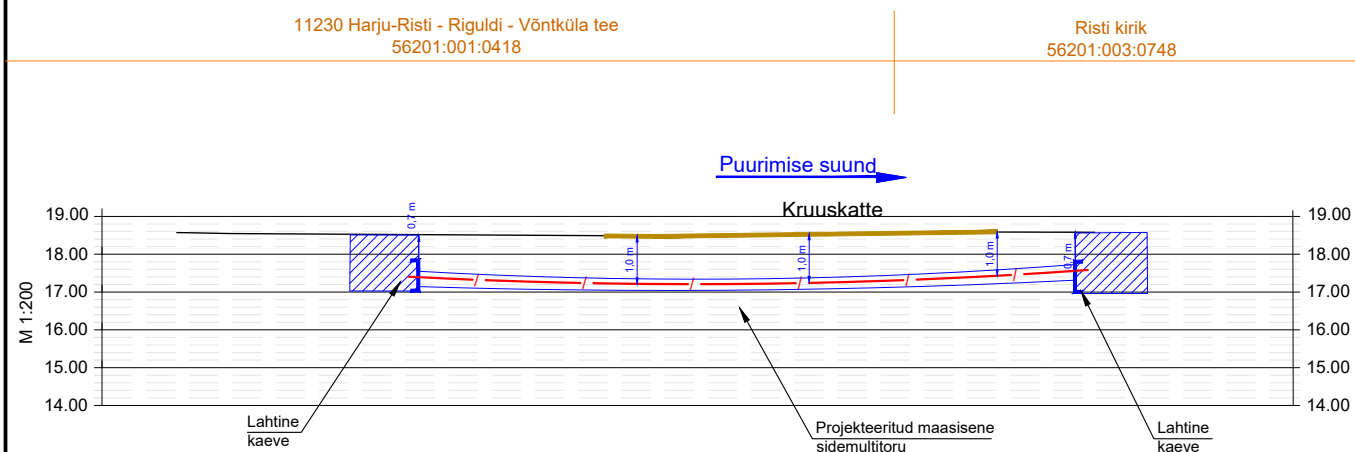

Enefit Connect OÜ			Address: Päevalille tn 2-2 Ülenurme alevik, Kambja vald Tartumaa 61714	Kuupäev: 12.12.2023
			MTR: TEL002388	Töö nr: VT1543
		Reg nr: 12688881	Telefon: +372 5534119	Joon nr: 001
		e-mail: jaanus@stromtec.ee	Projekteeris: Astrid Kesküla 56573830	Mõõtkava: 1:250
Töö nimetus:	Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgurajamine, Harju-Risti küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond. Eelprojekt.	Kontrollis: Jaanus Kaldoja		
Joonise nimetus:	Ristmäväl			